

Reporte de Evaluación ICC-ES

ESR-3814-SP

Reemisión enero de 2025

Este reporte también contiene:

[Para referencia a otros reportes.](#)

- [Ciudad de LA Suplemento](#)

- Consulte [ELC-3814](#) para el código de Canadá

- [FL Suplemento con HVHZ](#)

*Este reporte está sujeto enero de 2027
a revisión en*

Los Reportes de Evaluación de ICC-ES no se deben tomar como referencia para atributos estéticos o atributos no específicamente tratados ni son para ser tomados como un promotor del tema de reporte o como una recomendación para su uso. ICC Evaluation Service, LLC, no garantiza, expresa o implícitamente, que ninguno de los hallazgos u otros asuntos en este reporte, o ningún producto cubierto por este reporte. Esta es una traducción fidedigna de la versión en inglés de este reporte, pero no ha sido sometido a una revisión técnica en español. Para cualquier aclaración de los contenidos técnicos, debe usarse la versión en inglés de este reporte

Copyright © 2025 ICC Evaluation Service, LLC. Todos los derechos reservados..

DIVISIÓN: 03 00 00— CONCRETO Sección: 03 16 00— Anclajes de Concreto DIVISIÓN: 05 00 00— METALES Sección: 05 05 19— Anclajes de Concreto Post-instalado	TITULAR DEL REPORTE: HILTI, INC.	TEMA DE EVALUACIÓN: ANCLAJES ADHESIVOS HILTI HIT-RE500 V3 Y CONEXIONES DE BARRAS DE REFUERZO POST-INSTALADAS EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO	 <small>ICC ES ESR-3814-SP</small>
--	---	--	--

1.0 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN:

Cumpliendo con los siguientes códigos:

- 2021, 2018, 2015, y 2012 [International Building Code® \(IBC\)](#)
- 2021, 2018, 2015, y 2012 [International Residential Code® \(IRC\)](#)

Propiedad evaluada:

- Estructural

2.0 USOS

El Sistema de Anclajes Adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y el Sistema de Barras de Refuerzo Post-Instaladas se usan para resistir las cargas estáticas, de viento, y sísmicas (Categorías de Diseño Sísmico A hasta la F) de tensión y de cortante en concreto de densidad normal y de densidad liviana fisurado y no fisurado, con una resistencia a la compresión especificada, f'_c , de 2,500 psi a 8,500 psi (17.2 MPa a 58.6 MPa).

El sistema de anclajes cumple con los anclajes descritos en la Sección 1901.3 del IBC 2021, 2018 y 2015, y Sección 1909 del IBC 2012 y es una alternativa para los anclajes preinstalados que se describen en la Sección 1908 del IBC 2012. Los sistemas de anclajes se pueden usar cuando el diseño de ingeniería se ha elaborado de acuerdo con la Sección R301.1.3 del IRC.

El sistema de barras de refuerzo post-instaladas es una alternativa a las barras de refuerzo preinstaladas en sitio gobernadas por ACI 318 y el Capítulo 19 del IBC.

3.0 DESCRIPCIÓN

3.1 General:

Los Sistemas de Anclajes Adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y los Sistemas de Barras de Refuerzo Post-instaladas están formados por los siguientes componentes:

- Adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3 empacado en paquetes de aluminio.
- Equipo para mezcla y aplicación del adhesivo.
- Equipo para limpieza del agujero y para inyección del adhesivo.

El Sistema de Anclajes Adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 puede usarse con varillas de roscado continuo, insertos Hilti HIS-(R)N de roscado interior o barras de refuerzo de acero corrugadas como se representa en la [Figura 4](#). El Sistema de Barras de Refuerzo Post-instaladas Hilti HIT-RE 500 V3 solo puede usarse con barras de refuerzo de acero corrugadas como se representa en las [Figuras 2 y 3](#). Los componentes principales de los Sistemas de Anclajes Adhesivos Hilti y los de Barras de Refuerzo Post-instaladas, incluyendo el Adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3, boquilla de mezcla estática HIT-RE-M y elementos de anclaje de acero, se muestran en la [Figura 7](#) de este reporte.

Las instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII) que se incluyen en cada paquete de adhesivos se conjuntan en las [Figuras 8A](#) y [8B](#).

3.2 Materiales:

3.2.1 Adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3: El adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3 es un adhesivo epoxi inyectable de dos componentes. Los dos componentes se separan por medio de un paquete de aluminio de doble cilindro unido a un colector. Los dos componentes se combinan y reaccionan cuando se aplican con una boquilla de mezcla estática unida al colector. El Hilti HIT-RE 500 V3 está disponible en paquetes de aluminio de 11.1-onzas (330 ml), 16.9-onzas (500 ml) y 47.3-onzas (1400 ml). El colector unido a cada paquete de aluminio está marcado con la fecha de caducidad del adhesivo. La vida en almacén, como se indica por la fecha de caducidad, aplica al paquete de aluminio sin abrir, almacenado en un lugar seco, oscuro y de acuerdo con la [Figura 8A](#).

3.2.2 Equipo para la limpieza del agujero:

3.2.2.1 Equipo Estándar: El equipo estándar para la limpieza del agujero, está formado por cepillos de alambre de acero y boquillas de aire, está descrito en la [Figura 8A](#) de este reporte.

3.2.2.2 Sistema Hilti Safe-Set™: Para los elementos descritos en las Secciones 3.2.5.1 hasta 3.2.5.3 y la Sección 3.2.6, debe usarse la broca hueca de carburo Hilti TE-CD o TE-YD con una cabeza de perforación de carburo que cumple con ANSI B212.15. Cuando se usa en conjunto con una aspiradora Hilti con un valor mínimo para la tasa máxima de flujo volumétrico de 129 CFM (61 ℓ/s), la broca Hilti TE-CD o TE-YD eliminará el polvo de la perforación, limpiando automáticamente el agujero. Los tamaños disponibles para la broca Hilti TE-CD o TE-YD se muestran en la [Figura 8A](#).

3.2.3 Equipo para la preparación del agujero:

3.2.3.1 Sistema Hilti Safe-Set™: Herramienta de Desbastar TE-YRT: Para los elementos descritos en las Secciones 3.2.5.1 hasta 3.2.5.3 y las [Tablas 9, 12, 17, 20, y 29](#), la herramienta de desbaste Hilti TE-YRT con una cabeza de carburo desbastadora se usa para la preparación del agujero en conjunto con los agujeros perforados con una broca corona de diamante como se ilustra en la [Figura 5](#).

3.2.4 Aplicadores: el Hilti HIT-RE 500 V3 debe colocarse con aplicadores manuales, eléctricos o neumáticos provistos por Hilti.

3.2.5 Elementos de Anclaje:

3.2.5.1 Varillas Roscadas de Acero: Las varillas roscadas de acero deben estar limpias, varillas de acero de roscado continuo (de roscado completo) en diámetros como se describe en las [Tablas 6](#) y [14](#) y en la [Figura 4](#) de este reporte. La información de diseño de acero para grados comunes de varillas roscadas de acero esta provista en la [Tabla 2](#). Las varillas roscadas de acero al carbono deben equiparse con un recubrimiento de zinc galvanizado de 0.0002 pulgadas de espesor (0.005 mm) que cumple con ASTM B633 SC 1 o debe ser galvanizado en caliente que cumpla con ASTM A153, Clase C o D. Las varillas roscadas de acero inoxidable deben cumplir con ASTM F593 o ISO 3506 A4. Las varillas roscadas de acero deben ser rectas y sin muescas u otros defectos en toda su longitud. Los extremos se pueden estampar con marcas de identificación y el extremo empotrado puede ser corte recto o corte en diagonal a una punta de cincel.

3.2.5.2 Barras de Refuerzo de Acero para uso en Aplicaciones de Anclaje Post-Instalado: Las barras de refuerzo de acero son barras corrugadas como se describe en la [Tabla 3](#) de este reporte. Las [Tablas 6, 14 y 22](#) y la [Figura 4](#) resumen los rangos de tamaño de las barras de refuerzo. Las partes empotradas de las barras de refuerzo deben ser rectas y sin cascarillas de laminación, óxido, lodo, aceite y otros recubrimientos (distinto del zinc) que puedan afectar la adherencia del adhesivo. Las barras de refuerzo no deben doblarse después de la instalación, excepto cuando se hace de acuerdo a lo establecido en ACI 318-19 Sección 26.6.3.2(b), ACI 318-14 Sección 26.6.3.1(b) o ACI 318-11 Sección 7.3.2, según aplique, con la condición adicional de que las barras deben doblarse en frío; no está permitido el calentamiento de las barras para facilitar la flexión en campo.

3.2.5.3 Insertos Hilti HIS-N y HIS-RN: Los insertos Hilti HIS-N y HIS-RN tienen un perfil en la superficie externa y están roscados por dentro. Las propiedades mecánicas de los insertos Hilti HIS-N y HIS-RN están provistas en la [Tabla 4](#). Los insertos están disponibles en los diámetros y longitudes que se muestran en la

Tabla 26 y **Figura 4**. Los insertos Hilti HIS-N se producen del acero al carbono y están equipados con un recubrimiento de zinc galvanizado de 0.0002 pulgadas de espesor (0.005 mm) que cumple con ASTM B633 SC 1. Los insertos Hilti HIS-RN de acero inoxidable están fabricados con acero X5CrNiMo17122 K700 de acuerdo con DIN 17440. Las especificaciones para tipos comunes de tornillos que se pueden usar junto con los insertos Hilti HIS-N y HIS-RN están provistas en la **Tabla 5**. El grado del tornillo y el tipo de material (carbono, inoxidable) debe corresponder con el del inserto. Los factores de reducción de la resistencia, ϕ , correspondientes a los elementos de acero frágiles deben ser usados para los insertos Hilti HIS-N y HIS-RN.

3.2.5.4 Ductilidad: De acuerdo con ACI 318 (-19 y -14) 2.3 o ACI 318-11 D.1, según aplique, para que un elemento de acero se considere dúctil, la prueba de elongación debe ser al menos 14 por ciento y la reducción del área debe ser al menos 30 por ciento. Los elementos de acero con una elongación probada de menos de 14 por ciento o una reducción de área de menos de 30 por ciento o ambas, se consideran frágiles. Los valores para diferentes materiales de acero están provistos en las **Tablas 2, 3, 4** y **5** de este reporte. Cuando los valores no son conformes o no se indiquen, el acero debe considerarse frágil.

3.2.6 Barras de Refuerzo de Acero para Uso en Conexiones de Barras de Refuerzo Post-instaladas: Las barras de refuerzo de acero usadas en conexiones de barras de refuerzo post-instaladas son barras corrugadas (barra de refuerzo) como se representa en las **Figuras 2** y **3**. Las **Tablas 31, 32, 33** y la **Figura 4** resumen los rangos de tamaño de las barras de refuerzo. Las porciones empotradas de las barras de refuerzo deben ser rectas y sin cascarillas de laminación, óxido, lodo, aceite y otros recubrimientos que puedan afectar la adherencia del adhesivo. Las barras de refuerzo no deben doblarse después de la instalación, excepto cuando se hace de acuerdo a lo establecido en Sección 26.6.3.2(b) de ACI 318-19, ACI 318-14 26.6.3.1(b) o ACI 318-11 7.3.2, según aplique, con la condición adicional de que las barras deben doblarse en frío y no está permitido el calentamiento de las barras para facilitar la flexión en campo.

3.3 Concreto:

El concreto de densidad normal o de densidad liviana debe cumplir con las Secciones 1903 y 1905 del IBC, según aplique. La resistencia a la compresión especificada del concreto debe ser de entre 2,500 psi y 8,500 psi (17.2 MPa a 58.6 MPa).

4.0 DISEÑO

4.1 Diseño por Resistencia de Anclajes Post-instalados:

Para los parámetros de diseño de los elementos específicos instalados consulte la **Tabla 1**, y para un diagrama de flujo para determinar el diseño de esfuerzo de adherencia o resistencia a la extracción aplicable consulte la **Figura 5** y la Sección 4.1.4.

4.1.1 General: La resistencia de diseño de los anclajes bajo el IBC 2021, así como del IRC 2021, debe determinarse de acuerdo con ACI 318-19 y este reporte. La resistencia de diseño de los anclajes que cumple con el IBC 2018 y 2015, así como con la Sección R301.1.3 del IRC 2018 y 2015 debe determinarse de acuerdo con el Capítulo 17 de ACI 318-14 y con este reporte.

La resistencia de diseño de los anclajes de acuerdo con el IBC 2012, así como con el IRC 2012 debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 y con este reporte.

Los parámetros de diseño están basados en ACI 318-19 para uso con el IBC 2021, ACI 318-14 para uso con el IBC 2018 y 2015, y en ACI 318-11 para uso con el IBC 2012 a menos que se indique lo contrario en las Secciones 4.1.1 hasta 4.1.11 de este reporte. El diseño por resistencia de los anclajes debe cumplir con ACI 318-19 17.5.1.2, ACI 318-14 17.3.1 o ACI 318-11 D.4.1 según aplique, excepto como se requiere en ACI 318-19 17.10, ACI 318-14 17.2.3 o ACI 318-11 D.3.3, según aplique.

Los parámetros de diseño están provistos de la **Tabla 6A** a la **Tabla 30**. Los factores de reducción de la resistencia, ϕ , como se proveen en ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique, deben usarse para combinaciones de carga calculadas de acuerdo con la Sección 1605.1 del IBC 2021, Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015, y 2012 o ACI 318 (-19 y -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique. Los factores de reducción de la resistencia, ϕ , que se proveen en ACI 318-11 D.4.4 deben usarse para combinaciones de carga que se calculan de acuerdo con Apéndice C de ACI 318-11.

4.1.2 Resistencia Estática del Acero en Tensión: La resistencia nominal del acero de un solo anclaje en tensión, N_{sa} , de acuerdo con ACI 318-19 17.6.1.2, ACI 318-14 17.4.1.2 o Sección D.5.1.2 de ACI 318-11, según aplique, y los factores de reducción de la resistencia relacionados, ϕ , de acuerdo con ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o Sección D.4.3 de ACI 318-11, según aplique, están provistas en las tablas descritas en la **Tabla 1** para los tipos de elementos de anclaje incluidos en este reporte.

4.1.3 Resistencia al Arrancamiento del Concreto Estático en Tensión: La resistencia nominal estática al arrancamiento del concreto de un solo anclaje o de un grupo de anclajes en tensión, N_{cb} o N_{cbg} , debe

calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.6.2, ACI 318-14 17.4.2 o ACI 318-11 D.5.2, según aplique, agregando lo siguiente:

La resistencia básica al arrancamiento del concreto de un solo anclaje en tensión, N_b , debe calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.6.2.2, ACI 318-14 17.4.2.2 o ACI 318-11 D.5.2.2, según aplique, utilizando los valores de $k_{c,cr}$ y $k_{c,uncr}$ como se describe en este reporte. Cuando los análisis indiquen que no hay fisuras de acuerdo con ACI 318-19 17.6.2.5, ACI 318-14 17.4.2.6 o ACI 318-11 D.5.2.6, según aplique, N_b debe calcularse utilizando $k_{c,uncr}$ y $\psi_{c,N} = 1.0$. Ver [Tabla 1](#). Para anclajes en concreto de densidad liviana, ver ACI 318-19 17.2.4, ACI 318-14 17.2.6 o ACI 318-11 D.3.6, según aplique. El valor de f'_c que se usa para el cálculo debe limitarse a 8,000 psi (55 MPa) de acuerdo con ACI 318-19 17.3.1, ACI 318-14 17.2.7 o ACI 318-11 D.3.7, según aplique. La información adicional para determinar el esfuerzo nominal de adherencia en tensión esta provista en la Sección 4.1.4 de este reporte.

4.1.4 Esfuerzo Estático de la Adhesión en Tensión: El esfuerzo nominal estático de la adherencia de un solo anclaje adhesivo o de un grupo de anclajes adhesivos en tensión, N_a o N_{ag} , debe calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.6-5, ACI 318-14 17.4.5 o ACI 318-11 D.5.5, según aplique. Los valores del esfuerzo de adherencia son una función de la resistencia a la compresión del concreto, si el concreto es fisurado o no fisurado, el rango de temperatura del concreto, el método de perforación y las condiciones de instalación (seco o saturado con agua, etc.). La característica del esfuerzo de adherencia resultante debe multiplicarse por el factor de reducción de la resistencia asociado ϕ_{nn} de la siguiente manera:

MÉTODO DE PERFORACIÓN	TIPO DE CONCRETO	CONDICIÓN PERMISIBLE DE LA INSTALACIÓN	ESFUERZO DE ADHERENCIA	FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA ASOCIADO
Taladro con percusión	Fisurado y No Fisurado	Seco	$\tau_{k,uncr} \text{ O } \tau_{k,cr}$	ϕ_d
		Saturado con agua	$\tau_{k,uncr} \text{ O } \tau_{k,cr}$	ϕ_{ws}
		Agujero lleno de agua	$\tau_{k,uncr} \text{ O } \tau_{k,cr}$	ϕ_{wf}
		Aplicación bajo el agua	$\tau_{k,uncr} \Gamma \tau_{k,cr}$	ϕ_{uw}
Perforado con diamante con Herramienta de Desbaste o Broca Hueca Hilti TE-CD o TE-YD	Fisurado y No Fisurado	Seco	$\tau_{k,uncr} \text{ O } \tau_{k,cr}$	ϕ_d
		Saturado con agua	$\tau_{k,uncr} \text{ O } \tau_{k,cr}$	ϕ_{ws}
Perforado con diamante	No fisurado	Seco	$\tau_{k,uncr}$	ϕ_d
		Saturado con agua	$\tau_{k,uncr}$	ϕ_{ws}

La [Figura 5](#) de este reporte presenta un diagrama de flujo con la selección de diseño por esfuerzo de adherencia. Los factores de reducción de la resistencia para la determinación del esfuerzo de adherencia están descritos en la [Tabla 1](#) de este reporte. Las modificaciones al esfuerzo de adherencia también se pueden hacer para una mayor resistencia a la compresión del concreto como se muestra en las notas al pie de las tablas del esfuerzo de adherencia.

4.1.5 Resistencia Estática del Acero en Cortante: La resistencia nominal estática del acero de un solo anclaje en cortante, gobernada por el acero, V_{sa} , de acuerdo con ACI 318-19 17.7.1.2, ACI 318-14 17.5.1.2 o ACI 318-11 D.6.1.2, según aplique, y los factores de reducción, ϕ , de acuerdo con ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique, están provistas en las tablas descritas en la [Tabla 1](#) para los tipos de elementos de anclaje incluidos en este reporte.

4.1.6 Resistencia Estática al Arrancamiento del Concreto en Cortante: La resistencia nominal estática al arrancamiento del concreto de un solo anclaje o de un grupo de anclajes en cortante, V_{cb} o V_{cbg} , debe calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.7.2, ACI 318-14 17.5.2 o ACI 318-11 D.6.2, según aplique, en base a la información que se provee en las tablas descritas en la [Tabla 1](#). La resistencia básica al arrancamiento del concreto de un solo anclaje en cortante, V_b , debe calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.7.2.2, ACI 318-14 17.5.2.2 o ACI 318-11 D.6.2.2, según aplique, usando los valores de d que se proveen en las tablas como se describe en la [Tabla 1](#) para el acero de anclaje correspondiente en lugar de d_a (IBC 2021, 2018, 2015 y 2012). Además, h_{ef} debe sustituirse por l_e . En ningún caso l_e debe exceder $8d$. El valor de f'_c debe limitarse a un máximo de 8,000 psi (55 MPa) de acuerdo con ACI 318-19 17.3.1, ACI 318-14 17.2.7 o ACI 318-11 D.3.7, según aplique.

4.1.7 Resistencia Estática al Desprendimiento del Concreto en Cortante: La resistencia nominal estática al desprendimiento del concreto de un solo anclaje o de un grupo de anclajes en cortante, V_{cp} o V_{cpq} , debe calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.7.3, ACI 318-14 17.5.3 o ACI 318-11 D.6.3, según aplique.

4.1.8 Interacción de las Fuerzas de Tensión y de Cortante: Para diseños que incluyen una combinación de tensión y de resistencia al cortante, la interacción entre las cargas de tensión y de cortante deben calcularse de acuerdo con ACI 318-19 17.8, ACI 318-14 17.6 o ACI 318-11 D.7, según aplique.

4.1.9 Espesor Mínimo del Elemento, h_{min} , Espaciado entre Anclajes, s_{min} y Distancia al Borde, c_{min} : En sustitución de ACI 318-19 17.9.2, ACI 318-14 17.7.1 y 17.7.3 o ACI 318-11 D.8.1 y D.8.3, según aplique, los valores de s_{min} y c_{min} descritos en este reporte deben observarse para el diseño e instalación del anclaje. Así como, en sustitución de ACI 318-19 17.9.4, ACI 318-14 17.7.5 o ACI 318-11 D.8.5, según aplique, el espesor mínimo del elemento, h_{min} , descrito en este reporte debe observarse para el diseño e instalación del anclaje. Para anclajes adhesivos que permanecerán sin torque, aplica ACI 318-19 17.9.3, ACI 318-14 17.7.4 o ACI 318-11 D.8.4, según aplique.

Para la distancia al borde cai y espaciado entre anclajes sai, el torque máximo T_{max} debe de cumplir con los siguientes requerimientos:

TORQUE MÁXIMO DE APRIETE REDUCIDO $T_{max,red}$ PARA DISTANCIA AL BORDE $c_{ai} < (5 \times d_a)$		
DISTANCIA AL BORDE, c_{ai}	ESPACIADO MÍNIMO ENTRE ANCLAJES, s_{ai}	TORQUE MÁXIMO, $T_{max,red}$
1.75 pulg. (45 mm) $\leq c_{ai} < 5 \times d_a$	$5 \times d_a \leq s_{ai} < 16$ pulg.	$0.3 \times T_{max}$
	$s_{ai} \geq 16$ pulg. (406 mm)	$0.5 \times T_{max}$

4.1.10 Distancia Crítica al Borde c_{ac} : En sustitución de ACI 318-19 17.9.5, ACI 318-14 17.7.6 o ACI 318-11 D.8.6, según aplique, c_{ac} debe ser determinado de la siguiente manera:

$$c_{ac} = h_{ef} \cdot \left(\frac{\tau_{k,uncr}}{1160} \right)^{0.4} \cdot \left[3.1 - 0.7 \frac{h}{h_{ef}} \right] \quad \text{Ec. (4-1)}$$

donde $\left[\frac{h}{h_{ef}} \right]$ no debe ser mayor a 2.4; y

$\tau_{k,uncr}$ = esfuerzo característico de adherencia establecido en las tablas de este reporte, por lo cual $\tau_{k,uncr}$ no debe ser mayor a:

$$\tau_{k,uncr} = \frac{k_{uncr} \sqrt{h_{ef} f_c}}{\pi \cdot d_a}$$

4.1.11 Resistencia de diseño en Categorías de Diseño Sísmico C, D, E y F: En estructuras asignadas a las Categorías de Diseño Sísmico C, D, E o F de acuerdo con el IBC o IRC, los anclajes deben diseñarse de acuerdo con ACI 318-19 17.10, ACI 318-14 17.2.3 o ACI 318-11 Sección D.3.3, según aplique. Las modificaciones al ACI 318-19 17.10 y ACI 318-14 17.2.3 deben de aplicarse bajo la Sección 1905.1.8 del IBC 2021, 2018 y 2015. Para el IBC 2012, se debe omitir la Sección 1905.1.9.

La resistencia nominal del acero al cortante, V_{sa} , debe ajustarse por $\alpha_{V,seis}$ como se provee en las tablas resumidas en la [Tabla 1](#) para los tipos de elementos de anclaje que se incluyen en este reporte. Para la tensión, la resistencia nominal a la extracción $N_{p,cr}$ o el esfuerzo de adherencia τ_{cr} debe ajustarse por $\alpha_{N,seis}$. Ver [Tablas 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 28 y 29](#).

Modificar las Secciones D.3.3.4.2, D.3.3.4.3(d) y D.3.3.5.2 de ACI 318-11 con la siguiente redacción:

ACI 318-11 D.3.3.4.2 – Cuando el componente de tensión de la fuerza sísmica a nivel de resistencia aplicado a los anclajes excede el 20 por ciento del total de la fuerza de tensión factorizada del anclaje asociada con la misma combinación de carga, los anclajes y sus accesorios deben diseñarse de acuerdo con ACI 318-11 D.3.3.4.3. El diseño de la resistencia a la tensión del anclaje se debe determinar de acuerdo con ACI 318-11 D.3.3.4.4

Excepción:

- Los anclajes diseñados para resistir fuerzas fuera del plano del muro con resistencias de diseño iguales o mayores que la fuerza determinada de acuerdo con ASCE 7 Ecuación 12.11-1 o 12.14-10 debe considerarse que satisface a ACI 318-11 D.3.3.4.3(d).

ACI 318-11 D.3.3.4.3(d) – El anclaje o grupo de anclajes se debe diseñar para la máxima tensión obtenida de las combinaciones de diseño de carga que incluye E, con E incrementada por Ω_0 . El diseño de la resistencia a la tensión del anclaje se debe calcular a partir de ACI 318-11 D.3.3.4.4.

ACI 318-11 D.3.3.5.2 – Cuando el componente de cortante de la fuerza sísmica a nivel de resistencia aplicado a los anclajes excede el 20 por ciento del total de la fuerza de cortante factorizada del anclaje asociada con la misma combinación de carga, los anclajes y sus accesorios deben diseñarse de acuerdo con

ACI 318-11 D.3.3.5.3. El diseño de la resistencia al cortante para resistir fuerzas sísmicas se debe determinar de acuerdo con ACI 318-11 D.6.

Excepciones:

1. Para calcular la resistencia al cortante en plano de los pernos de anclaje sujetando la solera de madera de muros portantes o muros no portantes de construcciones de madera de estructura liviana a fundaciones o muros de vástago de fundación, no es necesario calcular la resistencia al cortante en plano de acuerdo con ACI 318-11 D.6.2 y D.6.3, y no es necesario aplicar ACI 318-11.3.3.5.3 si se cumplen todos los siguientes puntos:

1.1. La resistencia al cortante en plano permisible del anclaje se determina de acuerdo con AF&PA NDS, Tabla 11E para valores de diseño lateral paralelos al grano.

1.2. El diámetro nominal máximo del anclaje es de $\frac{5}{8}$ de pulgada (16 mm).

1.3. Los pernos de anclaje están empotrados en el concreto por lo menos 7 pulgadas (178 mm).

1.4. Los pernos de anclaje se colocan a un mínimo de $1\frac{1}{4}$ pulgadas (45 mm) del borde del concreto paralelamente a la longitud de la solera de madera.

1.5. Los pernos de anclaje se colocan a un mínimo de 15 diámetros del anclaje desde el borde del concreto perpendicular a la longitud de la solera de madera.

1.6. La solera tiene un espesor nominal de 2 pulgadas o 3 pulgadas.

2. Para el cálculo de la resistencia al cortante en plano de los pernos de anclaje sujetando elementos de acero formado en frío en muros portantes o muros no portantes de construcciones de estructura liviana a la fundación o muros sobre cimientos de fundación, la resistencia al cortante en plano no necesita calcularse de acuerdo con ACI 318-11 D.6.2 y D.6.3 y no es necesario aplicar ACI 318-11 D.3.3.5.3 si se cumple con los siguientes puntos:

2.1. El diámetro nominal máximo del anclaje es $\frac{5}{8}$ de pulgada (16 mm).

2.2. Los pernos de anclaje están empotrados en el concreto por lo menos 7 pulgadas (178 mm).

2.3. Los anclajes se colocan a un mínimo de $1\frac{1}{4}$ pulgadas (45 mm) del borde del concreto paralelamente a la longitud del canal.

2.4. Los anclajes se colocan a un mínimo de 15 diámetros de anclaje desde el borde del concreto perpendicular a la longitud del canal.

2.5. El canal tiene un espesor designado de 33 mil a 68 mil.

La resistencia permisible al cortante en plano de los anclajes exentos, paralelos al borde del concreto puede determinarse de acuerdo con AISI S100, Sección E3.3.1.

3. En construcciones de estructuras livianas, muros portantes y muros no portantes, la resistencia al cortante de los anclajes de concreto menor que o igual a 1 pulgada (25 mm) de diámetro sujetando una solera o canal a la fundación o al muro de vástago de fundación, no necesitan cumplir con ACI 318-11 D.3.3.5.3(a) a (c) cuando la resistencia del diseño de los anclajes se determina de acuerdo con ACI 318-11 D.6.2.1(c).

4.2 Diseño por Resistencia de Barras de Refuerzo Post-instaladas:

4.2.1 General: El diseño de la resistencia de barras de refuerzo corrugadas post-instaladas debe determinarse de acuerdo con las reglas de ACI 318 y con este reporte para el desarrollo y empalme de barras de refuerzo preinstaladas.

Ejemplos de aplicaciones típicas para el uso de barras de refuerzo post-instaladas se ilustran en las [Figuras 2](#) y [3](#) de este reporte.

4.2.2 Determinación de la longitud de desarrollo de la barra l_d : Los valores de l_d deben determinarse de acuerdo con los requerimientos de ACI 318 de la longitud de desarrollo y empalme de barras de refuerzo rectas preinstaladas.

Excepciones:

1. Para barras de refuerzo post-instaladas sin recubrimiento y con recubrimiento de zinc (galvanizadas), el factor γ_e debe de tomarse como 1.0. Para todos los demás casos, se deben de aplicar los requerimientos de ACI 318-19 25.4.2.5, ACI 318-14 25.4.2.4 o ACI 318-11 12.2.4 (b).

2. Cuando son usados métodos alternativos para calcular la longitud de desarrollo (por ejemplo, teoría de anclaje), generalmente se aplican los factores aplicables para anclajes post-instalados.

4.2.3 Espesor Mínimo del Elemento, h_{min} , Recubrimiento Mínimo de Concreto, $c_{c,min}$, Distancia Mínima al Borde de Concreto, $c_{b,min}$, Espaciado Mínimo, $s_{b,min}$: Para barras de refuerzo post-instaladas, no hay límite en el espesor mínimo del elemento. En general, se deben mantener todos los requerimientos en el recubrimiento de concreto y el espaciado aplicable entre las barras rectas preinstaladas diseñadas de acuerdo con ACI 318.

Para barras de refuerzo post-instaladas a una profundidad de empotramiento h_{ef} , mayor que 20d ($h_{ef} > 20d$), el recubrimiento mínimo de concreto debe de ser el siguiente:

TAMAÑO DE LA BARRA DE REFUERZO	RECUBRIMIENTO MÍNIMO DEL CONCRETO, $c_{c,min}$
$d_b \leq \text{No. } 6 \text{ (16 mm)}$	$1\frac{3}{16} \text{ pulg. (30 mm)}$
$\text{No. } 6 < d_b \leq \text{No. } 10$ $(16 \text{ mm} < d_b \leq 32 \text{ mm})$	$1\frac{9}{16} \text{ pulg.}$ (40 mm)

Se aplican los siguientes requerimientos para la distancia al borde y espaciado mínimo para $h_{ef} > 20d$:

Distancia mínima al borde requerida para barras de refuerzo post-instaladas (medido desde el centro de la barra):

$$c_{b,min} = d_0/2 + c_{c,min}$$

Espaciado mínimo requerido de centro a centro entre barras post-instaladas:

$$s_{b,min} = d_0 + c_{c,min}$$

Espaciado mínimo requerido de centro a centro del refuerzo existente (paralelo):

$$s_{b,min} = d_b/2 \text{ (refuerzo existente)} + d_0/2 + c_{c,min}$$

Se deben mantener todos los requerimientos aplicables a barras rectas preinstaladas diseñadas de acuerdo con ACI 318.

4.2.4 Resistencia de diseño en Categorías de Diseño Sísmico C, D, E y F: En estructuras asignadas a las Categorías Sísmicas C, D, E o F de acuerdo con IBC o IRC, el diseño de barras de refuerzo rectas post-instaladas debe tener en cuenta las disposiciones del Capítulo 18 de ACI 318 (-19 o -14) o Capítulo 21 de ACI 318-11, según aplique.

4.2.5 Diseño en Construcción Resistente al Fuego: Para barras de refuerzo post- instaladas, la relación de la tensión de adherencia con la temperatura en condiciones de incendio para carga a corto plazo (incluyendo la sísmica), adecuada para su uso al determinar el cumplimiento de los requisitos de la clasificación de resistencia al fuego es la siguiente (vea las [Figuras 6A](#) y [6B](#)):

$$\tau_{fire(\theta)} = 1,137,318 \cdot \theta^{-1.47} \quad (\text{psi})$$

$$\tau_{fire(\theta)} = 522.93 \cdot \theta^{-1.14} \quad (\text{N/mm}^2)$$

Donde θ es la temperatura en el concreto en la barra de refuerzo post-instalada en °F (para psi) o en °C (para N/mm²), según aplique.

Para temperaturas superiores a θ_{max} de 581°F (305°C), $\tau_{fire(\theta)}=0$. Para casos de cargas que incluyan cargas sostenidas, con o sin carga a corto plazo, multiplique $\tau_{fire(\theta)}$ por 0.93.

La tensión de adherencia, $\tau_{fire(\theta)}$, no debe exceder 1,090 psi (7.5 N/mm²).

La determinación de la temperatura del concreto en la ubicación de la barra de refuerzo post-instalada depende de la geometría de los elementos de concreto considerados, y su cálculo es responsabilidad del profesional de diseño. El profesional de diseño debe utilizar las curvas de resistencia de adherencia/temperatura de la [Figura 6](#) junto con la determinación de la temperatura en el concreto adecuado para la geometría del elemento considerado para calcular la longitud de desarrollo, l_d , de la barra de refuerzo.

4.3 Instalación:

Los parámetros de instalación se presentan en las [Figuras 1](#) y [4](#). La instalación debe cumplir con ACI 318-19 26.7.2, ACI 318-14 17.8.1 y 17.8.2 o ACI 318-11 D.9.1 y D.9.2, según aplique. Las ubicaciones de los anclajes y barras de refuerzo post-instaladas deben cumplir con este reporte y con los planos y especificaciones aprobadas por la autoridad competente. La instalación de los Sistemas de Anclajes Adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y de Barras de Refuerzo Post-instaladas debe cumplir con las instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII) que se incluyen en cada paquete y están consolidadas en las [Figuras 8A](#) y [8B](#) de este reporte. Las MPII contienen requerimientos adicionales para las combinaciones de la profundidad del agujero, diámetro, tipo de broca, preparación del agujero y herramientas aplicadoras.

El tiempo inicial de curado, $t_{cure,ini}$, como se señala en la [Figura 8A](#) de este reporte, se destina únicamente a las aplicaciones de barras de refuerzo y es el tiempo en que la barra de refuerzo y la preparación del encofrado de concreto pueden continuar. Entre el tiempo inicial de curado y el tiempo de curado completo, $t_{cure,final}$, el adhesivo tiene una capacidad limitada de resistencia a la carga. No aplique torque o carga en la barra de refuerzo durante este tiempo.

4.4 Inspección Especial:

Se deben realizar inspecciones especiales periódicas donde se requiera de acuerdo con la Sección 1705.1.1 y la Tabla 1705.3 del IBC 2021, 2018, 2015 y 2012, según aplique, y con este reporte. El inspector especial debe estar presente en el sitio inicialmente durante la instalación del anclaje o de las barras de refuerzo post-instaladas para verificar el tipo y dimensiones del anclaje o de las barras de refuerzo post-instaladas, tipo de concreto, resistencia a la compresión del concreto, identificación del adhesivo y la fecha de expiración, las dimensiones del agujero, los procedimientos de limpieza del agujero, espaciamiento, distancias al borde, espesor del concreto, empotramiento del anclaje o de las barras de refuerzo post-instaladas, torque de ajuste y el cumplimiento con las instrucciones de instalación impresas del fabricante.

El inspector especial debe verificar la instalación inicial de cada tipo y tamaño de los anclajes adhesivos o de las barras de refuerzo post-instaladas por parte del personal de la construcción en sitio. Las instalaciones subsecuentes del mismo tipo y tamaño de anclajes o barras de refuerzo post-instaladas llevabas a cabo por el mismo personal de la construcción pueden realizarse en ausencia del inspector especial. Cualquier cambio en los anclajes o las barras de refuerzo post-instaladas que se van instalar o en el personal que realiza la instalación, requiere una inspección inicial. Para instalaciones continuas a lo largo de un periodo extendido, el inspector especial debe hacer inspecciones regulares para confirmar el correcto manejo e instalación del producto.

Las inspecciones especiales continuas de anclajes adhesivos o de barras de refuerzo post-instaladas en orientaciones horizontales o inclinadas hacia arriba para resistir cargas de tensión sostenidas deben de realizarse de acuerdo con ACI 318-19 26.13.3.2(e) y 26.7.1(j), ACI 318-14 17.8.2.4, 26.7.1(h), y 26.13.3.2(c) o ACI 318-11 D.9.2.4, según aplique.

De acuerdo al IBC, deben observarse los requerimientos adicionales como se indican en las Secciones 1705, 1706, y 1707, según aplique.

5.0 CONDICIONES DE USO:

El Sistema de Anclajes Adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y el Sistema de Barras de Refuerzo Post-Instaladas descritos en este reporte cumple o son una alternativa adecuada a lo que especifican los códigos mencionados en la Sección 1.0 de este reporte, sujeto a las siguientes condiciones:

- 5.1 Los anclajes adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y las barras de refuerzo post-instaladas deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII) que se incluyen en el paquete del adhesivo y están conjuntadas en las [Figuras 8A](#) y [8B](#) de este reporte.
- 5.2 Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas deben instalarse en concreto de densidad normal, fisurado o no fisurado, con una resistencia a la compresión especificada $f'_c = 2,500 \text{ psi}$ a $8,500 \text{ psi}$ (17.2 MPa a 58.6 MPa).
- 5.3 Los valores de f'_c que se usen para fines de cálculo no deben exceder $8,000 \text{ psi}$ (55.1 MPa).
- 5.4 El concreto debe haber alcanzado la resistencia mínima de diseño antes de la instalación del anclaje adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3 o barras de refuerzo post-instaladas.
- 5.5 Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas deben instalarse en materiales con base de concreto en agujeros perforados con brocas con punta de carburo elaborados con los rangos de las dimensiones máximas y mínimas de las brocas especificados en ANSI B212.15-1994, o con broca corona de diamante, que se muestran en la [Figura 8A](#). El uso de la Herramienta de Desbaste Hilti TE-YRT junto con las brocas corona de diamante debe ser como se muestra en la [Figura 8B](#).
- 5.6 Las cargas que se apliquen al anclaje deben ajustarse de acuerdo con la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015 y 2012 para diseño de resistencia y de acuerdo con la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.3 del IBC 2018, 2015 y 2012 para el diseño por tensiones admisibles.
- 5.7 Los anclajes adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y las barras de refuerzo post-instaladas son reconocidos porque se usan para resistir cargas a corto y largo plazo, incluyendo cargas de viento y sísmicas, sujetos a las condiciones de este reporte.
- 5.8 En estructuras asignadas a las Categorías de Diseño Sísmico C, D, E o F de acuerdo con el IBC o IRC, la resistencia del anclaje debe ajustarse de acuerdo con la Sección 4.1.11 de este reporte, y las barras de refuerzo post-instaladas deben cumplir con la sección 4.2.4 de este reporte.

- 5.9** Se permite la instalación de anclajes adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y de barras de refuerzo post-instaladas en concreto que está fisurado o que se espera que se fisure durante la vida útil del anclaje, sujeto a las condiciones de este reporte.
- 5.10** Los valores de diseño de resistencia deben establecerse de acuerdo con la Sección 4.1 de este reporte.
- 5.11** La longitud de desarrollo y empalme de barras de refuerzo post-instaladas se establece de acuerdo con la Sección 4.2 de este reporte.
- 5.12** El espaciado mínimo entre anclajes y la distancia al borde, así como el espesor mínimo del elemento deben cumplir con los valores descritos en este reporte.
- 5.13** El espaciado entre las barras de refuerzo post-instaladas, el espesor mínimo del elemento y la distancia del recubrimiento deben cumplir con lo dispuesto en ACI 318 para barras preinstaladas y con la sección 4.2.3 de este reporte.
- 5.14** Los cálculos y detalles que demuestren el cumplimiento con este reporte deben enviarse al oficial a cargo del código antes de la instalación del anclaje. Los cálculos y detalles deben prepararse por un diseñador profesional registrado cuando así lo requieran los estatutos de la jurisdicción donde el proyecto se va a construir.
- 5.15** Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas no están permitidas para soportar construcciones resistentes al fuego. Cuando el código no lo prohíba, se permite la instalación de anclajes adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y de barras de refuerzo post-instaladas en construcciones resistentes al fuego siempre y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:
- Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas se usan únicamente para resistir fuerzas del viento o sísmicas.
 - Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas que soportan elementos estructurales portantes con cargas por gravedad se encuentran dentro de una envolvente resistente al fuego o membrana resistente al fuego, están protegidos por materiales aprobados resistentes al fuego, o han sido evaluados para resistir la exposición al fuego de acuerdo con normas reconocidas.
 - Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas se usan para soportar elementos no estructurales.
 - Barras de refuerzo post-instaladas diseñadas de acuerdo con la Sección 4.2.5 de este reporte.
- 5.16** Debido a que los criterios de aceptación del ICC-ES para determinar el funcionamiento de los anclajes adhesivos y las barras de refuerzo post-instaladas sujetos a fatiga o cargas de impacto no están disponibles en este momento, el uso de estos anclajes bajo estas condiciones queda fuera del alcance de este reporte.
- 5.17** El uso de varillas roscadas de acero al carbono recubiertas de zinc o barras de refuerzo de acero se limita a ubicaciones interiores secas.
- 5.18** El uso de varillas de acero al carbono galvanizadas en caliente o de acero inoxidable está permitido en exteriores o entornos húmedos.
- 5.19** Los materiales de anclaje de acero que se encuentren en contacto con madera tratada con preservativos o con retardadores de fuego deben ser de acero inoxidable o de acero al carbono recubierto de zinc. Los pesos mínimos de recubrimiento para acero recubierto de zinc deben cumplir con ASTM A153. Debe llevarse a cabo inspección especial periódica de acuerdo con la Sección 4.4 de este reporte. Para anclajes y barras de refuerzo post-instaladas instaladas en orientaciones horizontales o inclinadas hacia arriba para resistir cargas de tensión sostenida deben llevarse a cabo inspecciones especiales continuas de acuerdo con la Sección 4.4 de este reporte.
- 5.20** La instalación de anclajes y barras de refuerzo post-instaladas orientadas horizontalmente o inclinadas hacia arriba para resistir cargas de tensión sostenidas debe llevarla a cabo personal certificado por un programa de certificación aplicable de acuerdo con ACI 318-19 26.7.2(e), ACI 318-14 17.8.2.2 o 17.8.2.3, o ACI 318-11 D.9.2.2 o D.9.2.3, según aplique.
- 5.21** Los anclajes adhesivos Hilti HIT-RE 500 V3 y las barras de refuerzo post-instaladas pueden ser usadas para resistir fuerzas de tensión y de cortante en el piso, paredes e instalaciones superiores únicamente si la instalación es dentro del concreto con una temperatura entre 23°F y 104°F (-5°C y 40°C) para varillas roscadas, barras de refuerzo e insertos Hilti HIS-(R)N. Las instalaciones superiores para diámetros del agujero mayores a 7/16 pulgadas o 10mm requieren el uso de conectores de pistón (HIT-SZ,-IP) durante la inyección en la parte posterior del agujero, los agujeros de 7/16 pulgadas o 10mm de diámetro pueden ser inyectados directamente en la parte posterior del agujero utilizando tubos de extensión en el extremo de la boquilla. Los anclajes o barras de refuerzo post-instaladas deben sostenerse hasta que el curado este completo (es decir, con cuñas Hilti HIT-OHW u otros medios adecuados). Cuando se utilicen dispositivos de restricción temporales, su uso no debe perjudicar la resistencia al cortante del anclaje. Las

instalaciones en las temperaturas del concreto por debajo de 41°F (5°C) requieren que el adhesivo este condicionado a una temperatura mínima de 41°F (5°C).

- 5.22** Los anclajes y las barras de refuerzo post-instaladas no deben de ser usadas en aplicaciones donde la temperatura del concreto pueda elevarse de 40°F o menos hasta 80°F o mayor dentro de un período de 12 horas. Dichas aplicaciones pueden incluir, pero no se limitan al anclaje de los sistemas de la edificación de fachadas y otras aplicaciones sujetas a la exposición directa al sol.
- 5.23** Los anclajes Hilti HIT-RE 500 V3 están fabricados por Hilti GmbH, Kaufering, Alemania, bajo un programa de control de calidad sujeto a inspecciones por parte de ICC-ES.
- 5.24** Los insertos Hilti HIS-N e HIS-RN están fabricados por Hilti (China) Ltd., Guangdong, China, bajo un programa de control de calidad sujeto a inspecciones por parte de ICC-ES.

6.0 EVIDENCIA ENVIADA

Los datos están de acuerdo con los [Criterios de Aceptación para Anclajes Adhesivos y Barras de Refuerzo Post-Instalados en Elementos de Concreto \(AC308\)](#) de ICC-ES, con fecha de octubre de 2022 , en los que se incorporan los requerimientos de ACI 355.4 (-19 y -11), incluyendo, pero no limitado a ensayos bajo condiciones de congelamiento/deshielo (Tabla 3.2, serie de ensayos 6) y Tabla 3.8 para la evaluación de barras de refuerzo post-instaladas incluyendo la serie de ensayos 15 para efectos del fuego sobre el esfuerzo de adherencia.

7.0 IDENTIFICACIÓN

- 7.1** La marca ICC-ES de conformidad, el etiquetado electrónico o el número de reporte de evaluación (ICC-ES ESR-3814) junto con el nombre, marca registrada o logotipo registrado del titular del reporte deben incluirse en la etiqueta del producto.
- 7.2** Además, el adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3 se identifica mediante etiquetas en el empaque que llevan el nombre del fabricante (Hilti Corp.) y la dirección, el nombre del producto, el número de lote, la fecha de expiración.
- 7.3** Los insertos Hilti HIS-N e HIS-RN se identifican mediante etiquetas en el empaque que llevan el nombre del fabricante (Hilti Corp.) y la dirección, nombre y tamaño del anclaje, y el número de reporte de evaluación (ESR-3814). Las varillas roscadas, tuercas, arandelas y barras de refuerzo corrugadas son elementos estándar y deben cumplir con las especificaciones nacionales e internacionales aplicables.
- 7.4** Los datos de contacto para el titular del reporte son los siguientes:

HILTI, INC.
7250 DALLAS PARKWAY, SUITE 1000
PLANO, TEXAS 75024
(800) 879-8000
www.hilti.com

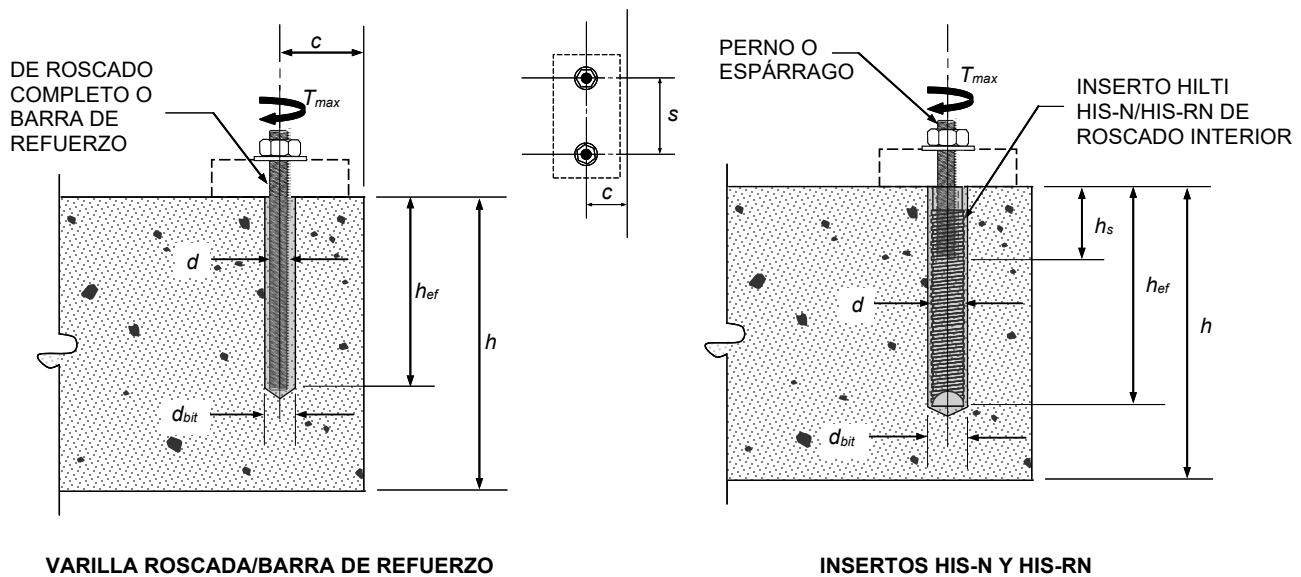


FIGURA 1—PARÁMETROS DE INSTALACIÓN PARA ANCLAJES ADHESIVOS POST-INSTALADOS

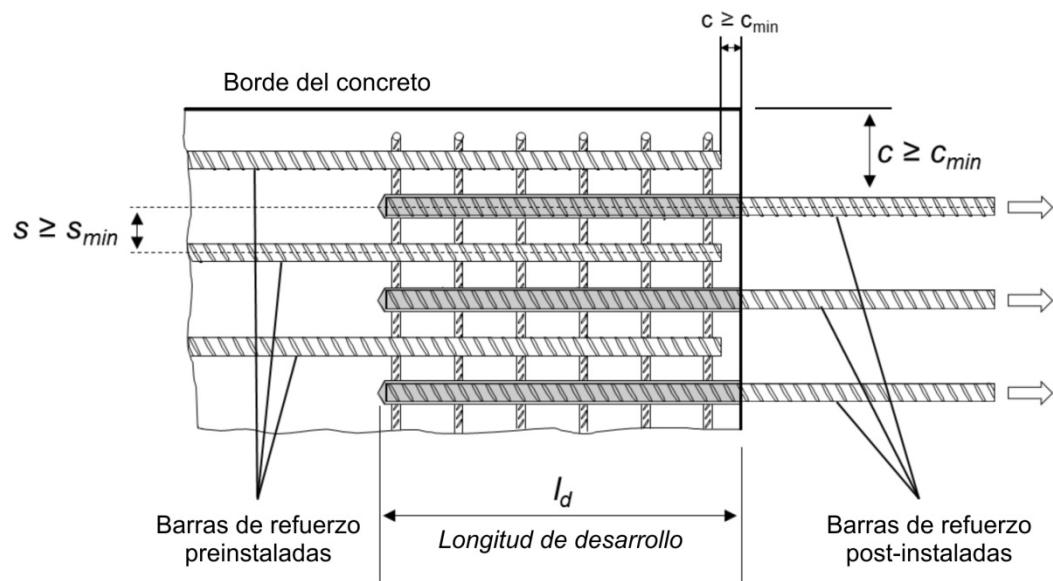


FIGURA 2—PARÁMETROS DE INSTALACIÓN PARA BARRAS DE REFUERZO POST-INSTALADAS


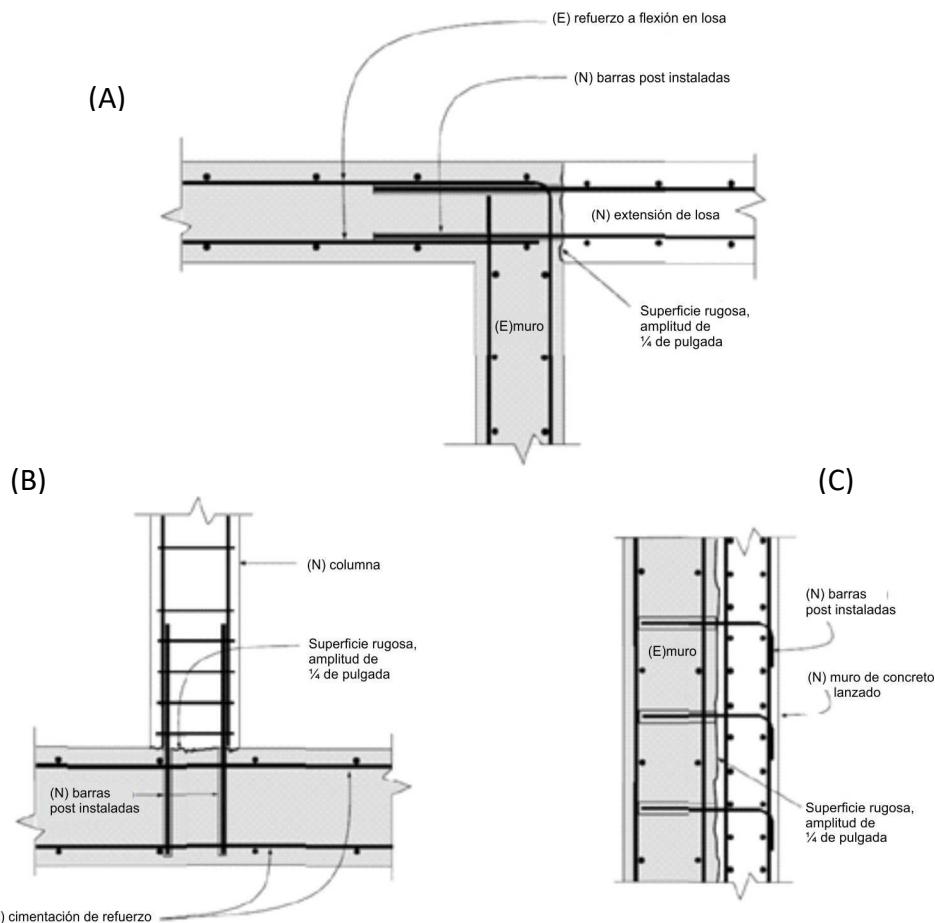


FIGURA 3—(A) EMPALME POR TRASLAPE EN TRACCIÓN CON REFUERZO A FLEXIÓN EXISTENTE; (B) DESARROLLO DE TRACCIÓN DE ESPIGOS PARA COLUMNAS; (C) DESARROLLO DE ESPIGOS DE CORTE PARA NUEVOS MUROS DE CORTE SOBREPUESTOS

REFUERZO CORRUGADO

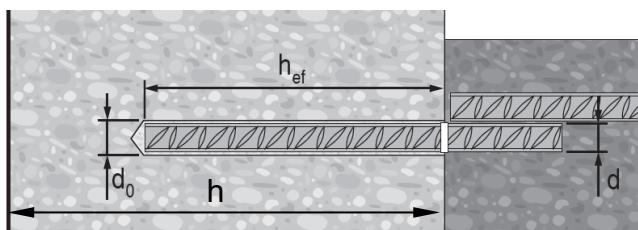

Barra de refuerzo EU

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]
8	12	60...480
10	14	60...600
12	16	70...720
14	18	75...840
16	20	80...960
18	22	85...1080
20	25	90...1200
22	28	95...1320
24	32	96...1440
25	32	100...1500
26	35	104...1560
28	35	112...1680
30	37	120...1800
32	40	128...1920



Barra de refuerzo US

d	$\varnothing d_0$ [pulgada]	h_{ef} [pulgada]
# 3	1/2	2 1/8...22 1/2
# 4	5/8	2 9/16...30
# 5	3/4	3 1/8...37 1/2
# 6	7/8	3 1/2...45
# 7	1	15...45
# 8	1 1/8	3 1/2...17 1/2
# 9	1 1/4	17 1/2...52 1/2
# 10	1 3/8	4...20
# 11	1 1/2	20...60
		4 1/2...67 1/2
		5...75
		5 1/2...82 1/2

Barra de refuerzo CA

d	$\varnothing d_0$ [pulgada]	h_{ef} [mm]
10 M	9/16	70...678
15 M	3/4	80...960
20 M	1	90...1170
25 M	1 1/4 (32 mm)	101...1512
30 M	1 1/2	120...1794

FIGURA 4—PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

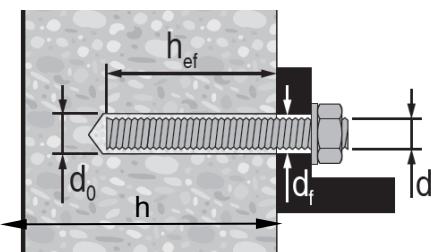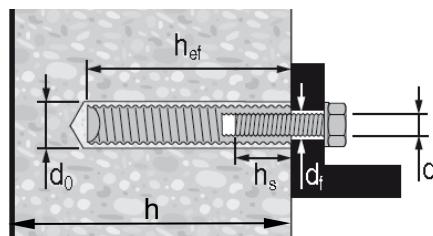VARILLA ROSCADA**INSERTOS ROSCADOS HILTI HIS-N Y HIS-RN****HAS / HIT-V**

	$\varnothing d_0$ [pulgada]	h_{ef} [pulgada]	$\varnothing d_f$ [pulgada]	T_{max} [pie-lb]	T_{max} [Nm]
	3/8	7/16	2 3/8...7 1/2	7/16	15
	1/2	9/16	2 3/4...10	9/16	30
	5/8	3/4	3 1/8...12 1/2	11/16	60
	3/4	7/8	3 1/2...15	13/16	100
	7/8	1	3 1/2...17 1/2	15/16	125
	1	1 1/8	4...20	1 1/8	150
	1 1/4	1 3/8	5...25	1 3/8	200

HIT-V

	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\varnothing d_f$ [mm]	T_{max} [Nm]
M8	10	60...160	9	10
M10	12	60...200	12	20
M12	14	70...240	14	40
M16	18	80...320	18	80
M20	22	90...400	22	150
M24	28	100...480	26	200
M27	30	110...540	30	270
M30	35	120...600	33	300

	$\varnothing d_0$ [pulgada]	h_{ef} [pulgada]	$\varnothing d_f$ [pulgada]	h_s [pulgada]	T_{max} [pie-lb]	T_{max} [Nm]
3/8	11/16	4 3/8	7/16	3 8/15 1/16	15	20
1/2	7/8	5	9/16	1 2/13 1/16	30	41
5/8	1 1/8	6 3/4	11/16	5 5/8...1 1/2	60	81
3/4	1 1/4	8 1/8	13/16	3 4/8...1 7/8	100	136

	$\varnothing d$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\varnothing d_f$ [mm]	h_s [mm]	T_{max} [Nm]
M8	14	90	9	8...20	10
M10	18	110	12	10...25	20
M12	22	125	14	12...30	40
M16	28	170	18	16...40	80
M20	32	205	22	20...50	150

FIGURA 4—PARÁMETROS DE INSTALACIÓN (Continuación)**TABLA 1—ÍNDICE DE LA TABLA DE DISEÑO**

Tabla de Diseño		Fraccional		Métrico	
		Tabla	Página	Tabla	Página
Varilla Roscada Estándar	Resistencia del acero - N_{sa} , V_{sa}	6A	17	14	24
	Arrancamiento del concreto - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	7	19	15	25
	Esfuerzo de adherencia - N_a , N_{ag}	11-13	22-23	19-21	29-30

Inserto Hilti HIS-N e HIS-RN de roscado interno	Resistencia del acero - N_{sa} , V_{sa}	26	34	26	34
	Arrancamiento del concreto - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	27	35	27	35
	Esfuerzo de adherencia - N_a , N_{ag}	28-30	36-37	28-30	36-37

Tabla de Diseño		Fraccional		Métrico de EU		Canadiense	
		Tabla	Página	Tabla	Página	Tabla	Página
Barras de Refuerzo de Acero	Resistencia del acero - N_{sa} , V_{sa}	6B	17	14	24	22	31
	Arrancamiento del concreto - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	7	18	15	25	23	31
	Esfuerzo de adherencia - N_a , N_{ag}	8-10	20-21	16-18	26-28	24-25B	32-35
	Determinación de la longitud de desarrollo para conexiones de barras de refuerzo post-instaladas.	31	38	32	38	33	39

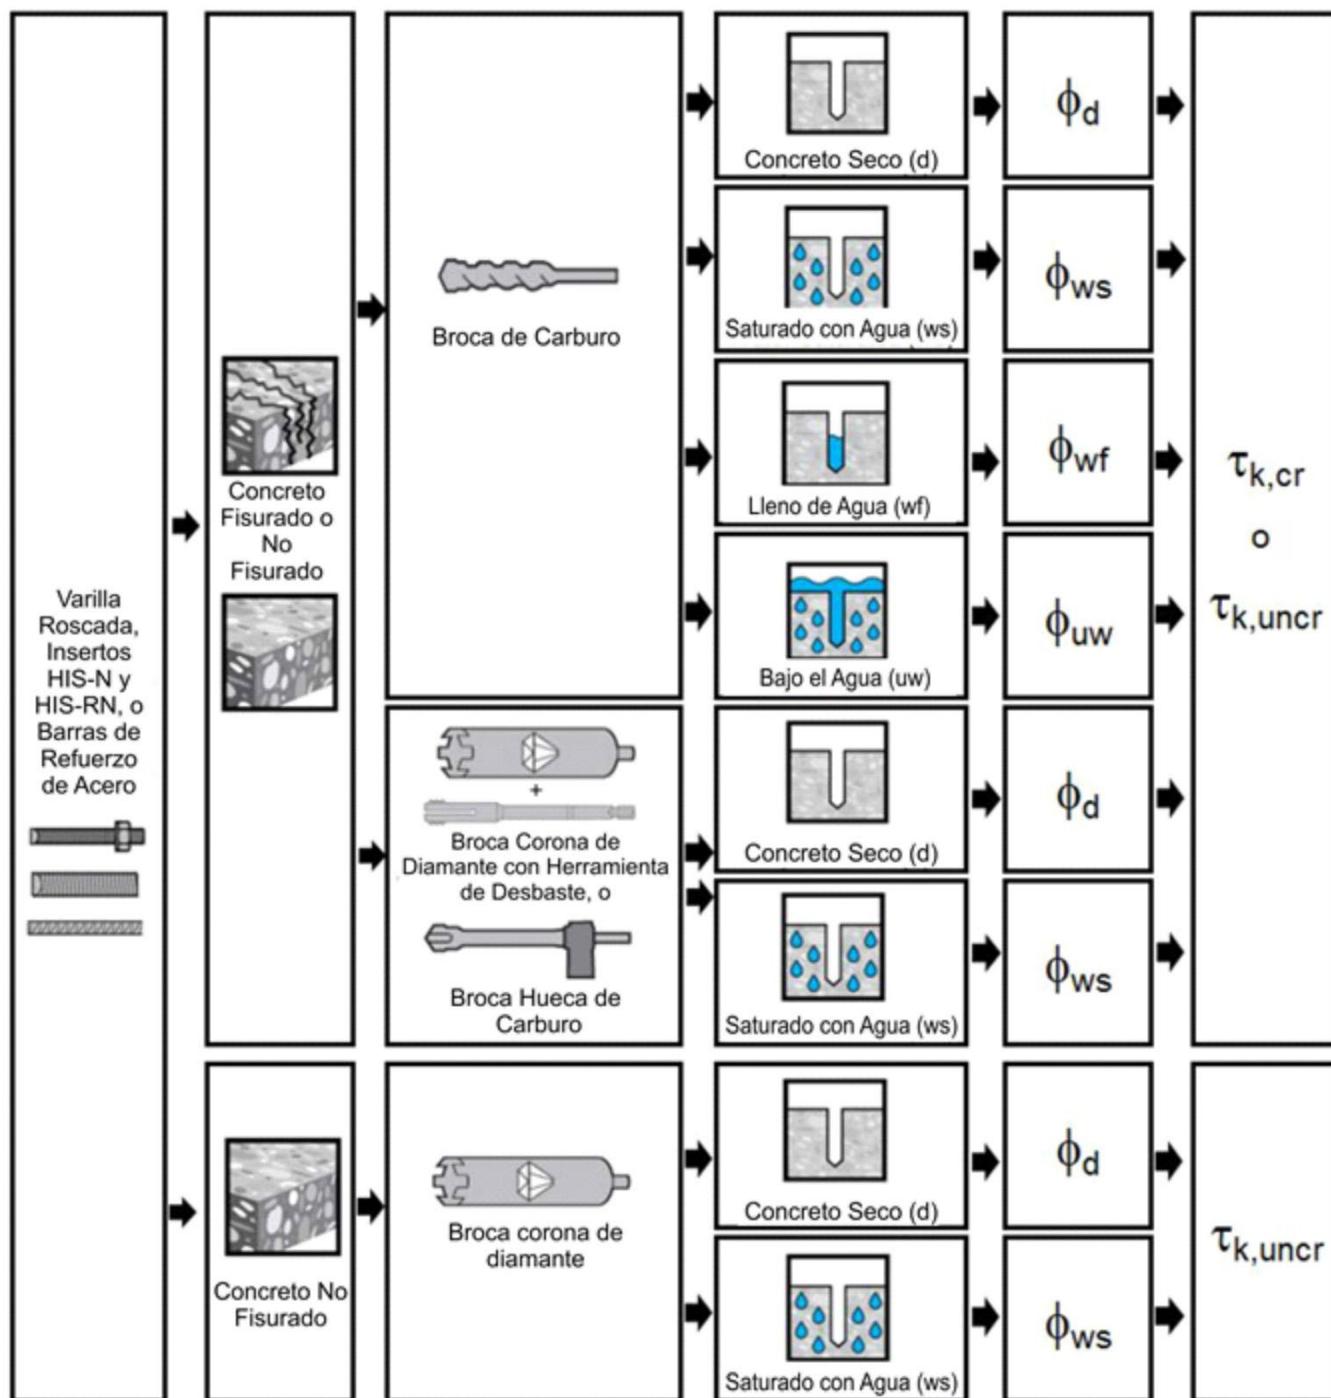


FIGURA 5—DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA

TABLA 2—ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES DE VARILLAS ROSCADAS DE ACERO AL CARBONO Y DE ACERO INOXIDABLE COMUNES¹

ESPECIFICACIÓN DE LA VARILLA ROSCADA		Resistencia última mínima especificada, f_{uta}	Resistencia a la fluencia mínima especificada 0.2 por ciento compensado, f_{ya}	f_{uta}/f_{ya}	Elongación, porcentaje min. ⁷	Reducción de área, porcentaje min.	Especificación para tuercas ⁸
ACERO AL CARBONO	ASTM A193 ² Grado B7 $\leq 2\frac{1}{2}$ pulg. (≤ 64 mm)	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.19	16	50
	ASTM F568M ³ Clase 5.8 M5 ($\frac{1}{4}$ pulg.) a M24 (1 pulg.) (equivalente a ISO 898-1)	psi (MPa)	72,500 (500)	58,000 (400)	1.25	10	35
	ASTM F1554, Grado 36 ⁷	psi (MPa)	58,000 (400)	36,000 (248)	1.61	23	40
	ASTM F1554, Grado 55 ⁷	psi (MPa)	75,000 (517)	55,000 (379)	1.36	21	30
	ASTM F1554, Grado 105 ⁷	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.19	15	45
	ISO 898-1 ⁴ Clase 5.8	MPa (psi)	500 (72,500)	400 (58,000)	1.25	22	-
	ISO 898-1 ⁴ Clase 8.8	MPa (psi)	800 (116,000)	640 (92,800)	1.25	12	52
ACERO INOXIDABLE	ASTM F593 ⁵ CW1 (316) $\frac{1}{4}$ -pulg. a $\frac{5}{8}$ -pulg.	psi (MPa)	100,000 (689)	65,000 (448)	1.54	20	-
	ASTM F593 ⁵ CW2 (316) $\frac{3}{4}$ -pulg. a $1\frac{1}{2}$ -pulg.	psi (MPa)	85,000 (586)	45,000 (310)	1.89	25	-
	ASTM A193 Grado 8(M), Clase $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$ -pulg.	psi (MPa)	75,000 (517)	30,000 (207)	2.50	30	50
	ISO 3506-1 ⁶ A4-70 M8 – M24	MPa (psi)	700 (101,500)	450 (65,250)	1.56	40	-
	ISO 3506-1 ⁶ A4-50 M27 – M30	MPa (psi)	500 (72,500)	210 (30,450)	2.38	40	-

¹ El adhesivo Hilti HIT-RE 500 V3 puede ser usado junto con todos los grados de varillas de acero al carbono o de acero inoxidable de roscado continuo (de roscado completo) que cumplan con normas del código de referencia y que tengan características de roscado comparables con las Series de Rosca Gruesa ANSI B1.1 UNC o Series de Perfil de la Rosca Métrica ANSI B1.13M M. Los valores para los tipos de varillas roscadas y tuercas asociadas suministradas por Hilti están provistos aquí.

² Especificación estándar para los Materiales de Tornillos de Acero Inoxidable y Acero Aleado para Servicio de Alta Temperatura.

³ Especificación estándar para elementos de fijación métricos de roscado externo de acero al carbono y acero aleado

⁴ Propiedades mecánicas de los elementos de fijación hechos de acero al carbono o acero aleado– Parte 1: Pernos, tornillos y espárragos.

⁵ Especificación Estándar del Acero para Pernos, Tornillos de Cabeza Hexagonal y Espárragos de Acero Inoxidable.

⁶ Propiedades mecánicas de elementos de fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión – Parte 1: Pernos, tornillos y espárragos.

⁷ Basado en la longitud inicial de 2 pulg. (50 mm) excepto para A 193, la cual se basa en una longitud inicial de 4d e ISO 898, la cual se basa en 5d.

⁸ También son adecuados las tuercas de otros grados y estilos con esfuerzos de carga probada especificados mayor que el grado y estilo especificado. Las tuercas deben tener esfuerzos de carga probada especificados igual que o mayor que la resistencia mínima a la tensión de la varilla roscada especificada.

⁹ Tuercas para varillas fraccionales.

TABLA 3—ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS DE BARRAS DE REFUERZO DE ACERO COMUNES

ESPECIFICACIÓN DE LA BARRA DE REFUERZO		Resistencia última mínima especificada, f_{uta}	Resistencia a la fluencia mínima especificada, f_{ya}
ASTM A615 ¹ Gr. 60	psi (MPa)	80,000 (550)	60,000 (414)
ASTM A615 ¹ Gr. 40	psi (MPa)	60,000 (414)	40,000 (276)
ASTM A706 ² Gr. 60	psi (MPa)	80,000 (550)	60,000 (414)
DIN 488 ³ BSt 500	MPa (psi)	550 (79,750)	500 (72,500)
CAN/CSA-G30.18 ⁴ Gr. 400	MPa (psi)	540 (78,300)	400 (58,000)

¹ Especificación estándar para Barras Corrugadas y Barras Rectas de Acero al Carbono para Refuerzo del Concreto

² Especificación estándar para Barras Corrugadas de Acero de Baja Aleación y Barras Rectas para Refuerzo del Concreto

³ Acero de Refuerzo; barras de refuerzo de acero; dimensiones y masas

⁴ Barras de Acero de Lingote para Refuerzo del Concreto

TABLA 4—ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS DE INSERTOS HIS-N Y HIS-RN FRACCIONALES Y MÉTRICOS

INSERTOS HILTI HIS-N E HIS-RN		Resistencia última mínima especificada, f_{uta}	Resistencia a la fluencia mínima especificada, f_{ya}
Acero al carbono DIN EN 10277-3 11SMnPb30+c o DIN 1561 9SMnPb28K	psi (MPa)	71,050 (490)	56,550 (390)
Acero Inoxidable EN 10088-3 X5CrNiMo 17-12-2	psi (MPa)	101,500 (700)	50,750 (350)

TABLA 5—ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS DE PERNOS, TORNILLOS Y ESPÁRRAGOS COMUNES PARA SU USO CON INSERTOS HIS-N Y HIS-RN^{1,2}

ESPECIFICACIÓN DEL PERNO, TORNILLO O ESPÁRRAGO	Resistencia última mínima especificada f_{uta}	Resistencia a la fluencia mínima especificada 0.2 por ciento compensado f_{ya}	f_{uta}/f_{ya}	Elongación, min.	Reducción de Área, min.	Especificaciones para tuercas ⁶	
ASTM A193 Grado B7	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.119	16	50	ASTM A563 Grado DH
SAE J429 ³ Grado 5	psi (MPa)	120,000 (828)	92,000 (634)	1.30	14	35	SAE J995
ASTM A325 ⁴ 1/2 a 1-pulg.	psi (MPa)	120,000 (828)	92,000 (634)	1.30	14	35	A563 C, C3, D, DH, DH3 Hexagonal Pesada
ASTM A193 ⁵ Grado B8M (AISI 316) para uso con HIS-RN	psi (MPa)	110,000 (759)	95,000 (655)	1.16	15	45	ASTM F594 ⁷ Grupo de Aleación 1, 2 o 3
ASTM A193 ⁵ Grado B8T (AISI 321) para uso con HIS-RN	psi (MPa)	125,000 (862)	100,000 (690)	1.25	12	35	ASTM F594 ⁷ Grupo de Aleación 1, 2 o 3

¹ Pernos, tornillos o espárragos Grado Mínimo 5 deben usarse con insertos HIS de acero al carbono.² Los pernos, tornillos y espárragos de acero inoxidable deben usarse únicamente con insertos HIS-RN.³ Requerimientos Mecánicos y Materiales para Elementos de Fijación de Roscado Externo.⁴ Especificación Estándar para Pernos Estructurales, de Acero, Tratado térmicamente, 120/105 ksi Resistencia a la Tensión Mínima.⁵ Especificación Estándar para los Materiales de Tornillos de Acero Inoxidable y Acero Aleado para Servicio de Alta Temperatura.⁶ Las tuercas deben tener esfuerzos de carga probada especificados igual que o mayor que la resistencia a la tensión de tamaño completo mínima especificada del espárrago especificado.⁷ Las tuercas para espárragos de acero inoxidable deben ser del mismo grupo de aleación que los pernos, tornillos o espárragos especificados.



Varilla Roscada fraccional

Resistencia al acero

TABLA 6A—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ACERO PARA VARILLAS ROSCADAS FRACCIONALES

INFORMACIÓN DE DISEÑO		Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (pulg.) ¹						
				3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Diámetro Exterior de la Varilla		<i>d</i>	pulg. (mm)	0.375 (9.5)	0.5 (12.7)	0.625 (15.9)	0.75 (19.1)	0.875 (22.2)	1 (25.4)	1.25 (31.8)
Área efectiva de la sección transversal de la varilla		<i>A_{se}</i>	pulg. ² (mm ²)	0.0775 (50)	0.1419 (92)	0.2260 (146)	0.3345 (216)	0.4617 (298)	0.6057 (391)	0.9691 (625)
ISO 898-1 Clase 5.8	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	5,620 (25.0)	10,290 (45.8)	16,385 (72.9)	24,250 (107.9)	33,470 (148.9)	43,910 (195.3)	70,260 (312.5)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	3,370 (15.0)	6,175 (27.5)	9,830 (43.7)	14,550 (64.7)	20,085 (89.3)	26,345 (117.2)	42,155 (187.5)
	Reducción para el cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-					1.0		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-					0.65		
ASTM A193 B7	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	9,685 (43.1)	17,735 (78.9)	28,250 (125.7)	41,810 (186.0)	57,710 (256.7)	75,710 (336.8)	121,13 5 (538.8)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	5,810 (25.9)	10,640 (47.3)	16,950 (75.4)	25,085 (111.6)	34,625 (154.0)	45,425 (202.1)	72,680 (323.3)
	Reducción para el cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-					1.0		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ³	ϕ	-					0.75		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ³	ϕ	-					0.65		
	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-	8,230 (36.6)	13,110 (58.3)	19,400 (86.3)	26,780 (119.1)	35,130 (156.3)	56,210 (250.0)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-	4,940 (22.0)	7,865 (35.0)	11,640 (51.8)	16,070 (71.5)	21,080 (93.8)	33,725 (150.0)
ASTM F1554 Gr. 36	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	$\alpha_{V,seis}$	-					0.6		
		ϕ	-					0.75		
	Factor de reducción, cortante sísmico	ϕ	-					0.65		
		ϕ	-							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ³	ϕ	-							
		ϕ	-							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ³	ϕ	-							
ASTM F1554 Gr. 55	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-	10,645 (47.4)	16,950 (75.4)	25,090 (111.6)	34,630 (154.0)	45,430 (202.1)	72,685 (323.3)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-	6,385 (28.4)	10,170 (45.2)	15,055 (67.0)	20,780 (92.4)	27,260 (121.3)	43,610 (194.0)
	Factor de reducción, cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-					1.0		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ³	ϕ	-					0.75		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ³	ϕ	-					0.65		
	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-	17,740 (78.9)	28,250 (125.7)	41,815 (186.0)	57,715 (256.7)	75,715 (336.8)	121,13 5 (538.8)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-	10,645 (47.4)	16,950 (75.4)	25,090 (111.6)	34,630 (154.0)	45,430 (202.1)	72,680 (323.3)
ASTM F1554 Gr. 105	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	$\alpha_{V,seis}$	-					1.0		
		ϕ	-					0.75		
	Factor ϕ de reducción de resistencia para el cortante ³	ϕ	-					0.65		
		ϕ	-							
	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-	7,750 (34.5)	14,190 (63.1)	22,600 (100.5)	28,435 (126.5)	39,245 (174.6)	51,485 (229.0)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-	4,650 (20.7)	8,515 (37.9)	13,560 (60.3)	17,060 (75.9)	23,545 (104.7)	30,890 (137.4)
	Factor de reducción, cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-					0.80		
ASTM F593, CW Inoxidable	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	ϕ	-					0.65		
		ϕ	-							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-					0.60		
		ϕ	-							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ²	ϕ	-							
		ϕ	-							
	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)							55,240 (245.7)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)							33,145 (147.4)
ASTM A193, Gr. 8(N), Clase 1 Inoxidable	Factor de reducción, cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-							0.8
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-							0.75
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ²	ϕ	-							0.65
	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)							
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-							
		ϕ	-							
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ²	ϕ	-							
		ϕ	-							

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N. Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf

¹ Los valores proporcionados para los tipos de materiales de varillas comunes se basan en resistencias especificadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-19 Ec. (17.6.1.2) y Ec. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Ec. (17.4.1.2) y Ec. (17.5.1.2b) o ACI 318-11 Ec. (D-2) y Ec. (D-29), según aplique. Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la varilla.

² Para uso con las cargas combinadas de la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015 y 2012, ACI 318-19 y -14.5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3 o ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se usan las cargas combinadas del Apéndice C de ACI 318-11, el valor apropiado de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Los valores corresponden a un elemento frágil del acero.

³ Para uso con las cargas combinadas de la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015, y 2012, ACI 318 (-19 y -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3 o ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se usan las cargas combinadas del Apéndice C de ACI 318-11, el valor apropiado de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Los valores corresponden a un elemento dúctil del acero.



Barras de Refuerzo Fraccionales

Resistencia al acero

TABLA 6B—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ACERO PARA BARRAS DE REFUERZO FRACCIONALES


INFORMACIÓN DE DISEÑO		Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo (Barra de refuerzo)							
				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Diámetro nominal de la barra		<i>d</i>	pulg. (mm)	9/8 (9.5)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)	3/4 (19.1)	7/8 (22.2)	1 (25.4)	1.128 (28.7)	1.270 (32.3)
Área efectiva de la sección transversal de la barra		<i>A_{se}</i>	pulg. ² (mm ²)	0.11 (71)	0.2 (129)	0.31 (199)	0.44 (284)	0.6 (387)	0.79 (510)	1.0 (645)	1.27 (819)
ASTM A615 Grado 40	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	6,600 (29.4)	12,000 (53.4)	18,600 (82.7)	26,400 (117.4)	36,000 (160.1)	47,400 (210.9)	60,000 (266.9)	76,200 (339.0)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	3,960 (17.6)	7,200 (32.0)	11,160 (49.6)	15,840 (70.5)	21,600 (96.1)	28,440 (126.5)	36,000 (160.1)	45,720 (203.4)
	Reducción para el cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-						0.65		
ASTM A615 Grado 60	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	8,800 (39.1)	16,000 (71.2)	24,800 (110.3)	35,200 (156.6)	48,000 (213.5)	63,200 (281.1)	80,000 (355.9)	101,600 (451.9)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	5,280 (23.5)	9,600 (42.7)	14,880 (66.2)	21,120 (93.9)	28,800 (128.1)	37,920 (168.7)	48,000 (213.5)	60,960 (271.2)
	Reducción para el cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ²	ϕ	-						0.65		
ASTM A706 Grado 60	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	8,800 (39.1)	16,000 (71.2)	24,800 (110.3)	35,200 (156.6)	48,000 (213.5)	63,200 (281.1)	80,000 (355.9)	101,600 (452.0)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	5,280 (23.5)	9,600 (42.7)	14,880 (66.2)	21,120 (94.0)	28,800 (128.1)	37,920 (168.7)	48,000 (213.5)	60,960 (271.2)
	Reducción para el cortante sísmico	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para la tracción ³	ϕ	-						0.75		
	Factor de reducción de resistencia ϕ para el cortante ³	ϕ	-						0.65		

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N. Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf

¹ Los valores proporcionados para los tipos de barras de refuerzo comunes se basan en resistencias especificadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-19 Ec. (17.6.1.2) y Ec. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Ec. (17.4.1.2) y Ec. (17.5.1.2b) o ACI 318-11 Ec. (D-2) y Ec. (D-29), según aplique. Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la varilla.

² Para uso con las cargas combinadas de la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015 y 2012, ACI 318 (-19 y -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3 o ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se usan las cargas combinadas del Apéndice C de ACI 318-11, el valor apropiado de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Los valores corresponden a un elemento frágil del acero.

³ Para uso con las cargas combinadas de la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015 y 2012, ACI 318 (-19 y -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3 o ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se usan las cargas combinadas del Apéndice C de ACI 318-11, el valor apropiado de ϕ debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Los valores corresponden a un elemento dúctil del acero.

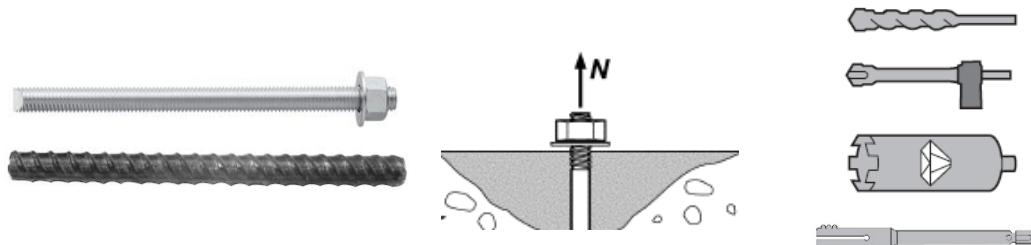

Varillas Roscadas y Barra de Refuerzo Fraccionales

Resistencia al Arrancamiento del Concreto

Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti o Broca Corona de Diamante + Herramienta de Desbaste, o Broca Corona de Diamante


TABLA 7—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ARRANCAZMIENTO DEL CONCRETO PARA VARILLAS ROSCADAS Y BARRAS DE REFUERZO FRACCIONALES TODOS LOS MÉTODOS DE PERFORACIÓN¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (pulg.) / Tamaño de la barra de refuerzo																			
			$\frac{3}{8}$ o #3	$\frac{1}{2}$	#4	$\frac{5}{8}$	#5	$\frac{3}{4}$	#6	$\frac{7}{8}$	#7	$\frac{1}{2}$ o #8	#9	$\frac{11}{4}$ o #10								
Factor de efectividad para concreto fisurado	$k_{c,cr}$	pulg-lb (SI)							17													
										(7.1)												
Factor de efectividad para concreto no fisurado	$k_{c,uncr}$	pulg.-lb (SI)							24													
										(10)												
Empotramiento mínimo	$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	$2\frac{3}{8}$ (60)	$2\frac{3}{4}$ (70)	$2\frac{3}{8}$ (60)	$3\frac{1}{8}$ (79)	3 (76)	$3\frac{1}{2}$ (89)	3 (76)	$3\frac{1}{2}$ (89)	$3\frac{3}{8}$ (85)	4 (102)	$4\frac{1}{2}$ (114)	5 (127)								
Empotramiento máximo	$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	$7\frac{1}{2}$ (191)	10 (254)	10 (254)	$12\frac{1}{2}$ (318)	$12\frac{1}{2}$ (318)	15 (381)	15 (381)	$17\frac{1}{2}$ (445)	$17\frac{1}{2}$ (445)	20 (508)	$22\frac{1}{2}$ (572)	25 (635)								
Espaciado mínimo entre anclajes ³	s_{min}	pulg. (mm)	$1\frac{7}{8}$ (48)	$2\frac{1}{2}$ (64)	$2\frac{1}{2}$ (64)	$3\frac{1}{8}$ (79)	$3\frac{1}{8}$ (79)	$3\frac{3}{4}$ (95)	$3\frac{3}{4}$ (95)	$4\frac{3}{8}$ (111)	$4\frac{3}{8}$ (111)	5 (127)	$5\frac{5}{8}$ (143)	$6\frac{1}{4}$ (159)								
Distancia mínima al borde ³	c_{min}	-	5d; o ver Sección 4.1.9 de este reporte para el diseño con distancias mínimas al borde reducidas																			
Espesor mínimo del concreto	h_{min}	pulg. (mm)	$h_{ef} + 1\frac{1}{4}$ ($h_{ef} + 30$)				$h_{ef} + 2d_0$ ⁽⁴⁾															
Distancia crítica al borde – hendimiento (para concreto no fisurado)	c_{ac}	-	Ver Sección 4.1.10 de este reporte.																			
Factor de reducción de resistencia a la tracción, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.65																			
Factor de reducción de resistencia para el cortante, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.70																			

Para SI: 1 pulgada \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Información de ajuste adicional se describe en la Figura 8A y 8B, instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII)² El factor de reducción de resistencia se aplica cuando se utilizan las combinaciones de carga del IBC o ACI 318 y se cumplen los requisitos de ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se utilizan las combinaciones de carga de ACI 318-11 Apéndice C, el factor de reducción de resistencia adecuado debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4.³ Para instalaciones con $1\frac{3}{4}$ pulgada de distancia al borde, consulte la Sección 4.1.9 para los requerimientos de distancia y torque máximo.⁴ d_0 = diámetro del agujero

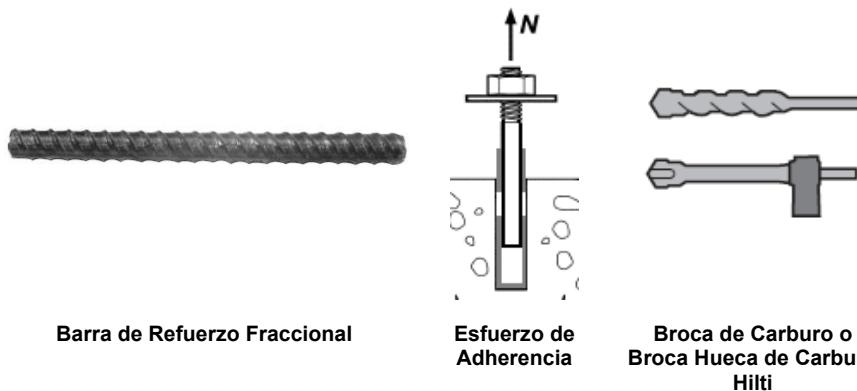

Barra de Refuerzo Fraccional

Esfuerzo de Adherencia

Broca de Carburo o
Broca Hueca de Carburo
HiltiTABLA 8—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO FRACCIONALES EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO (O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO		Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo								
				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	
Empotramiento Mínimo		$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	2 ³ / ₈ (60)	2 ³ / ₈ (60)	3 (76)	3 (76)	3 ³ / ₈ (85)	4 (102)	4 ¹ / ₂ (114)	5 (127)	
Empotramiento Máximo		$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	7 ¹ / ₂ (191)	10 (254)	12 ¹ / ₂ (318)	15 (381)	17 ¹ / ₂ (445)	20 (508)	22 ¹ / ₂ (572)	25 (635)	
Concreto seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,350 (9.3)	1,360 (9.4)	1,390 (9.6)	1,410 (9.7)	1,410 (9.7)	1,420 (9.8)	1,390 (9.6)	1,340 (9.3)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,770 (12.2)	1,740 (12.0)	1,720 (11.9)	1,690 (11.7)	1,670 (11.5)	1,640 (11.3)	1,620 (11.2)	1,590 (11.0)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	930 (6.4)	940 (6.5)	960 (6.6)	970 (6.7)	980 (6.7)	980 (6.8)	960 (6.6)	930 (6.4)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,220 (8.4)	1,200 (8.3)	1,190 (8.2)	1,170 (8.1)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,120 (7.7)	1,100 (7.6)
	Categoría de Anclaje	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
Agujero lleno de agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,000 (6.9)	1,010 (6.9)	1,040 (7.2)	1,060 (7.3)	1,070 (7.4)	1,090 (7.5)	1,070 (7.4)	1,050 (7.2)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,300 (9.0)	1,290 (8.9)	1,290 (8.9)	1,280 (8.8)	1,270 (8.7)	1,260 (8.7)	1,240 (8.6)	1,240 (8.6)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	690 (4.7)	700 (4.8)	720 (5.0)	730 (5.0)	740 (5.1)	750 (5.2)	740 (5.1)	720 (5.0)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	900 (6.2)	890 (6.1)	890 (6.1)	880 (6.1)	870 (6.0)	870 (6.0)	860 (5.9)	860 (5.9)
	Categoría de Anclaje	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_{wt}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Concreto sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	860 (5.9)	890 (6.1)	920 (6.3)	940 (6.5)	960 (6.6)	990 (6.9)	970 (6.7)	980 (6.8)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,140 (7.9)	1,130 (7.8)	1,140 (7.9)	1,140 (7.9)	1,140 (7.9)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,150 (8.0)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	590 (4.1)	610 (4.2)	630 (4.4)	650 (4.5)	660 (4.6)	690 (4.7)	670 (4.6)	680 (4.7)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	790 (5.4)	780 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.5)	790 (5.4)	800 (5.5)
	Categoría de Anclaje	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Reducción por Tensión Sísmica		$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


Para unidades Libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto f'_c = 2,500 psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.

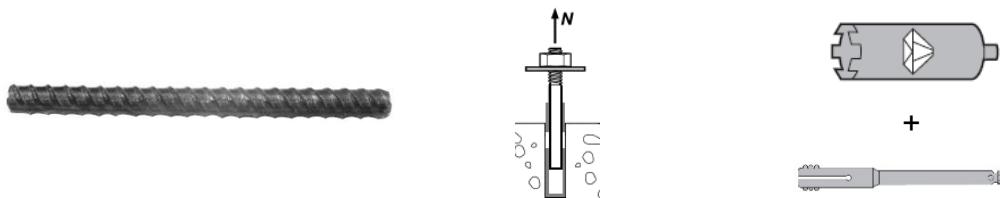

Barras de Refuerzo Fraccionales

Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante +
Herramienta de desbasteTABLA 9—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO FRACCIONALES EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo				
					#5	#6	#7	#8	#9
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	3 (76)	3 (76)	3 ^{3/8} (85)	4 (102)	4 ^{1/2} (115)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	12 ^{1/2} (318)	11 1/4 (286)	17 ^{1/2} (445)	20 (508)	22 ^{1/2} (573)
Concreto seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	970 (6.7)	990 (6.8)	990 (6.8)	995 (6.9)	970 (6.7)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,720 (11.9)	1,690 (11.7)	1,670 (11.5)	1,640 (11.3)	1,620 (11.2)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	670 (4.6)	680 (4.7)	680 (4.7)	690 (4.8)	670 (4.6)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,190 (8.2)	1,170 (8.1)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,120 (7.7)
	Categoría de Anclaje		-	-	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reducción por Tensión Sísmica		$\alpha_{n,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9


Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.

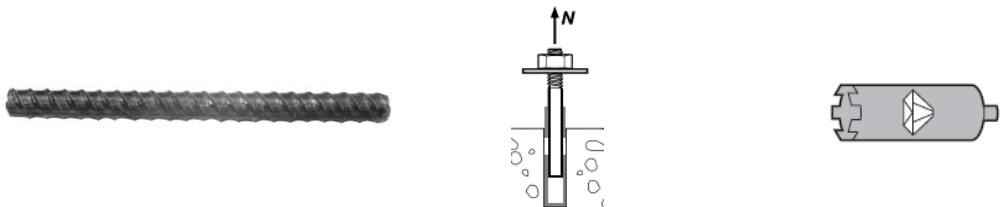

Barras de refuerzo fraccionales

Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante

TABLA 10—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO FRACCIONALES EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unida-des	Tamaño nominal de la barra de refuerzo							
					#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	2 ^{3/8} (60)	2 ^{3/8} (60)	3 (76)	3 (76)	3 ^{3/8} (85)	4 (102)	4 ^{1/2} (114)	5 (127)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	7 ^{1/2} (191)	10 (254)	12 ^{1/2} (318)	15 (381)	17 ^{1/2} (445)	20 (508)	22 ^{1/2} (572)	25 (635)
Concreto seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)
	Categoría de anclaje		-	-	2	2	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto f'c = 2,500 psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'c, entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de (f'c / 2,500)^{0.25} para concreto no fisurado [Para SI: (f'c / 17.2)^{0.25}]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).


Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varillas Roscadas Fraccionales



Esfuerzo de adherencia



Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti

TABLA 11—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA DE VARILLAS ROSCADAS FRACCIONALES EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBUTO (O BROCA HUECA DE CARBUTO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Uni-dades	Diámetro nominal de la varilla (pulg.)						
					3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Empotramiento Mínimo			$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	2 3/8 (60)	2 3/4 (70)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Empotramiento Máximo			$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	7 1/2 (191)	10 (254)	12 1/2 (318)	15 (381)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,280 (8.8)	1,270 (8.7)	1,260 (8.7)	1,250 (8.6)	1,240 (8.6)	1,240 (8.5)	1,180 (8.1)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	2,380 (16.4)	2,300 (15.8)	2,210 (15.3)	2,130 (14.7)	2,040 (14.1)	1,960 (13.5)	1,790 (12.4)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	880 (6.1)	870 (6.0)	870 (6.0)	860 (5.9)	860 (5.9)	850 (5.9)	810 (5.6)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,640 (11.3)	1,590 (10.9)	1,530 (10.5)	1,470 (10.1)	1,410 (9.7)	1,350 (9.3)	1,240 (8.5)
	Categoría de Anclaje		-	-	1	1	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	ϕ_d, ϕ_{ws}	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Agujero lleno de agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	950 (6.5)	920 (6.4)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,760 (12.1)	1,700 (11.7)	1,660 (11.4)	1,600 (11.0)	1,550 (10.7)	1,500 (10.4)	1,400 (9.7)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	640 (4.4)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,210 (8.4)	1,170 (8.1)	1,140 (7.9)	1,110 (7.6)	1,070 (7.4)	1,040 (7.1)	970 (6.7)
	Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Concreteo sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	820 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.8)	840 (5.8)	850 (5.9)	860 (5.9)	860 (5.9)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,530 (10.6)	1,500 (10.3)	1,470 (10.1)	1,430 (9.9)	1,400 (9.6)	1,370 (9.4)	1,300 (9.0)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	570 (3.9)	570 (3.9)	580 (4.0)	580 (4.0)	590 (4.0)	590 (4.1)	590 (4.1)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,060 (7.3)	1,030 (7.1)	1,010 (7.0)	990 (6.8)	960 (6.6)	940 (6.5)	900 (6.2)
	Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reducción por Tensión Sísmica			$\alpha_{N,seis}$	-	0.92	0.93	0.95	1	1	1	1

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades Libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.


² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).


Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varilla Roscada Fraccional



Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante +
Herramienta de desbasteTABLA 12—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA VARILLAS ROSCADAS USUALES EN U.S. EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (pulg.)				
					5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	12 1/2 (318)	11 1/4 (286)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Concreteo seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	880 (6.1)	875 (6.0)	870 (6.0)	870 (6.0)	825 (5.7)
		Resistencia característica de la adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	2,210 (15.3)	2,130 (14.7)	2,040 (14.1)	1,960 (13.5)	1,790 (12.4)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	610 (4.2)	605 (4.2)	605 (4.2)	600 (4.1)	570 (3.9)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,530 (10.5)	1,470 (10.1)	1,410 (9.7)	1,350 (9.3)	1,240 (8.5)
	Categoría de anclaje	-	-	-	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Reducción por Tensión Sísmica			$\alpha_{N,seis}$	-	0.95	1	1	1	1

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi).² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varilla roscada fraccional



Esfuerzo de adherencia



Broca Corona de Diamante

TABLA 13—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA VARILLAS ROSCADAS FRACCIONALES EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (pulg.)						
					3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	pulg. (mm)	2 3/8 (60)	2 3/4 (70)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	pulg. (mm)	7 1/2 (191)	10 (254)	12 1/2 (318)	15 (381)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Concreteo seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)
	Categoría de anclaje	-	-	-	2	2	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	-	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto f'c = 2,500 psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'c, entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de (f'c / 2,500)^{0.25} para concreto no fisurado [Para SI: (f'c / 17.2)^{0.25}]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varillas Roscadas Métricas y Barras de Refuerzo Métricas UE

Resistencia al acero


TABLA 14—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ACERO PARA VARILLAS ROSCADAS MÉTRICAS Y BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS UE

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (mm) ¹								
					8	10	12	16	20	24	27	30	
Diámetro Exterior de la Varilla			<i>d</i>	mm (pulg.)	8 (0.31)	10 (0.39)	12 (0.47)	16 (0.63)	20 (0.79)	24 (0.94)	27 (1.06)	30 (1.18)	
Área efectiva de la sección transversal de la varilla			<i>A_{se}</i>	mm ² (pulg. ²)	36.6 (0.057)	58.0 (0.090)	84.3 (0.131)	157 (0.243)	245 (0.380)	353 (0.547)	459 (0.711)	561 (0.870)	
ISO 898-1 Clase 5.8	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	18.3 (4,114)	29.0 (6,519)	42.0 (9,476)	78.5 (17,647)	122.5 (27,539)	176.5 (39,679)	229.5 (51,594)	280.5 (63,059)		
	Reducción para el cortante sísmico	<i>α_{V,seis}</i>	-						1.00				
	Factor de reducción de resistencia para la tracción ²	<i>ϕ</i>	-						0.65				
	Factor de reducción de resistencia para el cortante ²	<i>ϕ</i>	-						0.60				
ISO 898-1 Clase 8.8	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	29.3 (6,582)	46.5 (10,431)	67.5 (15,161)	125.5 (28,236)	196.0 (44,063)	282.5 (63,486)	367.0 (82,550)	449.0 (100,894)		
	Reducción para el cortante sísmico	<i>α_{V,seis}</i>	-						1.00				
	Factor de reducción de resistencia para la tracción ²	<i>ϕ</i>	-						0.65				
	Factor de reducción de resistencia para el cortante ²	<i>ϕ</i>	-						0.60				
ISO 3506-1 Clase A4 Inoxidable ³	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	25.6 (5,760)	40.6 (9,127)	59.0 (13,266)	109.9 (24,706)	171.5 (38,555)	247.1 (55,550)	229.5 (51,594)	280.5 (63,059)		
	Reducción para el cortante sísmico	<i>α_{V,seis}</i>	-						0.80				
	Factor de reducción de resistencia para la tracción ²	<i>ϕ</i>	-						0.65				
	Factor de reducción de resistencia para el cortante ²	<i>ϕ</i>	-						0.60				
INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la barra de refuerzo (mm)								
					10	12	14	16	20	25	28	30	32
Diámetro nominal de la barra			<i>d</i>	mm (pulg.)	10.0 (0.394)	12.0 (0.472)	14.0 (0.551)	16.0 (0.630)	20.0 (0.787)	25.0 (0.984)	28.0 (1.102)	30.0 (1.224)	32.0 (1.260)
Área efectiva de la sección transversal de la barra			<i>A_{se}</i>	mm ² (pulg. ²)	78.5 (0.122)	113.1 (0.175)	153.9 (0.239)	201.1 (0.312)	314.2 (0.487)	490.9 (0.761)	615.8 (0.954)	706.9 (1.096)	804.2 (1.247)
DIN 488 BST 550/500	Resistencia nominal regulada por la resistencia del acero	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	43.0 (9,711)	62.0 (13,984)	84.5 (19,034)	110.5 (24,860)	173.0 (38,844)	270.0 (60,694)	338.5 (76,135)	388.5 (87,406)	442.5 (99,441)	
	Reducción para el cortante sísmico	<i>α_{V,seis}</i>	-						0.70				
	Factor de reducción de resistencia para la tracción ²	<i>ϕ</i>	-						0.65				
	Factor de reducción de resistencia para el cortante ²	<i>ϕ</i>	-						0.60				

¹ Los valores proporcionados para los tipos de materiales de varillas comunes y barra de refuerzo se basan en resistencias especificadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-19 Ec. (17.6.1.2) y Ec. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Ec. (17.4.1.2) o Ec. (17.5.1.2b) o ACI 318-11 Ec. (D-2) y Ec. (D-29), según aplique. Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la varilla.

² Para uso con las cargas combinadas de la Sección 1605.1 del IBC 2021 o Sección 1605.2 del IBC 2018, 2015 y 2012, ACI 318 (-19 o -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se usan las cargas combinadas del Apéndice C de ACI 318-11, el valor apropiado de *ϕ* debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4. Los valores corresponden a un elemento frágil del acero.

³ A4-70 Inoxidable (M8- M24); A4-502 Inoxidable (M27- M30)

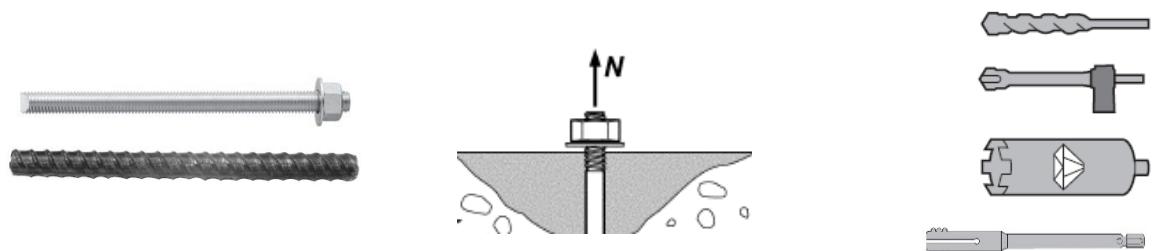

Varillas Roscadas Métricas y Barras de Refuerzo Métricas UE

Resistencia al arrancamiento del concreto

Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti o Broca Corona de Diamante + Herramienta de Desbaste, o Broca Corona de Diamante


TABLA 15—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ARRANCAZAMIENTO DEL CONCRETO PARA VARILLAS ROSCADAS MÉTRICAS Y BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS UE, TODOS LOS MÉTODOS DE PERFORACIÓN¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (mm)													
			8	10	12	16	20	24	27	30						
Empotramiento mínimo	$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)						
Empotramiento máximo	$h_{ef,max}$	mm (pulg.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)						
Espaciado mínimo entre anclajes ³	s_{min}	mm (pulg.)	40 (1.6)	50 (2.0)	60 (2.4)	80 (3.2)	100 (3.9)	120 (4.7)	135 (5.3)	150 (5.9)						
Distancia mínima al borde ³	c_{min}	-	5d; o ver Sección 4.1.9 de este reporte para el diseño con distancias mínimas al borde reducidas													
Espesor mínimo del concreto	h_{min}	mm (pulg.)	$h_{ef} + 30$ ($h_{ef} + 1\frac{1}{4}$)		$h_{ef} + 2d_o^{(4)}$											
INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (mm)													
			10	12	14	16	20	25	28	30	32					
Empotramiento mínimo	$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)	128 (5.0)					
Empotramiento máximo	$h_{ef,max}$	mm (pulg.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)	640 (25.2)					
Espaciado mínimo entre anclajes ³	s_{min}	mm (pulg.)	50 (2.0)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.2)	100 (3.9)	125 (4.9)	140 (5.5)	150 (5.9)	160 (6.3)					
Distancia mínima al borde ³	c_{min}	-	5d; o ver Sección 4.1.9 de este reporte para el diseño con distancias mínimas al borde reducidas													
Espesor mínimo del concreto	h_{min}	mm (pulg.)	$h_{ef} + 30$ ($h_{ef} + 1\frac{1}{4}$)		$h_{ef} + 2d_o^{(4)}$											
Distancia crítica al borde – hendimiento (para concreto no fisurado)	c_{ac}	-	Ver Sección 4.1.10 de este reporte.													
Factor de efectividad para concreto fisurado	$k_{c,cr}$	SI (pulg-lb)	7.1 (17)													
Factor de efectividad para concreto no fisurado	$k_{c,uncr}$	SI (pulg-lb)	10 (24)													
Factor de reducción de resistencia a la tracción, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.65													
Factor de reducción de resistencia para el cortante, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.70													

Para SI: 1 pulgada = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Información de ajuste adicional se describe en la Figura 8A y 8B, instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII).² El factor de reducción de resistencia se aplica cuando se utilizan las combinaciones de carga del IBC o ACI 318 y se cumplen los requisitos de ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se utilizan las combinaciones de carga de ACI 318-11 Apéndice C, el factor de reducción de resistencia adecuado debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4.³ Para instalaciones con 1³/₄-pulgada de distancia al borde, consulte la Sección 4.1.9 para los requerimientos de espaciado y torque máximo.⁴ d_o = diámetro del agujero.

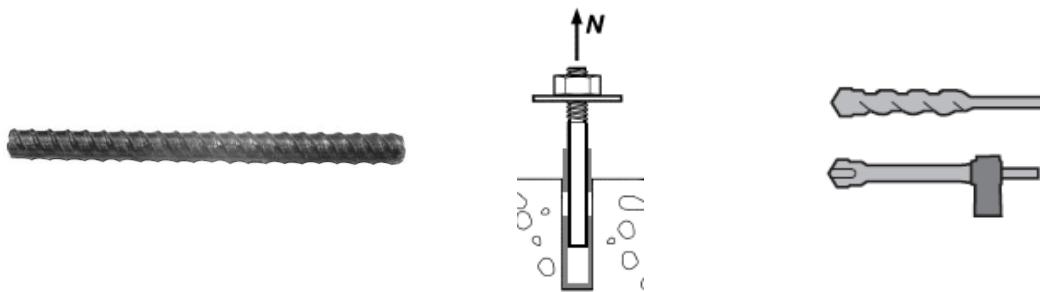

Barras de Refuerzo Métricas EU

Esfuerzo de adherencia

Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti

TABLA 16—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS UE EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBUTO (O BROCA HUECA DE CARBUTO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la barra de refuerzo (mm)								
					10	12	14	16	20	25	28	30	32
Empotramiento Mínimo			$h_{ef,mi}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)	128 (5.0)
Empotramiento Máximo			$h_{ef,max}$	mm (pulg.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)	640 (25.2)
Concreto seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	9.3 (1,350)	9.4 (1,360)	9.5 (1,380)	9.6 (1,390)	9.7 (1,410)	9.8 (1,420)	9.7 (1,400)	9.5 (1,370)	9.3 (1,350)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.2 (1,770)	12.1 (1,750)	12.0 (1,730)	11.8 (1,720)	11.6 (1,690)	11.4 (1,650)	11.2 (1,620)	11.1 (1,610)	11.0 (1,590)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.4 (930)	6.5 (940)	6.5 (950)	6.6 (960)	6.7 (970)	6.8 (980)	6.7 (970)	6.5 (950)	6.4 (930)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.4 (1,220)	8.3 (1,210)	8.3 (1,200)	8.2 (1,190)	8.0 (1,160)	7.8 (1,140)	7.7 (1,120)	7.7 (1,110)	7.6 (1,100)
	Categoría de Anclaje		-		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d		0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Agujero lleno de agua	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.9 (1,000)	6.9 (1,010)	7.0 (1,020)	7.2 (1,040)	7.4 (1,070)	7.4 (1,080)	7.4 (1,080)	7.4 (1,070)	7.2 (1,050)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	9.0 (1,310)	8.9 (1,300)	8.9 (1,280)	8.8 (1,280)	8.8 (1,270)	8.7 (1,250)	8.6 (1,250)	8.6 (1,250)	8.6 (1,240)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.7 (690)	4.8 (700)	4.8 (700)	5.0 (720)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.0 (720)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	6.2 (900)	6.2 (890)	6.1 (890)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (870)	5.9 (860)	5.9 (860)	5.9 (860)
	Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Concreto sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.0 (880)	6.1 (890)	6.2 (890)	6.3 (920)	6.6 (960)	6.8 (980)	6.8 (980)	6.8 (990)	6.8 (980)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.9 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,130)	7.8 (1,140)	7.9 (1,140)	7.8 (1,140)	7.9 (1,140)	8.0 (1,150)	8.0 (1,160)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (600)	4.2 (610)	4.3 (620)	4.4 (630)	4.6 (660)	4.7 (680)	4.7 (680)	4.7 (680)	4.7 (680)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reducción por Tensión Sísmica			$\alpha_{t,s}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


Para unidades Libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.

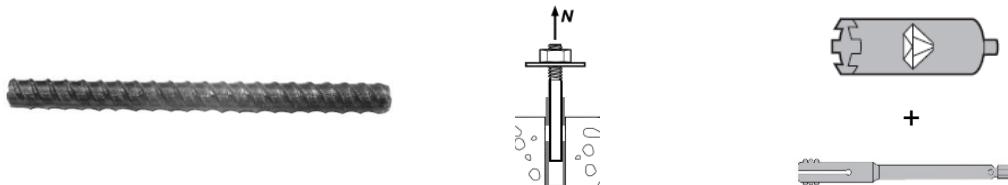

Barras de Refuerzo Métricas EU

Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante +
Herramienta de desbaste

TABLA 17—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS UE EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la barra de refuerzo (mm)				
					14	16	20	25	28
Empotramiento mínimo			$h_{ref,min}$	mm (pulg.)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)
Empotramiento máximo			$h_{ref,max}$	mm (pulg.)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)
Concreto seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.7 (965)	6.7 (970)	6.8 (985)	6.9 (995)	6.8 (980)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.0 (1,730)	11.8 (1,720)	11.6 (1,690)	11.4 (1,650)	11.2 (1,620)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.6 (665)	4.6 (670)	4.7 (680)	4.8 (685)	4.7 (680)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.3 (1,200)	8.2 (1,190)	8.0 (1,160)	7.8 (1,140)	7.7 (1,120)
	Categoría de anclaje		-	-	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reducción por Tensión Sísmica		$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.


² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Barras de Refuerzo Métricas UE



Esfuerzo de adherencia



Broca Corona de Diamante

TABLA 18—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS UE EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la barra de refuerzo (mm)								
					10	12	14	16	20	25	28	30	32
Empotramiento mínimo			$h_{ref,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)	128 (5.0)
Empotramiento máximo			$h_{ref,max}$	mm (pulg.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)	640 (25.2)
Concrete seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Categoría de anclaje		-		2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}		0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varilla Roscada Métrica

Esfuerzo de adherencia

Broca de Carburo o
Broca Hueca de Carburo HiltiTABLA 19—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA VARILLAS ROSCADAS MÉTRICAS EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBUTO (O BROCA HUECA DE CARBUTO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO		Símbolo	Unidades	Diámetro Nominal de la Varilla (mm)								
				8	10	12	16	20	24	27	30	
Empotramiento Mínimo		$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)	
Empotramiento Máximo		$h_{ef,max}$	Mm (pulg.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)	
Concreto seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	8.8 (1,280)	8.8 (1,280)	8.8 (1,270)	8.7 (1,260)	8.6 (1,250)	8.5 (1,240)	8.5 (1,230)	8.4 (1,220)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	16.7 (2,420)	16.3 (2,370)	16.0 (2,320)	15.2 (2,210)	14.5 (2,100)	13.8 (2,000)	13.2 (1,920)	12.7 (1,840)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (880)	6.0 (870)	5.9 (860)	5.9 (860)	5.9 (850)	5.8 (840)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	11.5 (1,670)	11.3 (1,630)	11.0 (1,600)	10.5 (1,520)	10.0 (1,450)	9.5 (1,380)	9.1 (1,320)	8.7 (1,270)
Categoría de Anclaje		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
Agujero lleno de agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (950)	6.5 (950)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.3 (1,780)	12.1 (1,750)	11.8 (1,710)	11.4 (1,650)	11.0 (1,590)	10.5 (1,520)	10.2 (1,470)	9.8 (1,430)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.5 (650)							
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.5 (1,230)	8.3 (1,210)	8.2 (1,180)	7.9 (1,140)	7.6 (1,100)	7.2 (1,050)	7.0 (1,020)	6.8 (990)
Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Concreto sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	5.7 (820)	5.7 (820)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.8 (840)	5.9 (860)	6.0 (870)	6.0 (870)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.7 (1,550)	10.5 (1,530)	10.4 (1,500)	10.1 (1,460)	9.8 (1,420)	9.5 (1,380)	9.3 (1,350)	9.1 (1,320)
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	3.9 (570)	3.9 (570)	3.9 (570)	4.0 (580)	4.0 (580)	4.1 (590)	4.1 (600)	4.2 (600)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.3 (1,060)	7.2 (1,040)	7.0 (1,010)	6.8 (980)	6.6 (950)	6.4 (930)	6.3 (910)
Categoría de Anclaje		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Reducción por Tensión Sísmica		$\alpha_{N,seis}$	-	1	0.92	0.93	0.95	1	1	1	1	

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades Libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).


Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varilla Roscada Métrica



Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante +
Herramienta de DesbasteTABLA 20—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA VARILLAS ROSCADAS MÉTRICAS EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (mm)				
					16	20	24	27	30
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	Mm (pulg.)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)
Concreteo seco y saturado con agua	Temp. rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (880)	6.0 (875)	6.0 (870)	6.0 (860)	5.9 (855)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	15.2 (2,210)	14.5 (2,100)	13.8 (2,000)	13.2 (1,920)	12.7 (1,840)
	Temp. rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (610)	4.2 (605)	4.2 (600)	4.2 (595)	4.1 (590)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.5 (1,520)	10.0 (1,450)	9.5 (1,385)	9.1 (1,320)	8.7 (1,270)
	Categoría de anclaje	-	-	1	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reducción por Tensión Sísmica	$\alpha_{N,seis}$	-	0.95	1	1	1	1	1

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi


¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Varilla Roscada Métrica



Esfuerzo de adherencia



Broca Corona de Diamante

TABLA 21—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA VARILLAS ROSCADAS MÉTRICAS EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal de la varilla (mm)				
					8	10	12	16	20
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	Mm (pulg.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)
Concreteo seco y saturado con agua	Temp. rango A ²	Resistencia característica de la adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)
		Resistencia característica de la adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)
	Categoría de anclaje	-	-	2	2	2	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Barras de Refuerzo Canadienses

Resistencia del acero

TABLA 22—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ACERO PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS CANADIENSES¹


INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo				
			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M
Diámetro nominal de la barra	<i>d</i>	mm (pulg.)	11.3 (0.445)	16.0 (0.630)	19.5 (0.768)	25.2 (0.992)	29.9 (1.177)
Área efectiva de la sección transversal de la barra	<i>A_{se}</i>	mm ² (pulg. ²)	100.3 (0.155)	201.1 (0.312)	298.6 (0.463)	498.8 (0.773)	702.2 (1.088)
CSA G30	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	54.0 (12,175)	108.5 (24,408)	161.5 (36,255)	270.0 (60,548)	380.0 (85,239)
	<i>V_{sa}</i>	kN (lb)	32.5 (7,305)	65.0 (14,645)	97.0 (21,753)	161.5 (36,329)	227.5 (51,144)
	$\alpha_{V,seis}$	-			0.70		
	ϕ	-			0.65		
	ϕ	-			0.60		

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores proporcionados para los tipos de materiales de la varilla común se basan en resistencias especificadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-19 Ec. (17.6.1.2) y Ec. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Ec. (17.4.1.2) y Ec. (17.5.1.2b) o ACI 318-11 Ec. (D-2) y Ec. (D-29), según aplique. Se admiten especificaciones de otros materiales.

² Pasa uso con las cargas combinadas de ACI 318 (-19 o -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique.

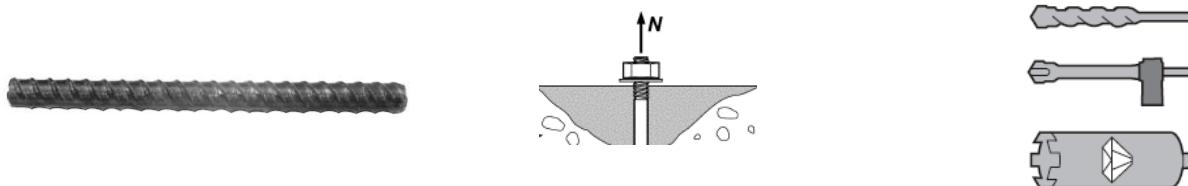

Barras de Refuerzo Canadienses

Resistencia al Arrancamiento del Concreto

Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti Broca Corona de Diamante + Herramienta de Desbaste, o Broca Corona de Diamante

TABLA 23—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ARRANCAMIENTO DEL CONCRETO PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS CANADIENSES EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO (O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI) O BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo				
			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M
Factor de efectividad para concreto fisurado	<i>k_{c,cr}</i>	SI (pulg.-lb)			7.1 (17)		
Factor de efectividad para concreto no fisurado	<i>k_{c,uncr}</i>	SI (pulg.-lb)			10 (24)		
Empotramiento mínimo	<i>h_{ef,min}</i>	mm (pulg.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)
Empotramiento máximo	<i>h_{ef,max}</i>	mm (pulg.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)
Espaciado mínimo entre anclajes ³	<i>s_{min}</i>	mm (pulg.)	57 (2.2)	80 (3.1)	98 (3.8)	126 (5.0)	150 (5.9)
Distancia mínima al borde ³ Espesor mínimo del concreto	<i>c_{min}</i>	mm (pulg.)	5d; o ver Sección 4.1.9 de este reporte para el diseño con distancias mínimas al borde reducidas				
Espesor mínimo del concreto	<i>h_{min}</i>	mm (pulg.)	<i>h_{ef}</i> + 30 (<i>h_{ef}</i> + 1 $\frac{1}{4}$)			<i>h_{ef}</i> + 2 <i>d_o</i> ⁽⁴⁾	
Distancia crítica al borde – hendimiento (para concreto no fisurado)	<i>c_{ac}</i>	-	Ver Sección 4.1.10 de este reporte.				
Factor de reducción de resistencia a la tensión, modos de falla del concreto	ϕ	-			0.65		
Factor de reducción de resistencia para el cortante, modos de falla del concreto	ϕ	-			0.70		

Para SI: 1 pulgada \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Información de ajuste adicional se describe en la Figura 9, instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII).

² El factor de reducción de resistencia se aplica cuando se utilizan las combinaciones de carga del IBC o ACI 318 y se cumplen los requisitos de ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se utilizan las combinaciones de carga de ACI 318-11 Apéndice C, el factor de reducción de resistencia adecuado debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4

³ Para instalaciones con 1 $\frac{3}{4}$ -pulgada de distancia al borde, consulte la Sección 4.1.9 para los requerimientos de espaciado y torque máximo.


⁴ *d_o* = diámetro del agujero



Barras de Refuerzo Canadienses



Esfuerzo de adherencia



Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti

TABLA 24—INFORMACIÓN DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS CANADIENSES EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBUTO (O BROCA HUECA DE CARBUTO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo				
					10M	15M	20M	25M	30M
Empotramiento mínimo			$h_{ref,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)
Empotramiento máximo			$h_{ref,max}$	Mm (pulg.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	9.4 (1,360)	9.6 (1,390)	9.7 (1,410)	9.8 (1,420)	9.5 (1,380)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.1 (1,760)	11.8 (1,720)	11.7 (1,690)	11.3 (1,650)	11.1 (1,610)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.5 (940)	6.6 (960)	6.7 (970)	6.8 (980)	6.5 (950)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.4 (1,210)	8.2 (1,190)	8.0 (1,170)	7.8 (1,140)	7.7 (1,110)
	Categoría de anclaje		-	-	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Agujero lleno de agua	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.9 (1,010)	7.2 (1,040)	7.3 (1,060)	7.4 (1,080)	7.3 (1,060)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.9 (1,300)	8.9 (1,280)	8.8 (1,270)	8.6 (1,250)	8.5 (1,240)
Concreteo sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.8 (700)	5.0 (720)	5.0 (730)	5.1 (740)	5.0 (730)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	6.2 (900)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (860)	5.9 (850)
	Categoría de anclaje		-	-	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (880)	6.3 (920)	6.5 (940)	6.8 (980)	6.6 (960)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.8 (1,130)	7.8 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,130)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (610)	4.4 (630)	4.5 (650)	4.7 (680)	4.6 (660)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (780)	5.4 (780)
	Categoría de anclaje		-	-	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reducción por Tensión Sísmica					$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa) Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).


Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Barras de Refuerzo Canadienses



Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante +
Herramienta de DesbasteTABLA 25A—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO CANADIENSES EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo	
					15M	20M
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	80 (3.1)	90 (3.5)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	mm (pulg.)	320 (12.6)	390 (15.4)
Concreteo seco y saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.7 (970)	6.8 (985)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	11.8 (1,720)	11.7 (1,690)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.6 (670)	4.7 (680)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.2 (1,190)	8.0 (1,170)
	Categoría de anclaje	-			1	1
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}			0.65	0.65
	Reducción por Tensión Sísmica	$\alpha_{N,seis}$	-		0.9	0.9

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi


¹Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi).²Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Barras de Refuerzo Canadienses



Esfuerzo de adherencia



Broca Corona de Diamante

TABLA 25B—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS CANADIENSES EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Tamaño nominal de la barra de refuerzo				
					10M	15M	20M	25M	30M
Empotramiento mínimo			$h_{ef,min}$	mm (pulg.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)
Empotramiento máximo			$h_{ef,max}$	mm (pulg.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)
Concreteo seco y con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Categoría de anclaje	-		-	2	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}		-	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.²Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.


TABLA 26—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ACERO PARA INSERTOS ROSCADOS HIS-N Y HIS-RN FRACCIONALES Y MÉTRICOS¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO		Símbolo	Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (pulg.) Fraccional				Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (mm) Métrico				
				3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20
Diámetro Exterior del Inserto HIS	D	pulg. (mm)	0.65 (16.5)	0.81 (20.5)	1.00 (25.4)	1.09 (27.6)	mm (pulg.)	12.5 (0.49)	16.5 (0.65)	20.5 (0.81)	25.4 (1.00)	27.6 (1.09)	
Longitud del inserto HIS	I	pulg. (mm)	4.33 (110)	4.92 (125)	6.69 (170)	8.07 (205)	mm (pulg.)	90 (3.54)	110 (4.33)	125 (4.92)	170 (6.69)	205 (8.07)	
Área efectiva de la sección transversal del perno	A _{se}	pulg. ² (mm ²)	0.0775 (50)	0.1419 (92)	0.2260 (146)	0.3345 (216)	mm ² (pulg. ²)	36.6 (0.057)	58 (0.090)	84.3 (0.131)	157 (0.243)	245 (0.380)	
Área efectiva de la sección transversal de inserto HIS	A _{insert}	pulg. ² (mm ²)	0.178 (115)	0.243 (157)	0.404 (260)	0.410 (265)	mm ² (pulg. ²)	51.5 (0.080)	108 (0.167)	169.1 (0.262)	256.1 (0.397)	237.6 (0.368)	
ASTM A193 B7	Resistencia nominal del acero – ASTM A193 B7 ³ perno/tornillo con cabeza	N _{sa}	lb (kN)	9,690 (43.1)	17,740 (78.9)	28,250 (125.7)	41,815 (186.0)	kN (lb)	-	-	-	-	-
		V _{sa}	lb (kN)	5,815 (25.9)	10,645 (47.3)	16,950 (75.4)	25,090 (111.6)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	Resistencia nominal del acero – inserto HIS-N	N _{sa}	lb (kN)	12,645 (56.3)	17,250 (76.7)	28,680 (127.6)	29,145 (129.7)	kN (lb)	-	-	-	-	-
ASTM A193 Grado B8M SS	Resistencia nominal del acero – ASTM A193 Grade B8M SS perno/tornillo con cabeza	N _{sa}	lb (kN)	8,525 (37.9)	15,610 (69.4)	24,860 (110.6)	36,795 (163.7)	kN (lb)	-	-	-	-	-
		V _{sa}	lb (kN)	5,115 (22.8)	9,365 (41.7)	14,915 (66.3)	22,075 (98.2)	kN (lb)	-	-	-	-	-
ISO 898-1 Clase 8.8	Resistencia nominal del acero – Inserto HIS-RN	N _{sa}	lb (kN)	18,065 (80.4)	24,645 (109.6)	40,970 (182.2)	41,635 (185.2)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	Resistencia nominal del acero – ISO 898-1 Clase 8.8 perno/tornillo con cabeza	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	29.5 (6,582)	46.5 (10,431)	67.5 (15,161)	125.5 (28,236)	196.0 (44,063)
ISO 3506-1 Clase A4-70 Inoxidable	Resistencia nominal del acero – ISO 3506-1 Clase A4-70 perno/tornillo con cabeza de acero inoxidable	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	17.5 (3,949)	28.0 (6,259)	40.5 (9,097)	75.5 (16,942)	117.5 (26,438)
	Resistencia nominal del acero – Inserto HIS-RN	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	25.0 (5,669)	53.0 (11,894)	83.0 (18,628)	125.5 (28,210)	116.5 (26,176)
ISO 3506-1 Clase A4-70 Inoxidable	Resistencia nominal del acero – ISO 3506-1 Clase A4-70 perno/tornillo con cabeza de acero inoxidable	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	25.5 (5,760)	40.5 (9,127)	59.0 (13,266)	110.0 (24,706)	171.5 (38,555)
		V _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	15.5 (3,456)	24.5 (5,476)	35.5 (7,960)	66.0 (14,824)	103.0 (23,133)
	Resistencia nominal del acero – Inserto HIS-RN	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	36.0 (8,099)	75.5 (16,991)	118.5 (26,612)	179.5 (40,300)	166.5 (37,394)
Reducción para el cortante sísmico		$\alpha_{V,sei}$	-	0.94				-	0.94				
Factor de reducción de resistencia para la tensión ²		ϕ	-	0.65				-	0.65				
Factor de reducción de resistencia para el cortante ²		ϕ	-	0.60				-	0.60				

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Los valores proporcionados para los tipos de materiales de varillas comunes se basan en resistencias especificadas y calculadas de acuerdo con ACI 318-19 Ec. (17.6.1.2) y Ec. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Ec. (17.4.1.2) y Ec. (17.5.1.2b) o ACI 318-11 Ec. (D-2) y Ec. (D-29), según aplique. Las tuercas y arandelas deben ser apropiadas para la varilla.²Para uso con las cargas combinadas de ACI 318 (-19 o -14) 5.3 o ACI 318-11 9.2, según aplique, como se establece en ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Los valores corresponden a un elemento frágil del acero para el inserto HIS.³Para calcular el diseño de la resistencia del acero en tensión y cortante para el perno o tornillo, se puede utilizar el factor ϕ para falla del acero dúctil de acuerdo con ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique.

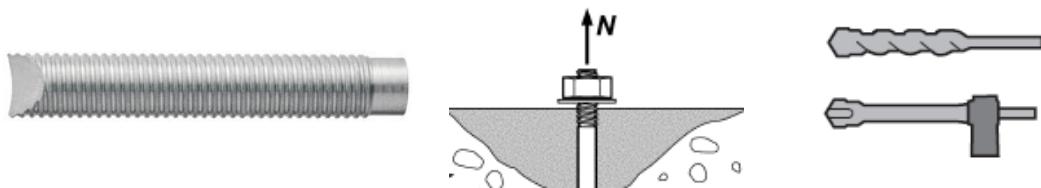

Inserto HIS-N y HIS-RN de roscado interno fraccional y métrico

Resistencia al arrancamiento del concreto

Broca de Carburo o Broca de Carburo Hueco Hilti

TABLA 27—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ARRANCAZMIENTO DEL CONCRETO PARA INSERTOS FRACCIONALES Y MÉTRICOS HILTI HIS-N Y HIS-RN EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO (O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (pulg.) Fraccional				Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (mm) Métrico				
			$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$		8	10	12	16	20
Factor de efectividad para concreto fisurado	$k_{c,cr}$	pulg-lb (SI)	17 (7.1)				SI (pulg-lb)	7.1 (17)				
Factor de efectividad para concreto no fisurado	$k_{c,uncr}$	pulg-lb (SI)	24 (10)				SI (pulg-lb)	10 (24)				
Profundidad de empotramiento efectiva	h_{ef}	pulg. (mm)	$4\frac{3}{8}$ (110)	5 (125)	$6\frac{3}{4}$ (170)	$8\frac{1}{8}$ (205)	mm (pulg.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Espaciado mínimo entre anclajes ³	s_{min}	pulg. (mm)	$3\frac{1}{4}$ (83)	4 (102)	5 (127)	$5\frac{1}{2}$ (140)	mm (pulg.)	63 (2.5)	83 (3.25)	102 (4.0)	127 (5.0)	140 (5.5)
Distancia mínima al borde ³	c_{min}	pulg. (mm)	$3\frac{1}{4}$ (83)	4 (102)	5 (127)	$5\frac{1}{2}$ (140)	mm (pulg.)	63 (2.5)	83 (3.25)	102 (4.0)	127 (5.0)	140 (5.5)
Espesor mínimo del concreto	h_{min}	pulg. (mm)	5.9 (150)	6.7 (170)	9.1 (230)	10.6 (270)	mm (pulg.)	120 (4.7)	150 (5.9)	170 (6.7)	230 (9.1)	270 (10.6)
Distancia crítica al borde – hendimiento (para concreto no fisurado)	c_{ac}	-	Ver Sección 4.1.10 de este reporte.				-	Ver Sección 4.1.10 de este reporte.				
Factor de reducción de resistencia a la tensión, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.65				-	0.65				
Factor de reducción de resistencia para el cortante, modos de falla del concreto	ϕ	-	0.70				-	0.70				


Para **SI**: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Información de ajuste adicional se describe en la [Figura 8A](#), instrucciones de instalación impresas del fabricante (MPII)

² El factor de reducción de resistencia se aplica cuando se utilizan las combinaciones de carga del IBC o ACI 318 y se cumplen los requisitos de ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 o ACI 318-11 D.4.3, según aplique. Si se utilizan las combinaciones de carga de ACI 318-11 Apéndice C, el factor de reducción de resistencia adecuado debe determinarse de acuerdo con ACI 318-11 D.4.4.

³ Para instalaciones con $1\frac{1}{4}$ pulgada de distancia al borde, consulte la Sección 4.1.9 para los requerimientos de espaciado y torque máximo.

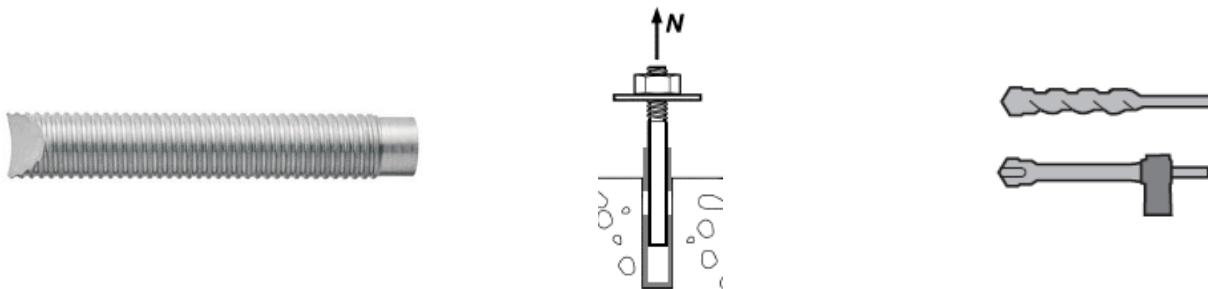

Inserto HIS-N y HIS-RN de roscado interno fraccional y métrico

Esfuerzo de adherencia

Broca de Carburo o Broca Hueca de Carburo Hilti

TABLA 28—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA INSERTOS HILTI HIS-N Y HIS-RN FRACCIONALES Y MÉTRICOS EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBUTO (O BROCA HUECA DE CARBUTO HILTI)¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (pulg.)				Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (mm)				
					3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20
Empotramiento			h_{ef}	Pulg. (mm)	4 ³ / ₈ (110)	5 (125)	6 ³ / ₄ (170)	8 ¹ / ₈ (205)	mm (pulg.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Concrete seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	MPa (psi)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	740 (5.1)	740 (5.1)	740 (5.1)	740 (5.1)	MPa (psi)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	MPa (psi)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)
	Categoría de Anclaje	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Agujero lleno de agua	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	800 (5.5)	810 (5.6)	820 (5.7)	820 (5.7)	MPa (psi)	5.5 (790)	5.5 (800)	5.6 (810)	5.7 (820)	5.7 (820)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,340 (9.2)	1,350 (9.3)	1,370 (9.5)	1,380 (9.5)	MPa (psi)	9.1 (1,330)	9.2 (1,340)	9.3 (1,350)	9.5 (1,370)	9.5 (1,380)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	550 (3.8)	560 (3.8)	570 (3.9)	570 (3.9)	MPa (psi)	3.8 (550)	3.8 (550)	3.8 (560)	3.9 (570)	3.9 (570)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	920 (6.4)	930 (6.4)	950 (6.5)	950 (6.6)	MPa (psi)	6.3 (920)	6.4 (920)	6.4 (930)	6.5 (950)	6.6 (950)
	Categoría de Anclaje	-	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_w	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Concrete sumergido	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	710 (4.9)	720 (5.0)	750 (5.1)	750 (5.2)	MPa (psi)	4.8 (700)	4.9 (710)	5.0 (720)	5.1 (750)	5.2 (750)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,190 (8.2)	1,210 (8.4)	1,250 (8.6)	1,260 (8.7)	MPa (psi)	8.0 (1,160)	8.2 (1,190)	8.4 (1,210)	8.6 (1,250)	8.7 (1,260)
	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	490 (3.4)	500 (3.4)	510 (3.5)	520 (3.6)	MPa (psi)	3.3 (480)	3.4 (490)	3.4 (500)	3.5 (510)	3.6 (520)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	820 (5.6)	840 (5.8)	860 (5.9)	870 (6.0)	MPa (psi)	5.5 (800)	5.6 (820)	5.8 (840)	5.9 (860)	6.0 (870)
	Categoría de Anclaje	-	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3
	Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_w	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reducción por Tensión Sísmica			$\alpha_{N,seis}$	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto $f_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). Para la resistencia a la compresión, f_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.25}$] y $(f_c / 2,500)^{0.15}$ para concreto fisurado [Para SI: $(f_c / 17.2)^{0.15}$]. Ver la Sección 4.1.4 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).


Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Inserto HIS-N y HIS-RN de roscado interno fraccional y métrico



Esfuerzo de adherencia



Broca Corona de Diamante + Herramienta de Desbaste

TABLA 29—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA INSERTOS HILTI HIS-N Y HIS-RN FRACCIONALES Y MÉTRICOS EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILT¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (pulg.)			Unidades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (mm)			
					1/2	5/8	3/4		12	16	20	
Empotramiento			h_{ef}	pulg. (mm)	5 (125)	6 1/4 (170)	8 1/8 (205)	mm (pulg.)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)	
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	750 (5.2)	750 (5.2)	750 (5.2)	MPa (psi)	5.2 (750)	5.2 (750)	5.2 (750)	
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	MPa (psi)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango B ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto fisurado	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	515 (3.6)	515 (3.6)	515 (3.6)	MPa (psi)	3.6 (515)	3.6 (515)	3.6 (515)	
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	MPa (psi)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	
Categoría de anclaje			-	-	1	1	1	-	1	1	1	
Factor de Reducción de Resistencia			ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.65	
Reducción por Tensión Sísmica			$C_{N,seis}$	-	1	1	1	-	1	1	1	

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.



Inserto HIS-N y HIS-RN de roscado interno fraccional y métrico

Esfuerzo de adherencia

Broca Corona de Diamante

TABLA 30—INFORMACIÓN DE DISEÑO DEL ESFUERZO DE ADHERENCIA PARA INSERTOS HILTI HIS-N Y HIS-RN FRACCIONALES Y MÉTRICOS EN AGUJEROS PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE¹

INFORMACIÓN DE DISEÑO			Símbolo	Unida-des	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (pulg.)				Uni-dades	Diámetro nominal del perno/tornillo con cabeza (mm)				
					3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20
Empotramiento			h_{ef}	pulg. (mm)	43/8 (110)	5 (125)	6 3/4 (170)	8 1/8 (205)	mm (pulg.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango A ²	Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	MPa (psi)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)
		Esfuerzo característico de adherencia en concreto no fisurado	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	830 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.7)	MPa (psi)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)
Concreteo seco y concreto saturado con agua	Temperatura rango B ²	Categoría de anclaje	-	-	3	3	3	3	-	2	3	3	3	3
		Factor de Reducción de Resistencia	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Los valores del esfuerzo de adherencia corresponden a la resistencia a la compresión del concreto en el rango de 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi. Para la resistencia a la compresión, f'_c , entre 2,500 psi (17.2 MPa) y 8,000 psi (55.2 MPa), el esfuerzo característico de adherencia tabulado puede incrementar por el factor de $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ para concreto no fisurado [Para SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. Ver la Sección 4.14 de este reporte para la determinación del esfuerzo de adherencia.

² Temperatura rango A: Temperatura máxima a corto plazo = 130°F (55°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Temperatura rango B: Temperatura máxima a corto plazo = 176°F (80°C), Temperatura máxima a largo plazo = 110°F (43°C).

Las temperaturas a corto plazo del concreto son aquellas que ocurren a intervalos cortos, por ejemplo, como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas a largo plazo son constantes a lo largo de períodos significativos de tiempo.

TABLA 31—LONGITUD DE DESARROLLO PARA BARRAS DE REFUERZO USUALES EN U.S. EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI O PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE O CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI^{1,2,5,6}

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Sección de Criterios de la Norma Citada	Unidades	Tamaño de la Barra							
				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Diámetro nominal de la barra de refuerzo	d_b	ASTM A615/A706	pulg. (mm)	0.375 (9.5)	0.500 (12.7)	0.625 (15.9)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.128 (28.7)	1.270 (32.3)
Área nominal de la barra	A_b	ASTM A5615/A706	pulg. ² (mm ²)	0.11 (71.3)	0.20 (129)	0.31 (199)	0.44 (284)	0.60 (387.9)	0.79 (510)	1.00 (645)	1.27 (819)
Longitud de desarrollo para $f_y = 60$ ksi y $f_c' = 2,500$ psi (concreto de densidad normal) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	pulg. (mm)	12.0 (304.8)	14.4 (365.8)	18.0 (457.2)	21.6 (548.6)	31.5 (800.1)	36.0 (914.4)	40.6 (1031.4)	45.7 (1161.3)
Longitud de desarrollo para $f_y = 60$ ksi y $f_c' = 4,500$ psi (concreto de densidad normal) ⁴	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	pulg. (mm)	12.0 (304.8)	12.0 (304.8)	14.2 (361.4)	17.1 (433.7)	24.9 (632.5)	28.5 (722.9)	32.1 (815.4)	36.1 (918.1)

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Longitudes de desarrollo válidas para cargas estáticas, de viento y de terremoto (SDC A y B).

² Las longitudes de desarrollo en las SDC C a la F deben cumplir con ACI 318 (-19 o -14) Capítulo 18 o ACI 318-11 Capítulo 21, según aplique, y la Sección 4.2.4 de este reporte.

³ Para todo tipo de concreto de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 33% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.75$. Para concreto de arena de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 18% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.85$.

⁴ $\left(\frac{c_b+K_{tr}}{d_b}\right)2.5$, $\psi_l=1.0$, $\psi_e=1.0$, $\psi_s=0.8$ para $d_b < #6$, 1.0 para $d_b > #6$

⁵ Los cálculos se pueden realizar para otros grados del acero según el Capítulo 25 de ACI 318 (-19 o -14) o el Capítulo 12 de ACI 318-11.

⁶ La longitud de desarrollo mínima no debe ser inferior a 12 pulgadas (305 mm) según ACI 318 (-19 o -14) Sección 25.4.2.1.

TABLA 32—LONGITUD DE DESARROLLO PARA BARRAS DE REFUERZO MÉTRICAS EU EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI O PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE O CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI^{1,2,5,6}

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Sección de Criterios de la Norma Citada	Unidades	Tamaño de la Barra					
				10	12	16	20	25	32
Diámetro nominal de la barra de refuerzo	d_b	BS4449: 2005	mm (pulg.)	10 (0.394)	12 (0.472)	16 (0.630)	20 (0.787)	25 (0.984)	32 (1.260)
Área nominal de la barra	A_b	BS 4449: 2005	mm ² (pulg ²)	78.5 (0.12)	113.1 (0.18)	201.1 (0.31)	314.2 (0.49)	490.9 (0.76)	804.2 (1.25)
Longitud de desarrollo para $f_y = 72.5$ ksi y $f_c' = 2,500$ psi (concreto de densidad normal) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.47 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (pulg.)	348 (13.7)	417 (16.4)	556 (21.9)	871 (34.3)	1087 (42.8)	1392 (54.8)
Longitud de desarrollo para $f_y = 72.5$ ksi y $f_c' = 4,500$ psi (concreto de densidad normal) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.47 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (pulg.)	305 (12.0)	330 (13.0)	439 (17.3)	688 (27.1)	859 (33.8)	1100 (43.3)

Para SI: 1 pulg. \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Longitudes de desarrollo válidas para cargas estáticas, de viento y de terremoto (SDC A y B).

² Las longitudes de desarrollo en las SDC C a la F deben cumplir con ACI 318 (-19 o -14) Capítulo 18 o ACI 318-11 Capítulo 21, según aplique, y la Sección 4.2.4 de este reporte.

³ Para todo tipo de concreto de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 33% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.75$. Para concreto de arena de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 18% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.85$.

⁴ $\left(\frac{c_b+K_{tr}}{d_b}\right)2.5$, $\psi_l=1.0$, $\psi_e=1.0$, $\psi_s=0.8$ para $d_b < 20$ mm, 1.0 para $d_b > 20$ mm

⁵ Los cálculos se pueden realizar para otros grados del acero según el Capítulo 25 de ACI 318 (-19 o -14) o el Capítulo 12 de ACI 318-11.

⁶ La longitud de desarrollo mínima no debe ser inferior a 12 pulgadas (305 mm) según ACI 318 (-19 o -14) Sección 25.4.2.1.

⁷ l_d debe incrementarse un 9.5% para tener en cuenta ψ_g en ACI 318-19 25.4.2.4. ψ_g se ha interpolado de la Tabla 25.4.2.5 de ACI 318-19 para $f_y = 72.5$ ksi.

TABLA 33—LONGITUD DE DESARROLLO PARA BARRAS DE REFUERZO CANADIENSES EN AGUJEROS PERFORADOS CON TALADRO CON PERCUSIÓN Y BROCA DE CARBURO O BROCA HUECA DE CARBURO HILTI O PERFORADOS CON BROCA CORONA DE DIAMANTE O CON BROCA CORONA DE DIAMANTE Y DESBASTADOS CON LA HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI^{1,2,4,5,6}

INFORMACIÓN DE DISEÑO	Símbolo	Sección de Criterios de la Norma Citada	Unidades	Tamaño de la Barra				
				10M	15M	20M	25M	30M
Diámetro nominal de la barra de refuerzo	d_b	CAN/CSA-G30.18 Gr.400	mm (pulg.)	11.3 (0.445)	16.0 (0.630)	19.5 (0.768)	25.2 (0.992)	29.9 (1.177)
Área nominal de la barra	A_b	CAN/CSA-G30.18 Gr.400	mm^2 (pulg. ²)	100.3 (0.16)	201.1 (0.31)	298.6 (0.46)	498.8 (0.77)	702.2 (1.09)
Longitud de desarrollo para $f_y = 58 \text{ ksi}$ y $f'_c = 2,500 \text{ psi}$ (concreto de densidad normal) ³	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	Mm (pulg.)	315 (12.4)	445 (17.5)	678 (26.7)	876 (34.5)	1,041 (41.0)
Longitud de desarrollo para $f_y = 58 \text{ ksi}$ y $f'_c = 4,500 \text{ psi}$ (concreto de densidad normal) ³	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	Mm (pulg.)	305 (12.0)	353 (13.9)	536 (21.1)	693 (27.3)	823 (32.4)

Para SI: 1 pulg. ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

Para unidades libra-pulgada: 1 mm = 0.03937 pulgadas, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹ Longitudes de desarrollo válidas para cargas estáticas, de viento y de terremoto (SDC A y B).

² Las longitudes de desarrollo en las SDC C a la F deben cumplir con ACI 318 (-19 o -14) Capítulo 18 o ACI 318-11 Capítulo 21, según aplique, y la Sección 4.2.4 de este reporte.

³ Para todo tipo de concreto de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 33% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.75$. Para concreto de arena de densidad liviana, incrementar la longitud de desarrollo un 18% a menos que se cumplan las disposiciones de ACI 318-19 25.4.2.5 o ACI 318-14 25.4.2.4 para permitir $\lambda > 0.85$.

⁴ $\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}\right)2.5$, $\psi_i=1.0$, $\psi_e=1.0$, $\psi_s=0.8$ para $d_b < 20\text{M}$, 1.0 para $d_b > 20\text{M}$

⁵ Los cálculos se pueden realizar para otros grados del acero según el ACI 318 (-19 or -14) Chapter 25 or el Capítulo 12 de ACI 318-11.

⁶ La longitud de desarrollo mínima no debe ser inferior a 12 pulgadas (305 mm) según ACI 318 (-19 o -14) Sección 25.4.2.1


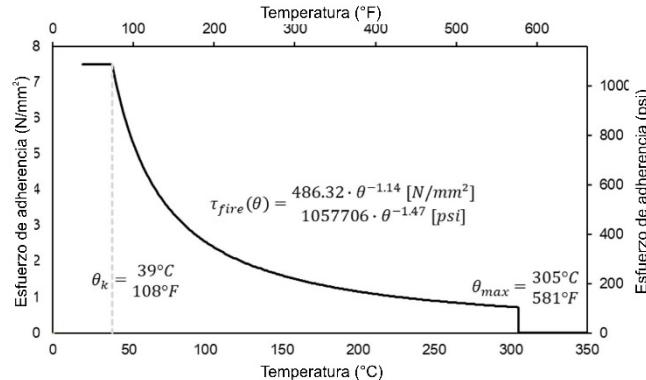


FIGURA 6 – TENSIÓN DE ADHERENCIA VS TEMPERATURA DE APLICACIONES DE BARRAS DE REFUERZO POST-INSTALADAS SUJETAS A TEMPERATURA ELEVADA/FUEGO.

FIGURA 6A PARA CARGAS A CORTO PLAZO INCLUYENDO LAS SÍSMICAS; FIGURA 6B PARA CARGAS SOSTENIDAS INCLUYENDO LAS SÍSMICAS



CARTUCHO HILTI HIT-RE 500 V3 Y BOQUILLA MEZCLADORA

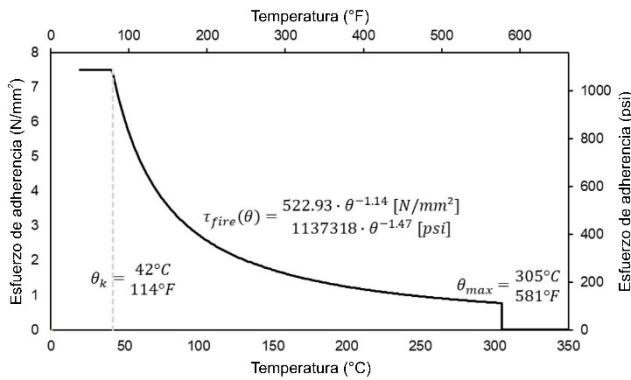

DISPENSADOR HILTI



ELEMENTOS DE ANCLAJE




BROCA HUECA DE CARBURO HILTI TE-CD O TE-YD



HERRAMIENTA DE DESBASTE HILTI TE-YRT


FIGURA 7—SISTEMA DE ANCLAJE HILTI HIT-RE 500 V3

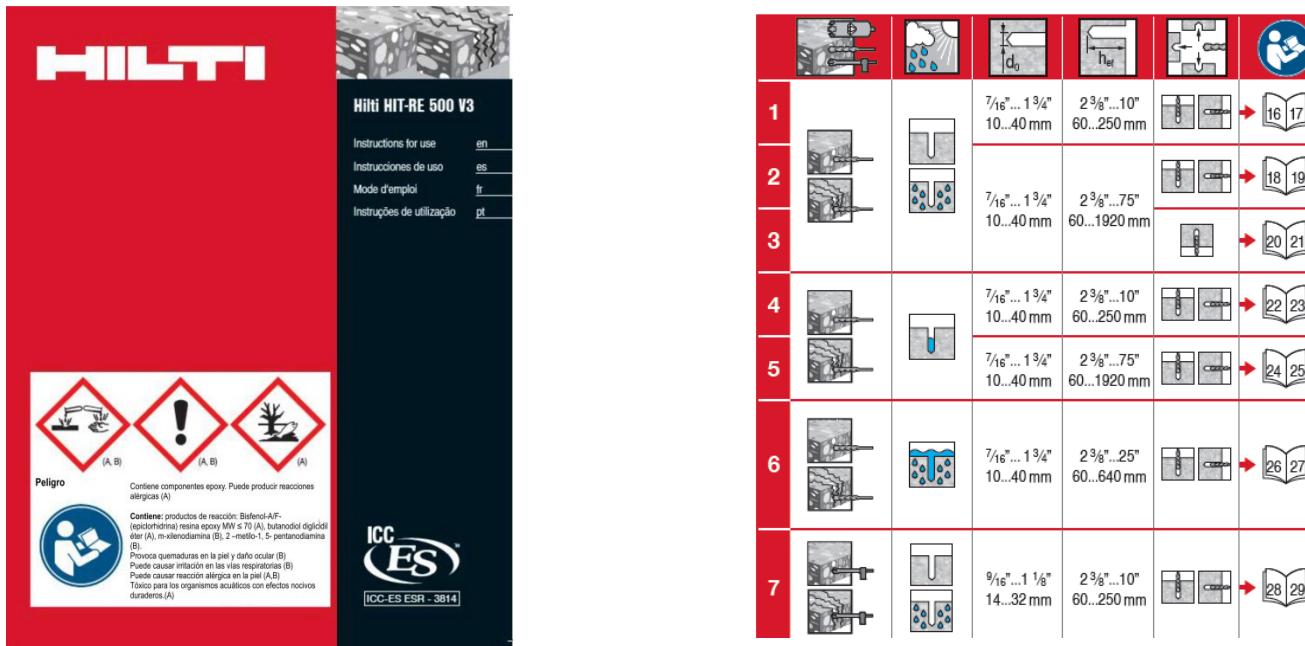

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

HIT-V (-R, -F, -HCR) / HAS-E (-B7) / HAS-R

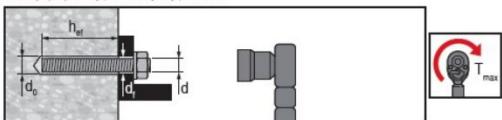

HAS / HIT-V


	$\text{Ø } d_0$ [pulg]	h_{eff} [pulg]	$\text{Ø } d_1$ [pulg]	T_{max} [pie-lb]	T_{max} [Nm]
$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$2\frac{3}{8} \dots 7\frac{1}{2}$	$\frac{7}{16}$	15	20
$\frac{1}{2}$	$\frac{9}{16}$	$2\frac{3}{4} \dots 10$	$\frac{9}{16}$	30	41
$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$3\frac{1}{8} \dots 12\frac{1}{2}$	$\frac{11}{16}$	60	81
$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	$3\frac{1}{2} \dots 15$	$\frac{13}{16}$	100	136
$\frac{7}{8}$	1	$3\frac{1}{2} \dots 17\frac{1}{2}$	$\frac{15}{16}$	125	169
1	$1\frac{1}{8}$	$4 \dots 20$	$1\frac{1}{8}$	150	203
$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$5 \dots 25$	$1\frac{3}{8}$	200	271

HIT-V

	$\text{Ø } d$ [mm]	$\text{Ø } d_0$ [mm]	h_{eff} [mm]	$\text{Ø } d_1$ [mm]	T_{max} [Nm]
M8	10	60...160	9	—	10
M10	12	60...200	12	—	20
M12	14	70...240	14	—	40
M16	18	80...320	18	—	80
M20	22	90...400	22	—	150
M24	28	100...480	26	—	200
M27	30	110...540	30	—	270
M30	35	120...600	33	—	300

1 pulg=25,4 mm


HIS (-N, -RN)

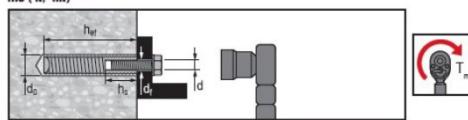


	$\text{Ø } d$ [pulg]	$\text{Ø } d_0$ [pulg]	h_{eff} [pulg]	$\text{Ø } d_1$ [pulg]	h_s [pulg]	T_{max} [pie-lb]	T_{max} [Nm]
$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{16}$	$4\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{8} \dots 1\frac{5}{16}$	—	15	20
$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$	5	$\frac{9}{16}$	$\frac{7}{2} \dots 1\frac{3}{16}$	—	30	41
$\frac{5}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$6\frac{3}{4}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{5}{8} \dots 1\frac{1}{8}$	—	60	81
$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$8\frac{1}{8}$	$13\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4} \dots 1\frac{7}{8}$	—	100	136

	$\text{Ø } d$ [mm]	$\text{Ø } d_0$ [mm]	h_{eff} [mm]	$\text{Ø } d_1$ [mm]	h_s [mm]	T_{max} [Nm]
M8	14	90	9	—	20	10
M10	18	110	12	—	25	20
M12	22	125	14	—	30	40
M16	28	170	18	—	40	80
M20	32	205	22	—	50	150

FIGURA 8A—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPII)

Barra de Refuerzo**Barra de Refuerzo US**

d	$\varnothing d_0$ [pulg]	h_{ef} [pulg]
#3	1/2	2 3/8...22 1/2
#4	5/8	2 3/4...30
#5	3/4	3 1/8...37 1/2
#6	7/8	3 1/2...15
	1	15...45
#7	1	3 1/8...17 1/2
	1 1/8	17 1/2...52 1/2
#8	1 1/8	4...20
	1 1/4	20...60
#9	1 3/8	4 1/2...67 1/2
#10	1 1/2	5...75
#11	1 3/4	5 1/8...82 1/2

Barra de Refuerzo**Barra de Refuerzo EU**

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]
8	12	60...480
10	14	60...600
12	16	70...720
14	18	75...840
16	20	80...960
18	22	85...1080
20	25	90...1200
22	28	95...1320
24	32	98...1440
25	32	100...1500
26	35	104...1560
28	35	112...1680
30	37	120...1800
32	40	128...1920

Barra de Refuerzo CA

d	$\varnothing d_0$ [pulg]	h_{ef} [mm]
10 M	9/16	70...678
15 M	3/4	80...960
20 M	1	90...1170
25 M	1 1/4 (32 mm)	101...1512
30 M	1 1/2	120...1794

1 pulg=25.4 mm

\varnothing	HAS	HIS-N	Barra de Refuerzo	HIT-V	HIS-N	Barra de Refuerzo	HIT-DL	TE-YRT
d_0 [pulg]				d [pulg]			HIT-RB	HIT-SZ
7/16	1/8	—	—	7/16	—	—	—	—
1/2	—	—	#3	1/2	1/2	1/2	—	—
5/8	—	—	10M	5/8	5/8	5/8	—	—
5/8	—	—	#4	5/8	5/8	5/8	—	—
11/16	—	5/8	—	11/16	11/16	11/16	—	—
3/4	5/8	—	15M #5	3/4	3/4	3/4	—	—
7/8	3/4	1/2	#6	7/8	7/8	7/8	—	—
1	7/8	—	20M #7	1	1	1	—	—
1 1/8	1	5/8	#7 #8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	—	—
1 1/4	—	5/8	25M #8	1 1/4	1 1/4	1	—	—
1 1/4	1 1/4	—	#9	1 1/8	1 1/8	1 1/8	—	—
1 1/2	—	—	30M #10	1 1/2	1 1/2	1 1/2	—	—
1 3/4	—	—	#11	1 3/4	1 3/4	1 3/4	—	—

HIT-DL: $h_{ef} > 10^*$ HIT-RB: $h_{ef} > 20 \times d$ 

HIT-RE-M

Art. No.

Hill VC 337111

HIT-OHW

Art. No.

387550

\varnothing	d_0 [pulg]	h_{ef} [pulg]	Art. No. 381215	≥ 6 bar/90 psi @ 6 minh
7/16...1 1/8"	2 4/8...52 1/2"	✓	—	≥ 140 m³/h @ 82 CFM
1 1/4...1 1/2"	4" - 75"	—	—	—

	[°F]	[°C]	t_{lock}	t_{lock}
23	-5	2 h	48 h	168 h
32	0	2 h	24 h	36 h
40	4	2 h	16 h	24 h
50	10	1.5 h	12 h	16 h
60	16	1 h	8 h	16 h
72	22	25 min	4 h	6.5 h
85	29	15 min	2.5 h	5 h
95	35	12 min	2 h	4.5 h
105	41	10 min	2 h	4 h

 $\geq +5$ °C / 41 °F $=2x t_{lock}$


h_{ef} [pulg]	h_{ef} [mm]	t_{lock}
0 ... 4	0 ... 100	10 sec
4.01...8	101 ... 200	20 sec
8.01...12	201 ... 300	30 sec
12.01 ... 16	301 ... 400	40 sec
16.01 ... 20	401 ... 500	50 sec


 $t_{lock}=h_{ef} [\text{pulg}] * 2.5$ $t_{lock}=h_{ef} [\text{mm}] / 10$ **Barra de Refuerzo $h_{ef} \geq 20d$**

\varnothing	h_{ef}	\varnothing	h_{ef}	\varnothing
\leq US #5	$12\frac{1}{2} \dots 37\frac{1}{2}$ [pulg]	\leq HDM, HDE, HIT-P 8000D	$23\frac{1}{2} \dots 104$ °F	41 °F ... 104 °F
\leq EU 16mm	$320 \dots 960$ [mm]		-5 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
\leq CAN 15M	$320 \dots 960$ [mm]			
		\leq US #7	$17\frac{1}{2} \dots 52\frac{1}{2}$ [pulg]	$23\frac{1}{2} \dots 104$ °F
		\leq EU 20mm	$400 \dots 1200$ [mm]	41 °F ... 104 °F
		\leq CAN 20M	$390 \dots 1170$ [mm]	5 °C ... 40 °C
		\leq US #10	$25 \dots 75$ [pulg]	$23\frac{1}{2} \dots 104$ °F
		\leq US 32mm	$640 \dots 1920$ [mm]	41 °F ... 104 °F
		\leq CAN 30M	$598 \dots 1794$ [mm]	5 °C ... 40 °C

\varnothing	h_{ef}	\varnothing	h_{ef}	\varnothing
\leq US #5	$12\frac{1}{2} \dots 37\frac{1}{2}$ [pulg]	\leq HDM, HDE, HIT-P 8000D	$23\frac{1}{2} \dots 104$ °F	41 °F ... 104 °F
\leq EU 16mm	$320 \dots 960$ [mm]		-5 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
\leq CAN 15M	$320 \dots 960$ [mm]			
		\leq US #7	$17\frac{1}{2} \dots 39\frac{3}{8}$ [pulg]	$23\frac{1}{2} \dots 104$ °F
		\leq EU 20mm	$400 \dots 1000$ [mm]	41 °F ... 104 °F
		\leq CAN 20M	$390 \dots 1000$ [mm]	5 °C ... 40 °C

FIGURA 8A—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPII) (Continuación)

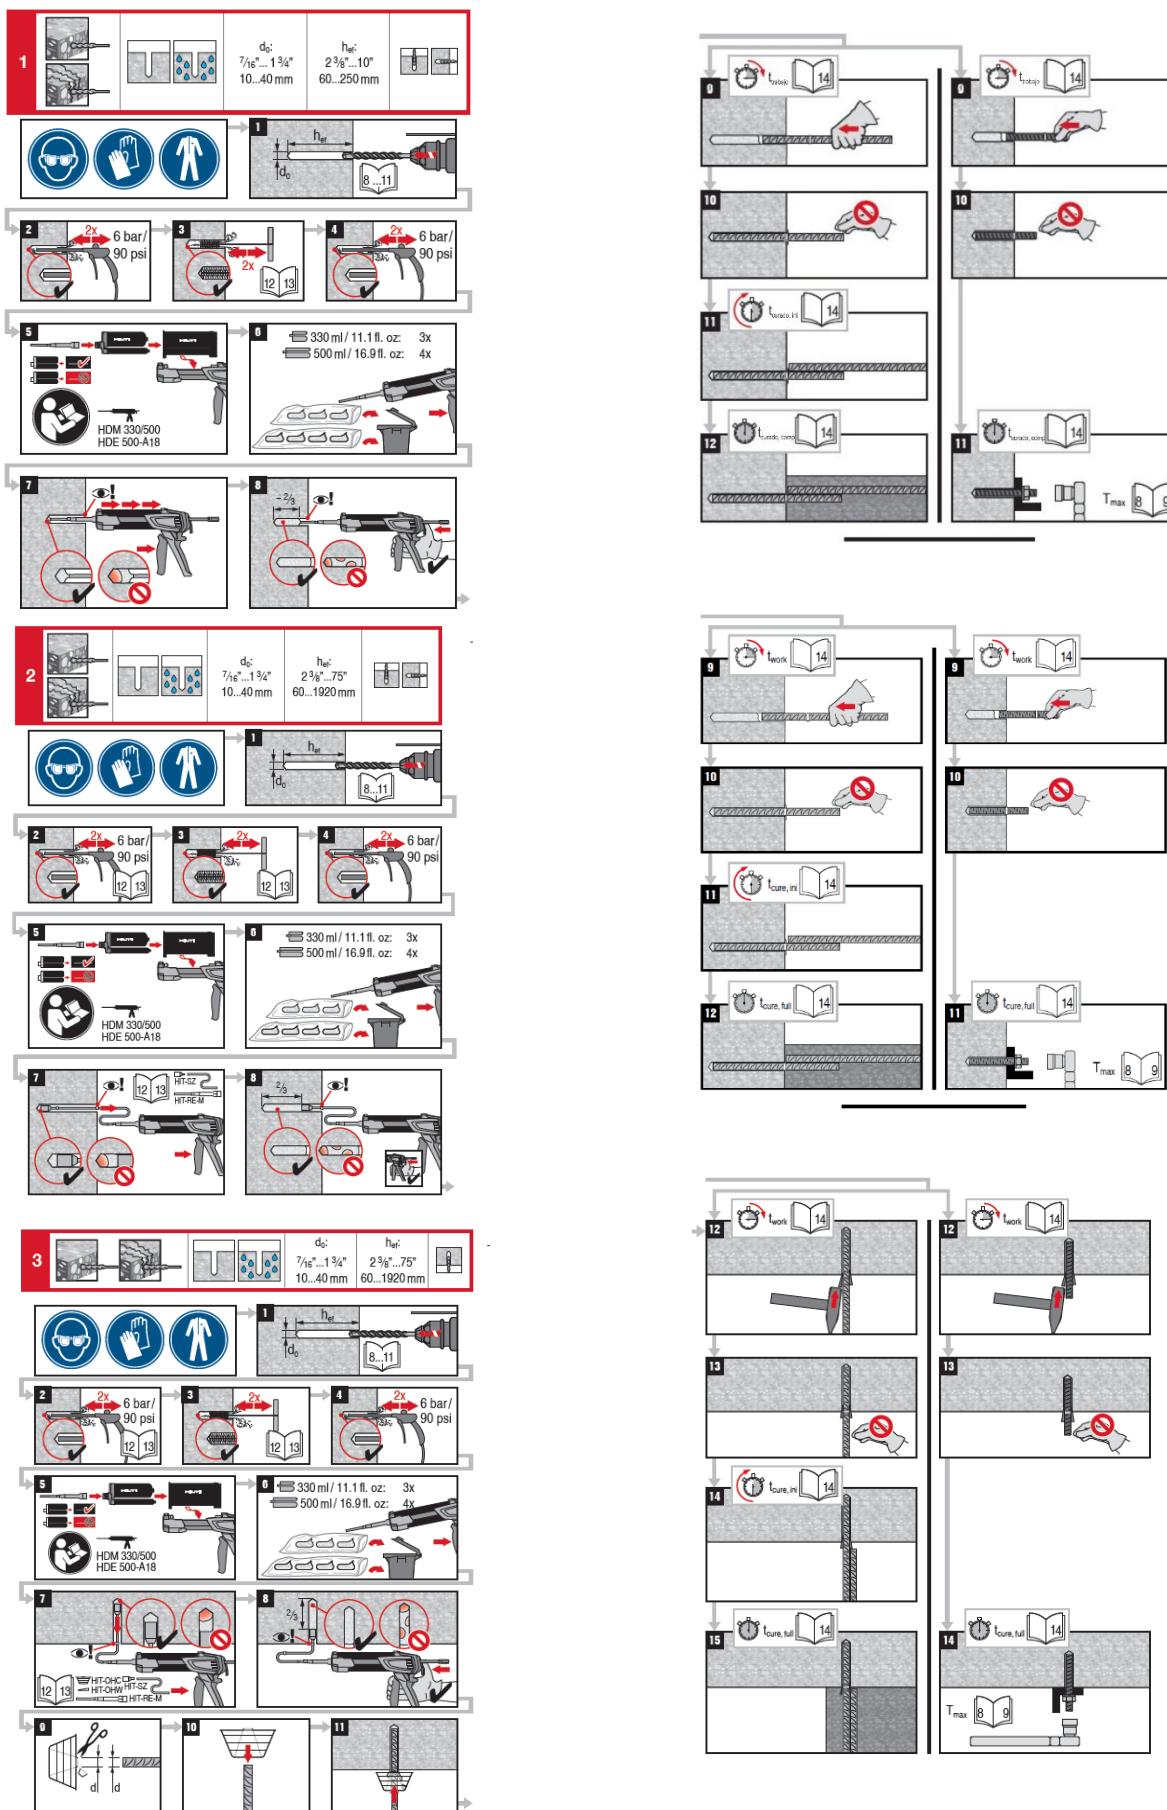

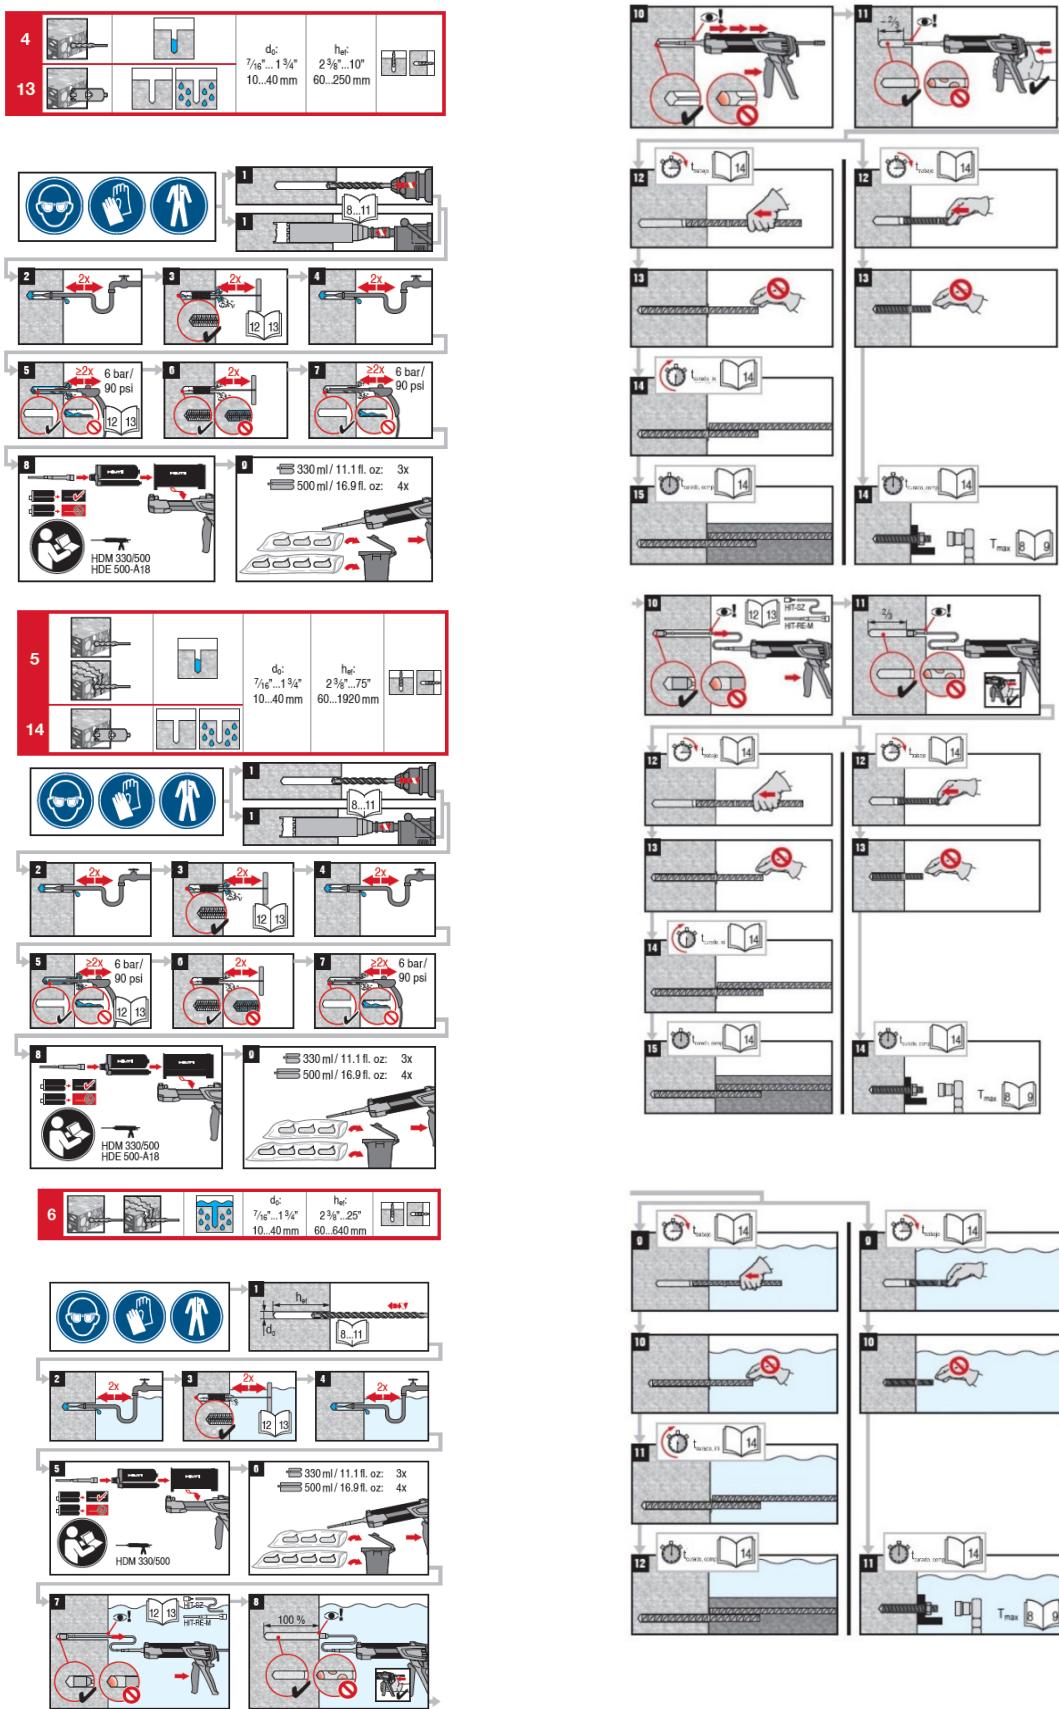

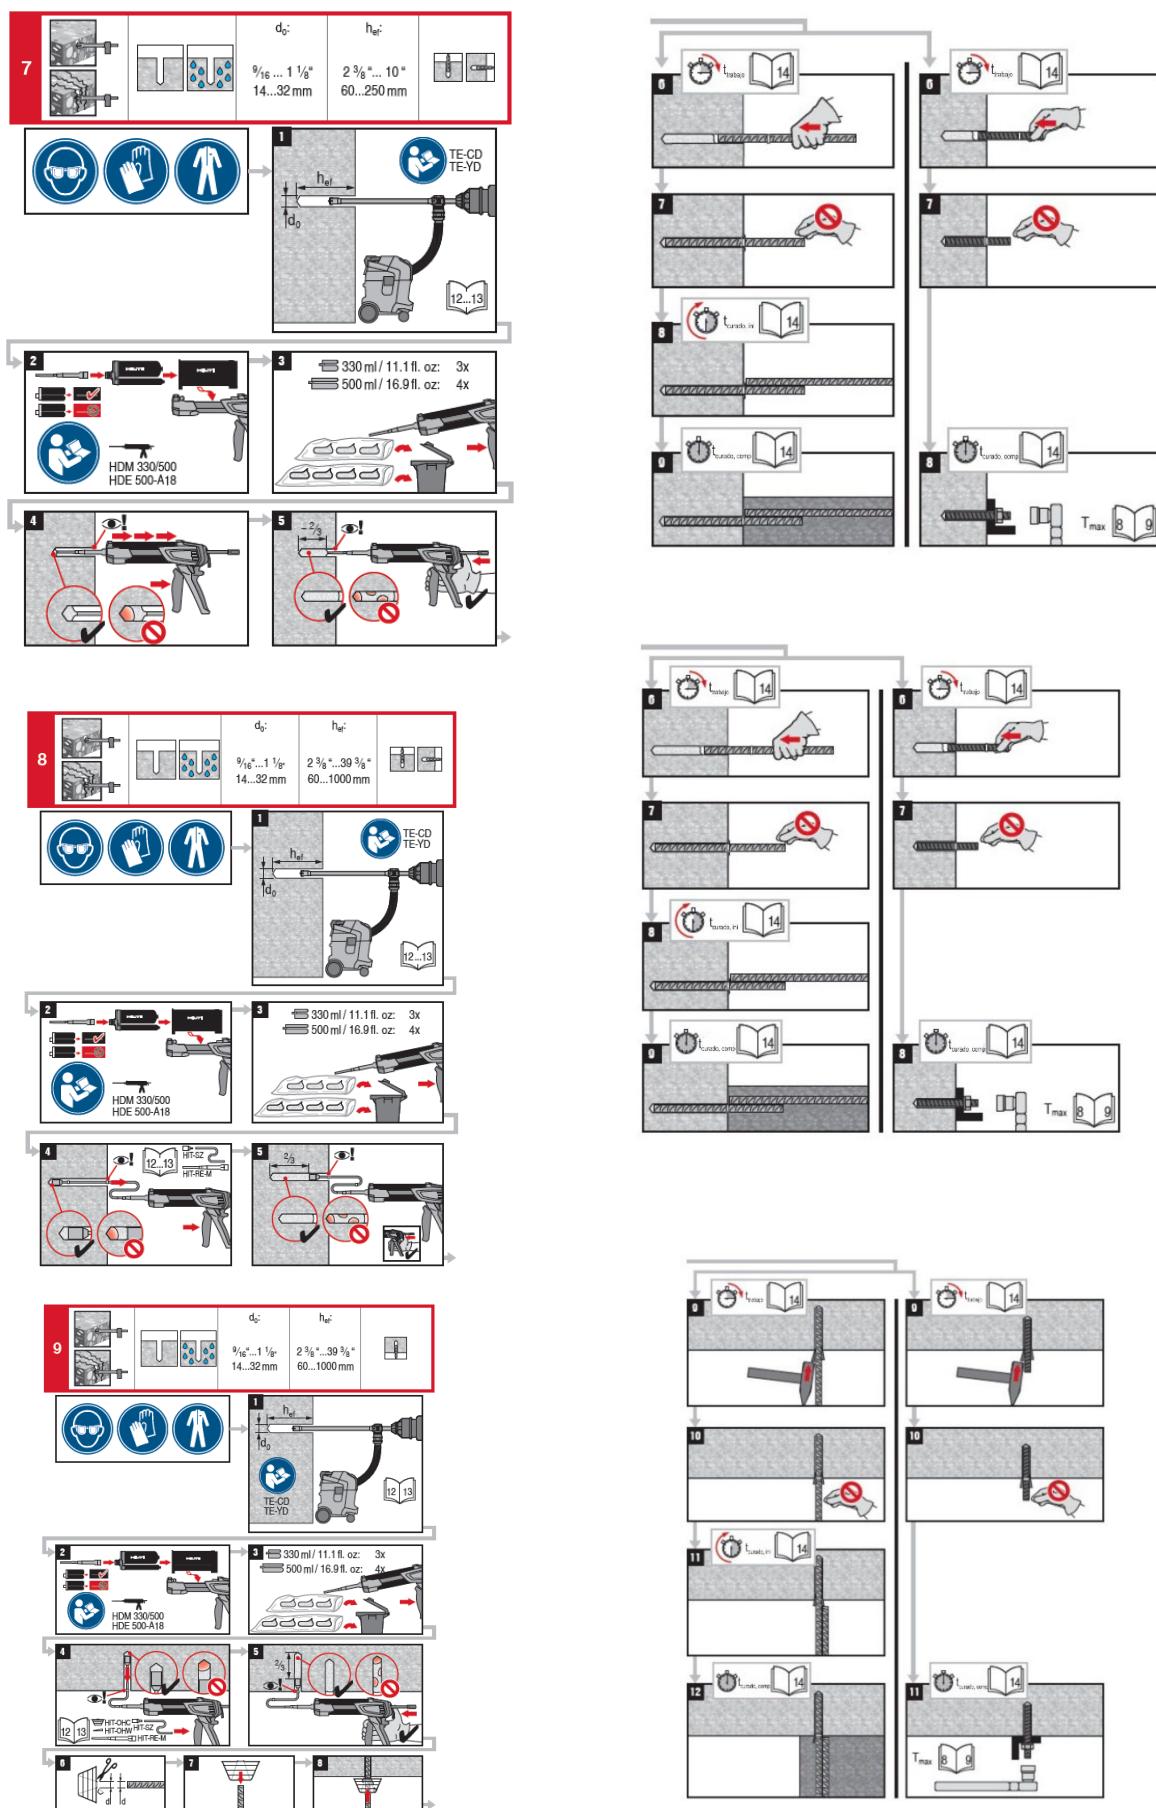


FIGURA 8A—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPI) (Continuación)

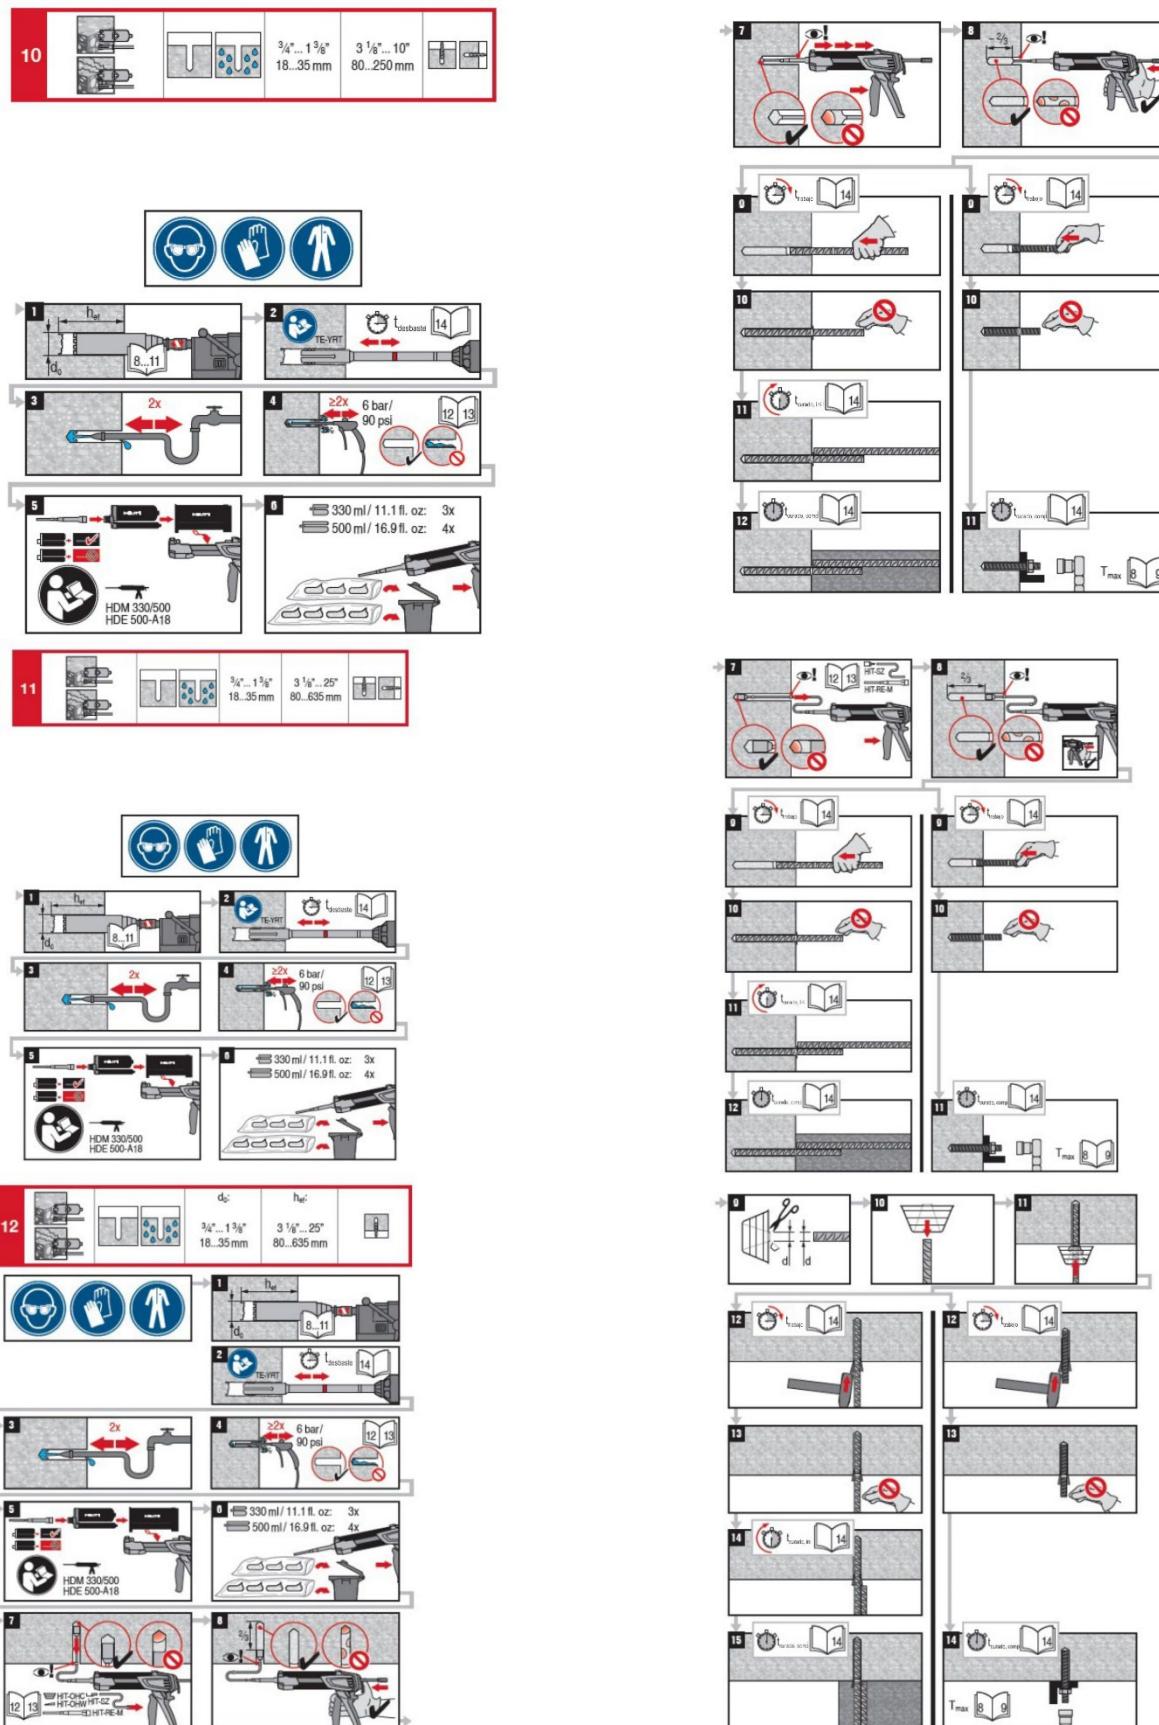
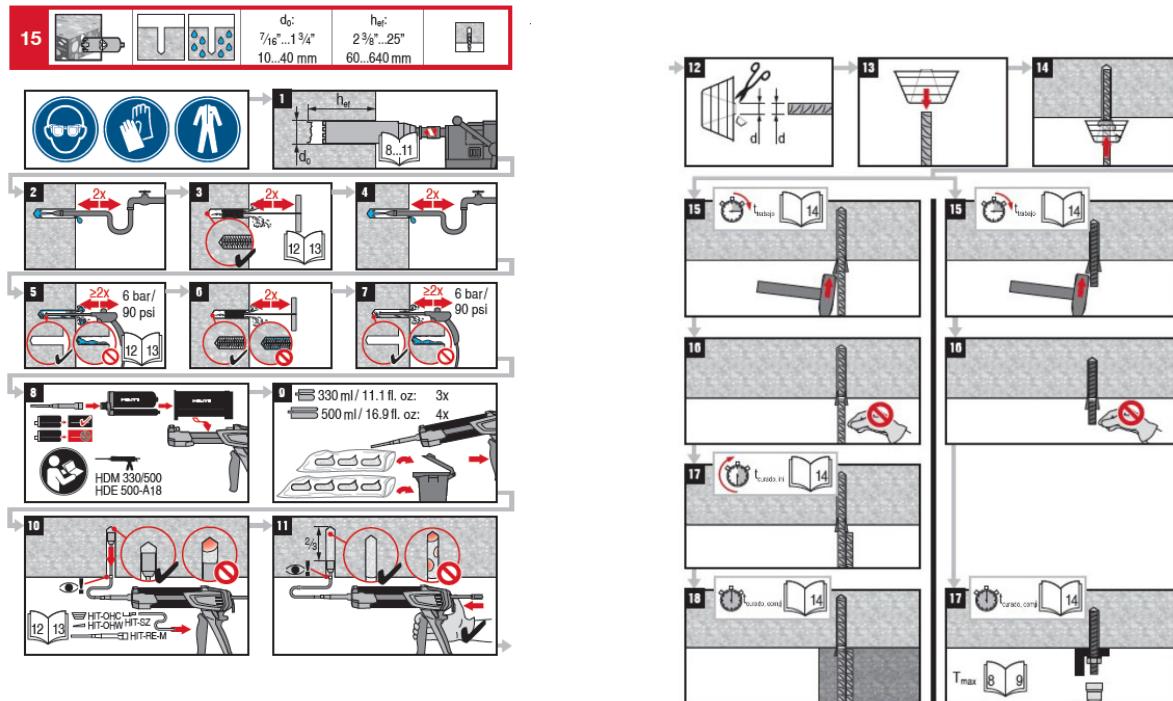


FIGURA 8A—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPII) (Continuación)

**Sistema de anclajes adhesivos para sujeción de barras de refuerzo y anclajes en concreto.**

► Antes de usar el producto, siga las instrucciones de uso y las precauciones de seguridad legalmente obligatorias.

► Ver la Hoja de Información de Seguridad para este producto.

HILTI HTI-RE 500 V3Contiene compuestos epoxi. Puede producir reacciones alérgicas (A)
Contiene: productos de reacción: Bisfenol-A-F- (epiclorohidrina) resina epoxi MW (simbolo) 700 (A) butanodiol diglicid éter (A), m-xileno diamina (B), 1,5-piperazinediamina (B).**Espuma de protección recomendada:**

Protección ocular: Gafas de seguridad herméticas, por ejemplo #02065449 Gafas de Seguridad PP EY-CA NCH claro, #02065591 Gafas PP EY-HA HCAC clara.

Guantes protectores: EN 374. Material de los guantes: Cauchó de millo. NBR.

Evite el contacto directo con el mezclador/producto preparación por las medidas organizativas.

La selección final del equipo de protección adecuado es responsabilidad del usuario.

Consideraciones de desecho:

Envases vacíos:

Deshecho únicamente y desechar a través del sistema de recolección del Punto Verde (Green Dot).

- o del código 15 01 02 envases de plástico de desecho de residuos de EAK.

Envases total o parcialmente vacíos:

Deshecho como residuos especiales de acuerdo con las normas oficiales

- Material de desecho código 20 01 27 de EAK, pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas.

- o material de desecho código 08 04 09 de EAK, adhesivos y selladores de desecho que contienen solventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Contenido: 330 ml / 11.1 fl.oz 500 ml / 16.9 fl.oz

Peso: 465 g / 16.4 oz 705 g / 24.9 oz.

Garantía: Véase los términos y condiciones normales da venta de Hilti para información de la garantía.

No cumplir con estas instrucciones de instalación, no utilizar anclajes Hilti, condiciones deficientes o cuestionables del concreto, o aplicaciones únicas pueden afectar la o desempeño de los fijadores.

Información del Producto

- Conserve estas instrucciones para uso en conjunto con el producto.
- Asegúrese de que las instrucciones de uso vienen con el producto cuando se le entregue a otras personas.
- Revise la fecha de caducidad: Verifique la fecha de caducidad impresa en el colector del paquete de aluminio (mes/año). No use productos caducados.
- Revise la fecha de caducidad: Ver la fecha de caducidad impresa en el colector del paquete de aluminio (mes/año). No use productos caducados.
- Temperatura de la bolla de aluminio durante uso: de 5°C a 40°C / 41°F a 104°F.
- Condiciones para transporte y almacenamiento: mantener en lugar fresco, seco y oscuro de 5°C a 25°C / 41°F a 77°F.
- Para cualquier aplicación no cubierta por este documento/más allá de los valores especificados, póngase en contacto con Hilti.
- Paquetes de aluminio parcialmente usados deben utilizarse en no más de 4 semanas. Deje el mezclador en el paquete de aluminio y almacenar bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Si se reutiliza, utilice un nuevo mezclador y deseche la cantidad inicial de adhesivo del anclaje.

ADVERTENCIA

- ▲ El manejo inadecuado puede causar salpicaduras de mortero. El contacto ocular con mortero puede causar daño ocular irreversible!
- Siempre use gafas de seguridad herméticas, guantes y ropa protectora antes de manipular el mortero!
- Nunca emplee la aplicación sin el mezclador debidamente atornillado.
- Cuando se aplica el sistema de fijación, el flujo de mortero debe hacerse a través del mezclador suministrado (no a través de la manga de extensión).
- Coloque un nuevo mezclador ante aplicar un nuevo paquete de aluminio (ajuste preciso)
- Precaución! Nunca remueva el mezclador cuando el sistema del paquete de aluminio está bajo presión. Presione el botón de soltar del dispensador para evitar salpicaduras de mortero.
- Utilice solo el tipo de mezclador suministrado con el adhesivo. No modifique el mezclador de ninguna manera.
- Nunca utilice paquetes de aluminio dañados y/o contenedores del paquete de aluminio dañados o sucios.

- ▲ Valores de carga definidos fallan si el punto de fijación debido a limpieza inadecuada de orificios de perforación. Los orificios de perforación deben estar secos y libres de escombro, polvo, agua, hielo, aceite grasa y otros contaminantes antes de injectar el adhesivo.
- Para soplar el orificio de perforación: soplar con aire hasta que el flujo de aire de retorno esté libre de polvo evidente.
- Para vaciar el orificio de perforación: limpiar con agua a presión hasta que el agua sea clara.
- ¡Importante! Remueva todo el agua del orificio de perforación con aire comprendido libre de aceite hasta que el orificio de perforación esté completamente seco antes de la inyección de mortero (no aplica para orificios perforados con taladros de aplicación bajo el agujero del paquete de aluminio dañados o sucios).

▲ Asegúrese que los orificios de perforación están llenos desde el fondo del orificio sin que se hayan formado burbujas de aire.

- Si el orificio, utilice los accesorios/extensiones para llegar al fondo del orificio de perforación.
- Para aplicaciones superiores: utilice los accesorios de aplicación superior HIT-SZ / IP y tome precauciones especiales cuando inserte el elemento de fijación. El exceso de adhesivo será expulsado del orificio de perforación. Asegúrese de que no haya goteo de mortero en el instalador.
- Si se instala un nuevo mezclador en un paquete de aluminio previamente abierto, el primer gallo debe desecharse.
- Se debe utilizar un nuevo mezclador para cada paquete de aluminio nuevo.

FIGURA 8A—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPII) (Continuación)

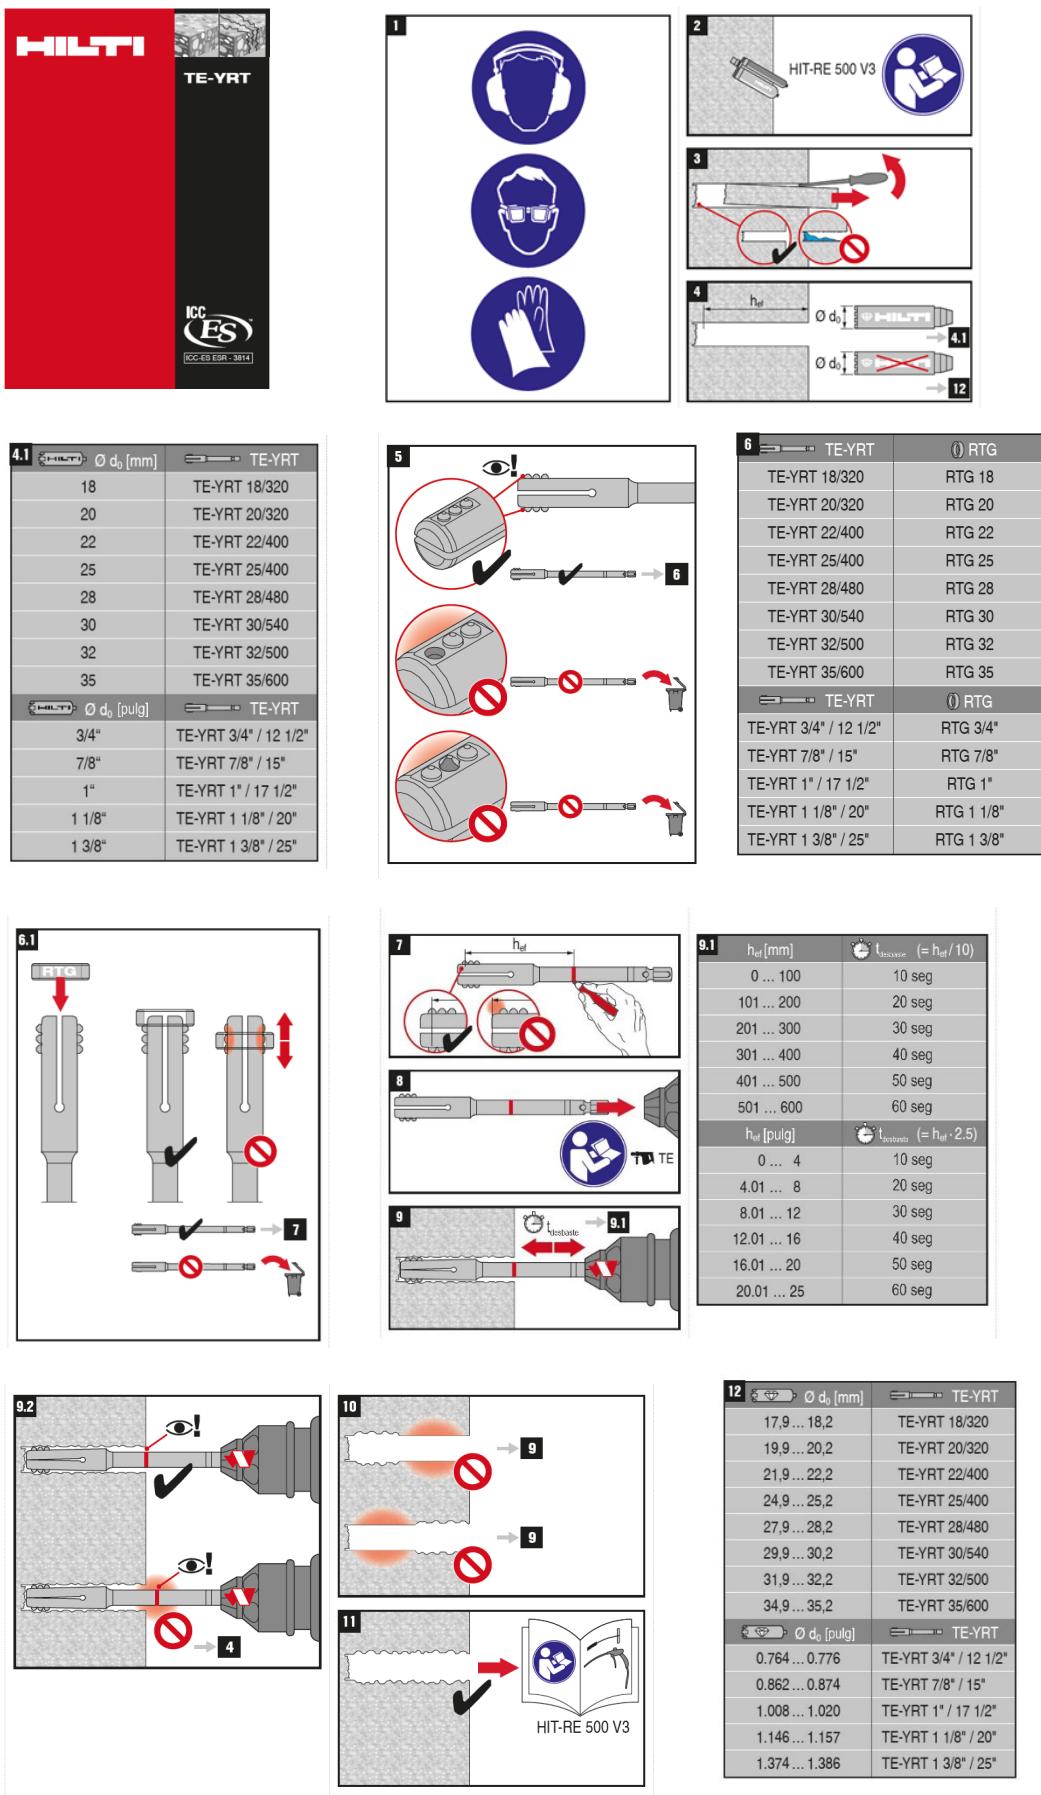


FIGURA 8B—INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN IMPRESAS DEL FABRICANTE (MPI)

ICC-ES Evaluation Report

ESR-3814

Reissued January 2025

This report also contains:

[For references to other reports.](#)

- [City of LA Supplement](#)

- See [ELC-3814](#) for Canadian Code

Subject to renewal January 2027

- [FL Supplement w/ HVHZ](#)

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.

Copyright © 2025 ICC Evaluation Service, LLC. All rights reserved.

DIVISION: 03 00 00— CONCRETE Section: 03 16 00— Concrete Anchors DIVISION: 05 00 00— METALS Section: 05 05 19— Post-installed Concrete Anchors	REPORT HOLDER: HILTI, INC.	EVALUATION SUBJECT: HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS IN CRACKED AND UNCRACKED CONCRETE	
---	---	--	---

1.0 EVALUATION SCOPE

Compliance with the following codes:

- 2021, 2018, 2015, and 2012 [International Building Code® \(IBC\)](#)
- 2021, 2018, 2015, and 2012 [International Residential Code® \(IRC\)](#)

Property evaluated:

- Structural

2.0 USES

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System are used to resist static, wind and earthquake (Seismic Design Categories A through F) tension and shear loads in cracked and uncracked normal-weight and lightweight concrete having a specified compressive strength, f'_c , of 2,500 psi to 8,500 psi (17.2 MPa to 58.6 MPa).

The anchor system complies with anchors as described in Section 1901.3 of the 2021, 2018 and 2015 IBC, and Section 1909 of the 2012 IBC and is an alternative to cast-in-place anchors described in Section 1908 of the 2012 IBC. The anchor systems may also be used where an engineered design is submitted in accordance with Section R301.1.3 of the IRC.

The post-installed reinforcing bar system is an alternative to cast-in-place reinforcing bars governed by ACI 318 and IBC Chapter 19.

3.0 DESCRIPTION

3.1 General:

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System are comprised of the following components:

- Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive packaged in foil packs
- Adhesive mixing and dispensing equipment
- Equipment for hole cleaning and adhesive injection

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System may be used with continuously threaded rod, Hilti HIS-(R)N internally threaded inserts or deformed steel reinforcing bars as depicted in Figure 4. The Hilti HIT-RE 500 V3 Post-Installed Reinforcing Bar System may only be used with deformed steel reinforcing bars as depicted in Figures 2 and 3. The primary components of the Hilti Adhesive Anchoring and Post-Installed Reinforcing Bar Systems, including the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive, HIT-RE-M static mixing nozzle and steel anchoring elements, are shown in Figure 7 of this report.

The manufacturer's printed Installation instructions (MPII), as included with each adhesive unit package, are consolidated as Figure 8A and 8B.

3.2 Materials:

3.2.1 Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive: Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive is an injectable, two-component epoxy adhesive. The two components are separated by means of a dual-cylinder foil pack attached to a manifold. The two components combine and react when dispensed through a static mixing nozzle attached to the manifold. Hilti HIT-RE 500 V3 is available in 11.1-ounce (330 ml), 16.9-ounce (500 ml), and 47.3-ounce (1400 ml) foil packs. The manifold attached to each foil pack is stamped with the adhesive expiration date. The shelf life, as indicated by the expiration date, applies to an unopened foil pack stored in a dry, dark environment and in accordance with Figure 8A.

3.2.2 Hole Cleaning Equipment:

3.2.2.1 Standard Equipment: Standard hole cleaning equipment, comprised of steel wire brushes and air nozzles, is described in Figure 8A of this report.

3.2.2.2 Hilti Safe-Set™ System: For the elements described in Sections 3.2.5.1 through 3.2.5.3 and Section 3.2.6, the Hilti TE-CD or TE-YD hollow carbide drill bit with a carbide drilling head conforming to ANSI B212.15 must be used. When used in conjunction with a Hilti vacuum with a minimum value for the maximum volumetric flow rate of 129 CFM (61 l/s), the Hilti TE-CD or TE-YD drill bit will remove the drilling dust, automatically cleaning the hole. Available sizes for Hilti TE-CD or TE-YD drill bit are shown in Figure 8A.

3.2.3 Hole Preparation Equipment:

3.2.3.1 Hilti Safe-Set™ System: TE-YRT Roughening Tool: For the elements described in Sections 3.2.5.1 through 3.2.5.3 and [Tables 9, 12, 17, 20, and 29](#), the Hilti TE-YRT roughening tool with a carbide roughening head is used for hole preparation in conjunction with holes core drilled with a diamond core bit as illustrated in Figure 5.

3.2.4 Dispensers: Hilti HIT-RE 500 V3 must be dispensed with manual, electric, or pneumatic dispensers provided by Hilti.

3.2.5 Anchor Elements:

3.2.5.1 Threaded Steel Rods: Threaded steel rods must be clean, continuously threaded rods (all-thread) in diameters as described in [Tables 6 and 14](#) and Figure 4 of this report. Steel design information for common grades of threaded rods is provided in [Table 2](#). Carbon steel threaded rods must be furnished with a 0.0002-inch-thick (0.005 mm) zinc electroplated coating complying with ASTM B633 SC 1 or must be hot-dipped galvanized complying with ASTM A153, Class C or D. Stainless steel threaded rods must comply with ASTM F593 or ISO 3506 A4. Threaded steel rods must be straight and free of indentations or other defects along their length. The ends may be stamped with identifying marks and the embedded end may be blunt cut or cut on the bias to a chisel point.

3.2.5.2 Steel Reinforcing Bars for use in Post-Installed Anchor Applications: Steel reinforcing bars are deformed bars as described in [Table 3](#) of this report. [Tables 6, 14, and 22](#) and Figure 4 summarize reinforcing bar size ranges. The embedded portions of reinforcing bars must be straight, and free of mill scale, rust, mud, oil, and other coatings (other than zinc) that may impair the bond with the adhesive. Reinforcing bars must not be bent after installation, except as set forth in ACI 318-19 Section 26.6.3.2(b), ACI 318-14 Section 26.6.3.1(b) or ACI 318-11 Section 7.3.2, as applicable, with the additional condition that the bars must be bent cold, and heating of reinforcing bars to facilitate field bending is not permitted.

3.2.5.3 Hilti HIS-N and HIS-RN Inserts: Hilti HIS-N and HIS-RN inserts have a profile on the external surface and are internally threaded. Mechanical properties for Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are provided in [Table 4](#). The inserts are available in diameters and lengths as shown in [Table 26](#) and Figure 4. Hilti HIS-N inserts are produced from carbon steel and furnished with a 0.0002-inch-thick (0.005 mm) zinc electroplated coating complying with ASTM B633 SC 1. The stainless steel Hilti HIS-RN inserts are fabricated from X5CrNiMo17122 K700 steel conforming to DIN 17440. Specifications for common bolt types that may be used in conjunction with Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are provided in [Table 5](#). Bolt grade and material type (carbon, stainless) must be matched to the insert. Strength reduction factors, ϕ , corresponding to brittle steel elements must be used for Hilti HIS-N and HIS-RN inserts.

3.2.5.4 Ductility: In accordance with ACI 318 (-19 and -14) 2.3 or ACI 318-11 D.1, as applicable, in order for a steel element to be considered ductile, the tested elongation must be at least 14 percent and reduction of area must be at least 30 percent. Steel elements with a tested elongation of less than 14 percent or a reduction of area of less than 30 percent, or both, are considered brittle. Values for various steel materials are provided in [Tables 2, 3, 4](#), and [5](#) of this report. Where values are nonconforming or unstated, the steel must be considered brittle.

3.2.6 Steel Reinforcing Bars for Use in Post-Installed Reinforcing Bar Connections: Steel reinforcing bars used in post-installed reinforcing bar connections are deformed bars (rebar) as depicted in Figures 2 and 3. [Tables 31, 32, 33](#), and Figure 4 summarize reinforcing bar size ranges. The embedded portions of reinforcing bars must be straight, and free of mill scale, rust, mud, oil, and other coatings that may impair the bond with the adhesive. Reinforcing bars must not be bent after installation, except as set forth in Section 26.6.3.2(b) of ACI 318-19, ACI 318-14 26.6.3.1(b) or ACI 318-11 7.3.2, as applicable, with the additional condition that the bars must be bent cold, and heating of reinforcing bars to facilitate field bending is not permitted.

3.3 Concrete:

Normal-weight or lightweight concrete must comply with Sections 1903 and 1905 of the IBC, as applicable. The specified compressive strength of the concrete must be from 2,500 psi to 8,500 psi (17.2 MPa to 58.6 MPa).

4.0 DESIGN AND INSTALLATION

4.1 Strength Design of Post-Installed Anchors:

Refer to [Table 1](#) for the design parameters for specific installed elements, and refer to Figure 5 and Section 4.1.4 for a flowchart to determine the applicable design bond strength or pullout strength.

4.1.1 General: The design strength of anchors under the 2021 IBC, as well as the 2021 IRC, must be determined in accordance with ACI 318-19 and this report. The design strength of anchors complying with the 2018 and 2015 IBC, as well as Section R301.1.3 of the 2018 and 2015 IRC must be determined in accordance with ACI 318-14 Chapter 17 and this report.

The design strength of anchors under the 2012 IBC, as well as the 2012 IRC must be determined in accordance with ACI 318-11 and this report.

Design parameters are based on ACI 318-19 for use with the 2021 IBC, ACI 318-14 for use with the 2018 and 2015 IBC, and ACI 318-11 for use with the 2012 IBC unless noted otherwise in Sections 4.1.1 through 4.1.11 of this report.

The strength design of anchors must comply with ACI 318-19 17.5.1.2, ACI 318-14 17.3.1 or ACI 318-11 D.4.1 as applicable, except as required in ACI 318-19 17.10, ACI 318-14 17.2.3 or ACI 318-11 D.3.3, as applicable.

Design parameters are provided in [Table 6A](#) through [Table 30](#). Strength reduction factors, ϕ , as given in ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, must be used for load combinations calculated in accordance with Section 1605.1 of the 2021 IBC, Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC or ACI 318 (-19 and -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable. Strength reduction factors, ψ , as given in ACI 318-11 D.4.4 must be used for load combinations calculated in accordance with ACI 318-11 Appendix C.

4.1.2 Static Steel Strength in Tension: The nominal static steel strength of a single anchor in tension, N_{sa} , in accordance with ACI 318-19 17.6.1.2, ACI 318-14 17.4.1.2 or ACI 318-11 Section D.5.1.2, as applicable, and the associated strength reduction factors, ψ , in accordance with ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 Section D.4.3, as applicable, are provided in the tables outlined in [Table 1](#) for the anchor element types included in this report.

4.1.3 Static Concrete Breakout Strength in Tension: The nominal concrete breakout strength of a single anchor or group of anchors in tension, N_{cb} or N_{cgb} , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.6.2, ACI 318-14 17.4.2 or ACI 318-11 D.5.2, as applicable, with the following addition:

The basic concrete breakout strength of a single anchor in tension, N_b , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.6.2.2, ACI 318-14 17.4.2.2 or ACI 318-11 D.5.2.2, as applicable using the values of $k_{c,cr}$ and $k_{c,uncr}$, as described in this report. Where analysis indicates no cracking in accordance with ACI 318-19 17.6.2.5, ACI 318-14 17.4.2.6 or ACI 318-11 D.5.2.6, as applicable, N_b must be calculated using $k_{c,uncr}$ and $\psi_{c,N} = 1.0$. See [Table 1](#). For anchors in lightweight concrete, see ACI 318-19 17.2.4, ACI 318-14 17.2.6 or ACI 318-11 D.3.6, as applicable. The value of f'_c used for calculation must be limited to 8,000 psi (55 MPa) in accordance with ACI 318-19 17.3.1, ACI 318-14 17.2.7 or ACI 318-11 D.3.7, as applicable. Additional information for the determination of nominal bond strength in tension is given in Section 4.1.4 of this report.

4.1.4 Static Bond Strength in Tension: The nominal static bond strength of a single adhesive anchor or group of adhesive anchors in tension, N_a or N_{ag} , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.6.5, ACI 318-14 17.4.5 or ACI 318-11 D.5.5, as applicable. Bond strength values are a function of the concrete compressive strength, whether the concrete is cracked or uncracked, the concrete temperature range, the drilling method, and the installation conditions (dry or water-saturated, etc.). The resulting characteristic bond strength shall be multiplied by the associated strength reduction factor ϕ_{hn} as follows:

DRILLING METHOD	CONCRETE TYPE	PERMISSIBLE INSTALLATION CONDITIONS	BOND STRENGTH	ASSOCIATED STRENGTH REDUCTION FACTOR
Hammer-drill	Cracked and Uncracked	Dry	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_d
		Water-saturated	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_{ws}
		Water-filled hole	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_{wf}
		Underwater application	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_{uw}
Core Drilled with Roughening Tool or Hilti TE-CD or TE-YD Hollow Drill Bit	Cracked and Uncracked	Dry	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_d
		Water-saturated	$\square_{k,uncr}$ Or $\square_{k,cr}$	\square_{ws}
Core Drilled	Uncracked	Dry	$\square_{k,uncr}$	\square_d
		Water-saturated	$\square_{k,uncr}$	\square_{ws}

Figure 5 of this report presents a bond strength design selection flowchart. Strength reduction factors for determination of the bond strength are outlined in [Table 1](#) of this report. Adjustments to the bond strength may also be made for increased concrete compressive strength as noted in the footnotes to the bond strength tables.

4.1.5 Static Steel Strength in Shear: The nominal static strength of a single anchor in shear as governed by the steel, V_{sa} , in accordance with ACI 318-19 17.7.1.2, ACI 318-14 17.5.1.2 or ACI 318-11 D.6.1.2, as applicable, and strength reduction factors, \square , in accordance with ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, are given in the tables outlined in [Table 1](#) for the anchor element types included in this report.

4.1.6 Static Concrete Breakout Strength in Shear: The nominal static concrete breakout strength of a single anchor or group of anchors in shear, V_{cb} or V_{cbg} , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.7.2, ACI 318-14 17.5.2 or ACI 318-11 D.6.2, as applicable, based on information given in the tables outlined in [Table 1](#). The basic concrete breakout strength of a single anchor in shear, V_b , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.7.2.2, ACI 318-14 17.5.2.2 or ACI 318-11 D.6.2.2, as applicable, using the values of d given in the tables as outlined in [Table 1](#) for the corresponding anchor steel in lieu of d_a (2021, 2018, 2015, and 2012 IBC). In addition, h_{ef} must be substituted for ℓ_e . In no case must ℓ_e exceed $8d$. The value of f'_c must be limited to a maximum of 8,000 psi (55 MPa) in accordance with ACI 318-19 17.3.1, ACI 318-14 17.2.7 or ACI 318-11 D.3.7, as applicable.

4.1.7 Static Concrete Pryout Strength in Shear: The nominal static pryout strength of a single anchor or group of anchors in shear, V_{cp} or V_{cpq} , must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.7.3, ACI 318-14 17.5.3 or ACI 318-11 D.6.3, as applicable.

4.1.8 Interaction of Tensile and Shear Forces: For designs that include combined tension and shear, the interaction of tension and shear loads must be calculated in accordance with ACI 318-19 17.8, ACI 318-14 17.6 or ACI 318-11 D.7, as applicable.

4.1.9 Minimum Member Thickness, h_{min} , Anchor Spacing, s_{min} and Edge Distance, c_{min} : In lieu of ACI 318-19 17.9.2, ACI 318-14 17.7.1 and 17.7.3 or ACI 318-11 D.8.1 and D.8.3, as applicable, values of s_{min} and c_{min} described in this report must be observed for anchor design and installation. Likewise, in lieu of ACI 318-19 17.9.4, ACI 318-14 17.7.5 or ACI 318-11 D.8.5, as applicable, the minimum member thicknesses, h_{min} , described in this report must be observed for anchor design and installation. For adhesive anchors that will remain untorqued, ACI 318-19 17.9.3, ACI 318-14 17.7.4 or ACI 318-11 D.8.4, as applicable, applies.

For edge distances c_{ai} and anchor spacing s_{ai} , the maximum torque T_{max} shall comply with the following requirements:

REDUCED MAXIMUM INSTALLATION TORQUE $T_{max,red}$ FOR EDGE DISTANCES $c_{ai} < (5 \times d_a)$		
EDGE DISTANCE, c_{ai}	MINIMUM ANCHOR SPACING, s_{ai}	MAXIMUM TORQUE, $T_{max,red}$
$1.75 \text{ in. (45 mm)} \leq c_{ai} < 5 \times d_a$	$5 \times d_a \leq s_{ai} < 16 \text{ in.}$	$0.3 \times T_{max}$
	$s_{ai} \geq 16 \text{ in. (406 mm)}$	$0.5 \times T_{max}$

4.1.10 Critical Edge Distance c_{ac} : In lieu of ACI 318-19 17.9.5, ACI 318-14 17.7.6 or ACI 318-11 D.8.6, as applicable, c_{ac} must be determined as follows:

$$c_{ac} = h_{ef} \cdot \left(\frac{\tau_{k,uncr}}{1160} \right)^{0.4} \cdot \left[3.1 - 0.7 \frac{h}{h_{ef}} \right] \quad \text{Eq. (4-1)}$$

where $\left[\frac{h}{h_{ef}} \right]$ need not be taken as larger than 2.4; and

$\tau_{k,uncr}$ is the characteristic bond strength in uncracked concrete stated in the tables of this report, whereby $\tau_{k,uncr}$ need not be taken as greater than:

$$\tau_{k,uncr} = \frac{k_{uncr} \sqrt{h_{ef} f_c}}{\pi \cdot d_a}$$

4.1.11 Design Strength in Seismic Design Categories C, D, E and F: In structures assigned to Seismic Design Category C, D, E or F under the IBC or IRC, the design must be performed according to ACI 318-19 17.10, ACI 318-14 17.2.3 or ACI 318-11 Section D.3.3, as applicable. Modifications to ACI 318-19 17.10 and ACI 318-14 17.2.3 shall be applied under Section 1905.1.8 of the 2021, 2018 and 2015 IBC. For the 2012 IBC, Section 1905.1.9 shall be omitted.

The nominal steel shear strength, V_{sa} , must be adjusted by $\alpha_{V,seis}$ as given in the tables summarized in [Table 1](#) for the anchor element types included in this report. For tension, the nominal pullout strength $N_{p,cr}$ or bond strength τ_{cr} must be adjusted by $\alpha_{N,seis}$. See [Tables 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 28](#) and [29](#).

Modify ACI 318-11 Sections D.3.3.4.2, D.3.3.4.3(d) and D.3.3.5.2 to read as follows:

ACI 318-11 D.3.3.4.2 - Where the tensile component of the strength-level earthquake force applied to anchors exceeds 20 percent of the total factored anchor tensile force associated with the same load combination, anchors and their attachments shall be designed in accordance with ACI 318-11 D.3.3.4.3. The anchor design tensile strength shall be determined in accordance with ACI 318-11 D.3.3.4.4

Exception:

1. Anchors designed to resist wall out-of-plane forces with design strengths equal to or greater than the force determined in accordance with ASCE 7 Equation 12.11-1 or 12.14-10 shall be deemed to satisfy ACI 318-11 D.3.3.4.3(d).

ACI 318-11 D.3.3.4.3(d) – The anchor or group of anchors shall be designed for the maximum tension obtained from design load combinations that include E, with E increased by Ω_0 . The anchor design tensile strength shall be calculated from ACI 318-11 D.3.3.4.4.

ACI 318-11 D.3.3.5.2 – Where the shear component of the strength-level earthquake force applied to anchors exceeds 20 percent of the total factored anchor shear force associated with the same load combination, anchors and their attachments shall be designed in accordance with ACI 318-11 D.3.3.5.3. The anchor design shear strength for resisting earthquake forces shall be determined in accordance with ACI 318-11 D.6.

Exceptions:

1. For the calculation of the in-plane shear strength of anchor bolts attaching wood sill plates of bearing or non-bearing walls of light-frame wood structures to foundations or foundation stem walls, the in-plane shear strength in accordance with ACI 318-11 D.6.2 and D.6.3 need not be computed and ACI 318-11 D.3.3.5.3 need not apply provided all of the following are satisfied:

1.1. The allowable in-plane shear strength of the anchor is determined in accordance with AF&PA NDS Table 11E for lateral design values parallel to grain.

1.2. The maximum anchor nominal diameter is $5/8$ inch (16 mm).

1.3. Anchor bolts are embedded into concrete a minimum of 7 inches (178 mm).

1.4. Anchor bolts are located a minimum of $1\frac{3}{4}$ inches (45 mm) from the edge of the concrete parallel to the length of the wood sill plate.

1.5. Anchor bolts are located a minimum of 15 anchor diameters from the edge of the concrete perpendicular to the length of the wood sill plate.

1.6. The sill plate is 2-inch or 3-inch nominal thickness.

2. For the calculation of the in-plane shear strength of anchor bolts attaching cold-formed steel track of bearing or non-bearing walls of light-frame construction to foundations or foundation stem walls, the in-plane shear strength in accordance with ACI 318-11 D.6.2 and D.6.3, need not be computed and ACI 318-11 D.3.3.5.3 need not apply provided all of the following are satisfied:

- 2.1. The maximum anchor nominal diameter is $5/8$ inch (16 mm).
 - 2.2. Anchors are embedded into concrete a minimum of 7 inches (178 mm).
 - 2.3. Anchors are located a minimum of $1\frac{3}{4}$ inches (45 mm) from the edge of the concrete parallel to the length of the track.
 - 2.4. Anchors are located a minimum of 15 anchor diameters from the edge of the concrete perpendicular to the length of the track.
 - 2.5. The track is 33 to 68 mil designation thickness.
- Allowable in-plane shear strength of exempt anchors, parallel to the edge of concrete shall be permitted to be determined in accordance with AISI S100 Section E3.3.1.*
3. In light-frame construction, bearing or nonbearing walls, shear strength of concrete anchors less than or equal to 1 inch [25 mm] in diameter attaching a sill plate or track to foundation or foundation stem wall need not satisfy ACI 318-11 D.3.3.5.3(a) through (c) when the design strength of the anchors is determined in accordance with ACI 318-11 D.6.2.1(c).

4.2 Strength Design of Post-Installed Reinforcing Bars:

4.2.1 General: The design of straight post-installed deformed reinforcing bars must be determined in accordance with ACI 318 rules for cast-in place reinforcing bar development and splices and this report.

Examples of typical applications for the use of post-installed reinforcing bars are illustrated in Figures 2 and 3 of this report.

4.2.2 Determination of bar development length l_d : Values of l_d must be determined in accordance with the ACI 318 development and splice length requirements for straight cast-in place reinforcing bars.

Exceptions:

1. For uncoated and zinc-coated (galvanized) post-installed reinforcing bars, the factor Ψ_e shall be taken as 1.0. For all other cases, the requirements in ACI 318-19 25.4.2.5, ACI 318-14 25.4.2.4 or ACI 318-11 12.2.4 (b) shall apply.

2. When using alternate methods to calculate the development length (e.g., anchor theory), the applicable factors for post-installed anchors generally apply.

4.2.3 Minimum Member Thickness, h_{min} , Minimum Concrete Cover, $c_{c,min}$, Minimum Concrete Edge Distance, $c_{b,min}$, Minimum Spacing, $s_{b,min}$: For post-installed reinforcing bars, there is no limit on the minimum member thickness. In general, all requirements on concrete

cover and spacing applicable to straight cast-in bars designed in accordance with ACI 318 shall be maintained.

For post-installed reinforcing bars installed at embedment depths, h_{ef} , larger than 20d ($h_{ef} > 20d$), the minimum concrete cover shall be as follows:

REBAR SIZE	MINIMUM CONCRETE COVER, $c_{c,min}$
$d_b \leq \text{No. } 6 \text{ (16 mm)}$	$1\frac{3}{16}$ in. (30mm)
$\text{No. } 6 < d_b \leq \text{No. } 10$ ($16\text{mm} < d_b \leq 32\text{mm}$)	$1\frac{9}{16}$ in. (40mm)

The following requirements apply for minimum concrete edge and spacing for $h_{ef} > 20d$:

Required minimum edge distance for post-installed reinforcing bars (measured from the center of the bar):

$$c_{b,min} = d_0/2 + c_{c,min}$$

Required minimum center-to-center spacing between post-installed bars:

$$s_{b,min} = d_0 + c_{c,min}$$

Required minimum center-to-center spacing from existing (parallel) reinforcing:

$$s_{b,min} = d_b/2 \text{ (existing reinforcing)} + d_0/2 + c_{c,min}$$

All other requirements applicable to straight cast-in place bars designed in accordance with ACI 318 shall be maintained.

4.2.4 Design Strength in Seismic Design Categories C, D, E and F: In structures assigned to Seismic Category C, D, E or F under the IBC or IRC, design of straight post-installed reinforcing bars must take into account the provisions of ACI 318 (-19 or -14) Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21, as applicable.

4.2.5 Design in Fire Resistive Construction: For post-installed reinforcing bars, the relationship of bond stress to temperature under fire conditions for short term loading (including seismic), suitable for use in determining conformance with fire resistance rating requirements is as follows (see Figures 6A and 6B):

$$\tau_{fire(\theta)} = 1,137,318 \cdot \theta^{-1.47} \quad (\text{psi})$$

$$\tau_{fire(\theta)} = 522.93 \cdot \theta^{-1.14} \quad (\text{N/mm}^2)$$

Where θ is the temperature in the concrete at the post-installed reinforcing bar in °F (for psi) or °C (for N/mm²), as applicable.

For temperatures above θ_{max} of 581 °F (305 °C), $\tau_{fire(\theta)}=0$. For load cases including sustained loads, with or without short term loading, multiply $\tau_{fire(\theta)}$ by 0.93.

The bond stress, $\tau_{fire(\theta)}$, shall not exceed 1,090 psi (7.5 N/mm²).

Determination of the temperature in the concrete at the location of the post-installed reinforcing bar is dependent on the geometry of the concrete members under consideration, and its calculation is the responsibility of the design professional. The design professional shall use the bond strength / temperature curves in Figure 6 along with a determination of the temperature in the concrete appropriate for the member geometry under consideration to calculate the reinforcing bar development length l_d .

4.3 Installation:

Installation parameters are illustrated in Figures 1 and 4. Installation must be in accordance with ACI 318-19 26.7.2, ACI 318-14 17.8.1 and 17.8.2 or ACI 318-11 D.9.1 and D.9.2, as applicable. Anchor and post-installed reinforcing bar locations must comply with this report and the plans and specifications approved by the code official. Installation of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor and Post-Installed Reinforcing Bar Systems must conform to the manufacturer's printed installation instructions (MPII) included in each unit package consolidated as Figures 8A and 8B of this report. The MPII contains additional requirements for combinations of drill hole depth, diameter, drill bit type, hole preparation, and dispensing tools.

The initial cure time, $t_{cure,ini}$, as noted in Figure 8A of this report, is intended for rebar applications only and is the time where rebar and concrete formwork preparation may continue. Between the initial cure time and the full cure time, $t_{cure,final}$, the adhesive has a limited load bearing capacity. Do not apply a torque or load on the rebar during this time.

4.4 Special Inspection:

Periodic special inspection must be performed where required in accordance with Section 1705.1.1 and Table 1705.3 of the 2021, 2018, 2015 and 2012 IBC, as applicable, and this report. The special inspector must be on the jobsite initially during anchor or post-installed reinforcing bar installation to verify anchor or post-installed reinforcing bar type and dimensions, concrete type, concrete compressive strength, adhesive identification and expiration date, hole dimensions, hole cleaning procedures, spacing, edge distances, concrete thickness, anchor or post-installed reinforcing bar embedment, tightening torque and adherence to the manufacturer's printed installation instructions.

The special inspector must verify the initial installations of each type and size of adhesive anchor or post-installed reinforcing bar by construction personnel on site. Subsequent installations of the same anchor or post-installed reinforcing bar type and size by the same construction personnel are permitted to be performed in the absence of the special inspector. Any change in the anchor or post-installed reinforcing bar product being installed or the personnel performing the installation requires an initial inspection. For ongoing installations over an extended period, the special inspector must make regular inspections to confirm correct handling and installation of the product.

Continuous special inspection of adhesive anchors or post-installed reinforcing bar installed in horizontal or upwardly inclined orientations to resist sustained tension loads shall be performed in accordance with ACI 318-19 26.13.3.2(e) and 26.7.1(j), ACI 318-14 17.8.2.4, 26.7.1(h), and 26.13.3.2(c) or ACI 318-11 D.9.2.4, as applicable.

Under the IBC, additional requirements as set forth in Sections 1705, 1706, and 1707 must be observed, where applicable.

5.0 CONDITIONS OF USE:

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System described in this report complies with, or is a suitable alternative to what is specified in, the codes listed in Section 1.0 of this report, subject to the following conditions:

- 5.1** Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive anchors and post-installed reinforcing bars must be installed in accordance with the manufacturer's printed installation instructions (MPII) as included in the adhesive packaging and consolidated as Figures 8A and 8B of this report.
- 5.2** The anchors and post-installed reinforcing bars must be installed in cracked and uncracked normal-weight concrete having a specified compressive strength $f'_c = 2,500 \text{ psi}$ to $8,500 \text{ psi}$ (17.2 MPa to 58.6 MPa).
- 5.3** The values of f'_c used for calculation purposes must not exceed $8,000 \text{ psi}$ (55.1 MPa).
- 5.4** The concrete shall have attained its minimum design strength prior to installation of the Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors or post-installed reinforcing bars.
- 5.5** Anchors and post-installed reinforcing bars must be installed in concrete base materials in holes drilled using carbide-tipped drill bits manufactured with the range of maximum and minimum drill-tip dimensions specified in ANSI B212.15-1994, or diamond core drill bits, as detailed in Figure 8A. Use of the Hilti TE-YRT Roughening Tool in conjunction with diamond core bits must be as detailed in Figure 8B.
- 5.6** Loads applied to the anchors must be adjusted in accordance with Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015 and 2012 IBC for strength design and in accordance with Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.3 of the 2018, 2015, and 2012 IBC for allowable stress design.
- 5.7** Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and post-installed reinforcing bars are recognized for use to resist short- and long-term loads, including wind and earthquake, subject to the conditions of this report.
- 5.8** In structures assigned to Seismic Design Category C, D, E or F under the IBC or IRC, anchor strength must be adjusted in accordance with Section 4.1.11 of this report, and post-installed reinforcing bars must comply with section 4.2.4 of this report.
- 5.9** Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and post-installed reinforcing bars are permitted to be installed in concrete that is cracked or that may be expected to crack during the service life of the anchor, subject to the conditions of this report.
- 5.10** Anchor strength design values must be established in accordance with Section 4.1 of this report.
- 5.11** Post-installed reinforcing bar development and splice length is established in accordance with Section 4.2 of this report.
- 5.12** Minimum anchor spacing and edge distance as well as minimum member thickness must comply with the values noted in this report.
- 5.13** Post-installed reinforcing bar spacing, minimum member thickness, and cover distance must be in accordance with the provisions of ACI 318 for cast-in place bars and section 4.2.3 of this report.
- 5.14** Prior to anchor installation, calculations and details demonstrating compliance with this report must be submitted to the code official. The calculations and details must be prepared by a registered design professional where required by the statutes of the jurisdiction in which the project is to be constructed.
- 5.15** Anchors and post-installed reinforcing bars are not permitted to support fire-resistive construction. Where not otherwise prohibited by the code, Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and post-installed reinforcing bars are permitted for installation in fire-resistive construction provided that at least one of the following conditions is fulfilled:
 - Anchors and post-installed reinforcing bars are used to resist wind or seismic forces only.
 - Anchors and post-installed reinforcing bars that support gravity load-bearing structural elements are within a fire-resistive envelope or a fire-resistive membrane, are protected by approved fire-resistive materials, or have been evaluated for resistance to fire exposure in accordance with recognized standards.
 - Anchors and post-installed reinforcing bars are used to support nonstructural elements.
 - Post-installed reinforcing bars designed in accordance with Section 4.2.5 of this report.
- 5.16** Since an ICC-ES acceptance criteria for evaluating data to determine the performance of adhesive anchors and post-installed reinforcing bars subjected to fatigue or shock loading is unavailable at this time, the use of these anchors under such conditions is beyond the scope of this report.
- 5.17** Use of zinc-plated carbon steel threaded rods or steel reinforcing bars is limited to dry, interior locations.
- 5.18** Use of hot-dipped galvanized carbon steel and stainless steel rods is permitted for exterior exposure or damp environments.
- 5.19** Steel anchoring materials in contact with preservative-treated and fire-retardant-treated wood must be of zinc-coated carbon steel or stainless steel. The minimum coating weights for zinc-coated steel must comply

with ASTM A153. Periodic special inspection must be provided in accordance with Section 4.4 of this report. Continuous special inspection for anchors and post-installed reinforcing bars installed in horizontal or upwardly inclined orientations to resist sustained tension loads must be provided in accordance with Section 4.4 of this report.

5.20 Installation of anchors and post-installed reinforcing bars in horizontal or upwardly inclined orientations to resist sustained tension loads shall be performed by personnel certified by an applicable certification program in accordance with ACI 318-19 26.7.2(e), ACI 318-14 17.8.2.2 or 17.8.2.3, or ACI 318-11 D.9.2.2 or D.9.2.3, as applicable.

5.21 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive anchors and post-installed reinforcing bars may be used to resist tension and shear forces in floor, wall, and overhead installations only if installation is into concrete with a temperature between 23°F and 104°F (-5°C and 40°C) for threaded rods, rebar, and Hilti HIS-(R)N inserts. Overhead installations for hole diameters larger than 7/16-inch or 10mm require the use of piston plugs (HIT-SZ, -IP) during injection to the back of the hole. 7/16-inch or 10mm diameter holes may be injected directly to the back of the hole with the use of extension tubing on the end of the nozzle. The anchor or post-installed reinforcing bars must be supported until fully cured (i.e., with Hilti HIT-OHW wedges, or other suitable means). Where temporary restraint devices are used, their use shall not result in impairment of the anchor shear resistance. Installations in concrete temperatures below 41°F (5°C) require the adhesive to be conditioned to a minimum temperature of 41°F (5°C).

5.22 Anchors and post-installed reinforcing bars shall not be used for applications where the concrete temperature can rise from 40°F or less to 80°F or higher within a 12-hour period. Such applications may include but are not limited to anchorage of building façade systems and other applications subject to direct sun exposure.

5.23 Hilti HIT-RE 500 V3 adhesives are manufactured by Hilti GmbH, Kaufering, Germany, under a quality-control program with inspections by ICC-ES.

5.24 Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are manufactured by Hilti (China) Ltd., Guangdong, China, under a quality-control program with inspections by ICC-ES.


6.0 EVIDENCE SUBMITTED

Data in accordance with the [ICC-ES Acceptance Criteria for Post-installed Adhesive Anchors and Reinforcing Bars in Concrete Elements \(AC308\)](#), dated October 2022, which incorporates requirements in ACI 355.4 (-19 and -11), including but not limited to tests under freeze/thaw conditions (Table 3.2, test series 6), and Table 3.8 for evaluating post-installed reinforcing bars including test series 15 for effects of fire on bond stress.

7.0 IDENTIFICATION

- 7.1 The ICC-ES mark of conformity, electronic labeling, or the evaluation report number (ICC-ES ESR-3814) along with the name, registered trademark, or registered logo of the report holder must be included in the product label.
- 7.2 In addition, Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive is identified by packaging labeled with the manufacturer's name (Hilti Corp.) and address, product name, lot number, expiration date.
- 7.3 Hilti HIS-N and HIS-RN inserts are identified by packaging labeled with the manufacturer's name (Hilti Corp.) and address, anchor name and size, and evaluation report number (ESR-3814). Threaded rods, nuts, washers, bolts, cap screws, and deformed reinforcing bars are standard elements and must conform to applicable national or international specifications.
- 7.4 The report holder's contact information is the following:

HILTI, INC.
7250 DALLAS PARKWAY, SUITE 1000
PLANO, TEXAS 75024
(800) 879-8000
www.hilti.com

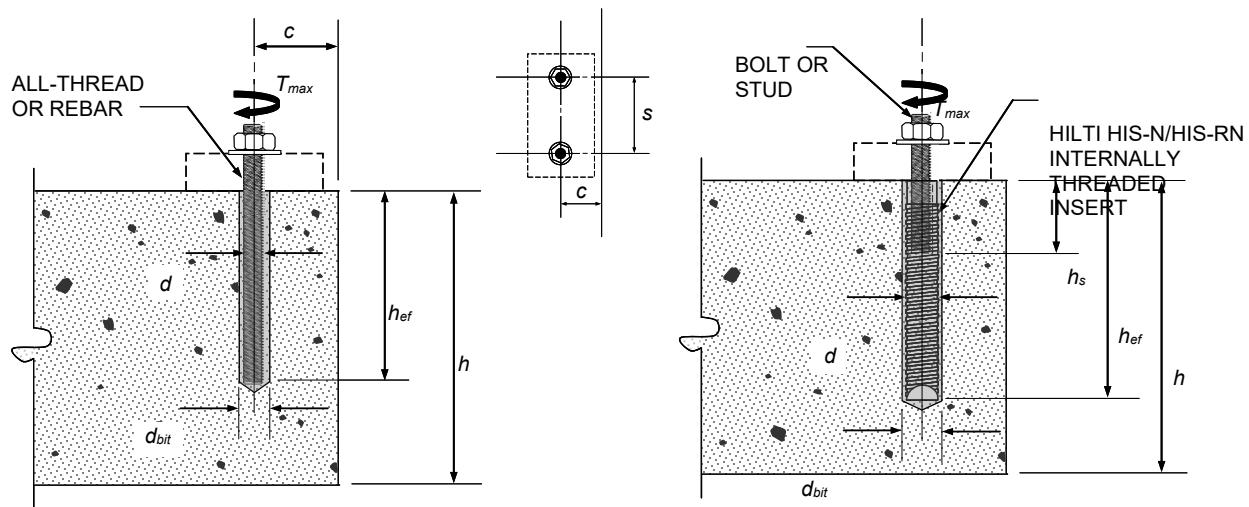

THREADED ROD/REINFORCING BAR

HIS-N AND HIS-RN INSERTS

FIGURE 1—INSTALLATION PARAMETERS FOR POST-INSTALLED ADHESIVE ANCHORS

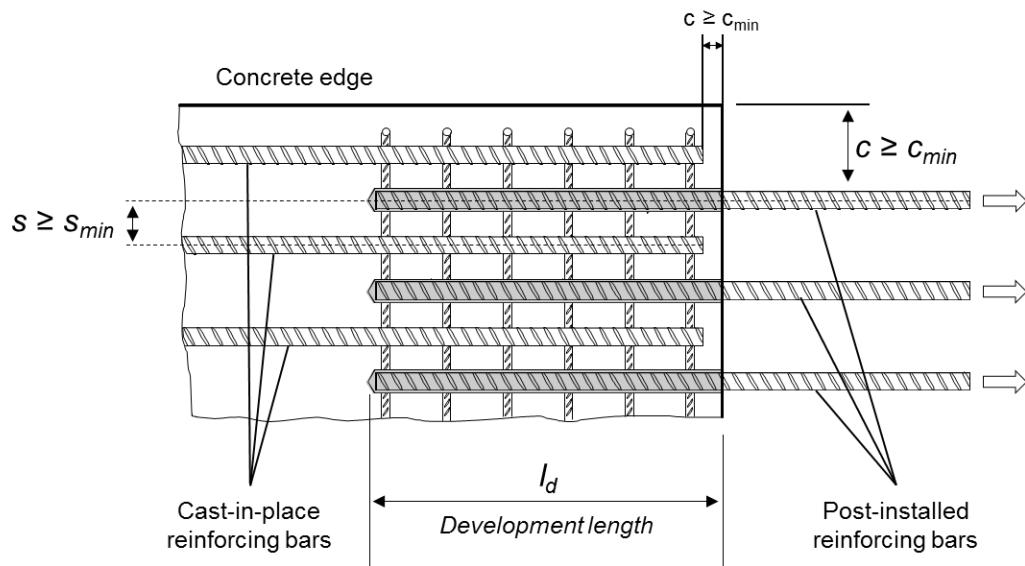


FIGURE 2—INSTALLATION PARAMETERS FOR POST-INSTALLED REINFORCING BARS


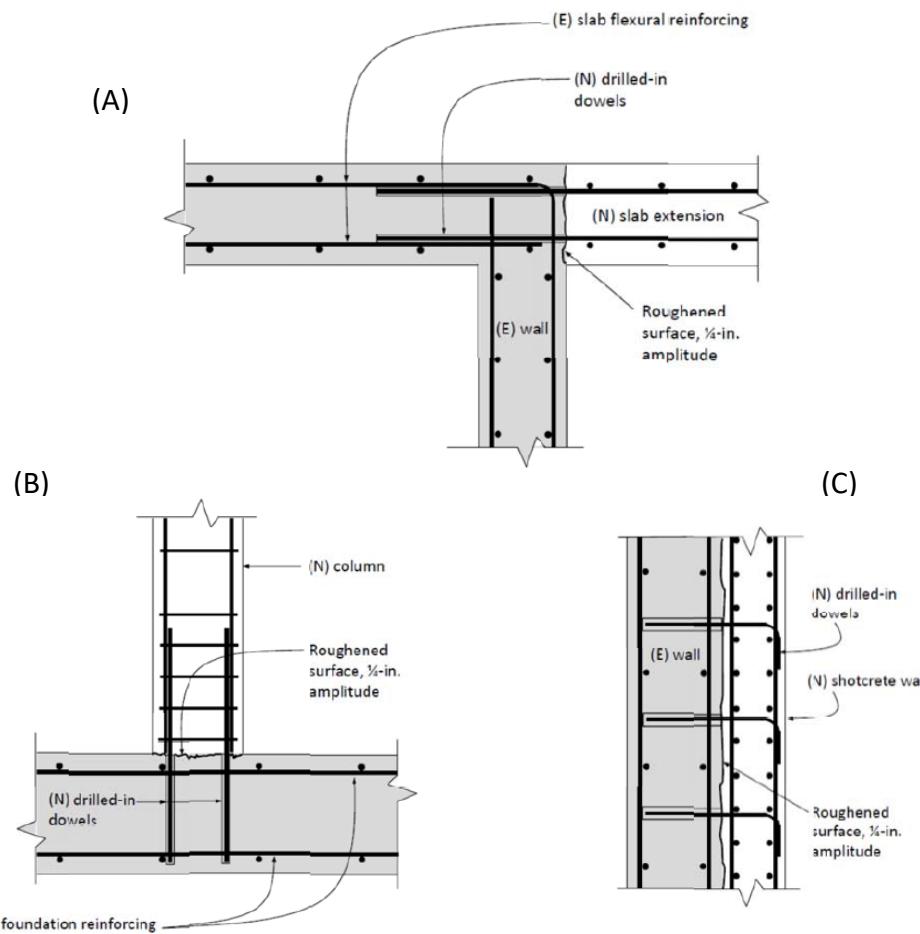


FIGURE 3—(A) TENSION LAP SPLICE WITH EXISTING FLEXURAL REINFORCEMENT; (B) TENSION DEVELOPMENT OF COLUMN DOWELS; (C) DEVELOPMENT OF SHEAR DOWELS FOR NEW ONLAY SHEAR WALL

DEFORMED REINFORCEMENT

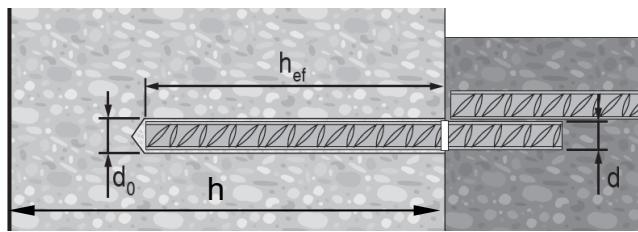

EU Rebar

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]
8	12	60...480
10	14	60...600
12	16	70...720
14	18	75...840
16	20	80...960
18	22	85...1080
20	25	90...1200
22	28	95...1320
24	32	96...1440
25	32	100...1500
26	35	104...1560
28	35	112...1680
30	37	120...1800
32	40	128...1920



US Rebar

d	$\varnothing d_0$ [inch]	h_{ef} [inch]
#3	1/2	2 1/8...22 1/2
#4	5/8	2 1/4...30
#5	3/4	3 1/8...37 1/2
#6	7/8	3 1/2...15
#7	1	15...45
#8	1 1/8	3 1/2...17 1/2
#9	1 1/4	17 1/2...52 1/2
#10	1 1/2	4...20
#11	1 3/8	20...60

CA Rebar

d	$\varnothing d_0$ [inch]	h_{ef} [mm]
10 M	9/16	70...678
15 M	3/4	80...960
20 M	1	90...1170
25 M	1 1/4 (32 mm)	101...1512
30 M	1 1/2	120...1794

FIGURE 4—INSTALLATION PARAMETERS

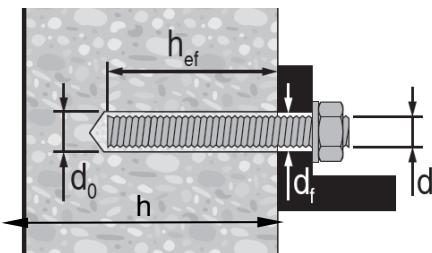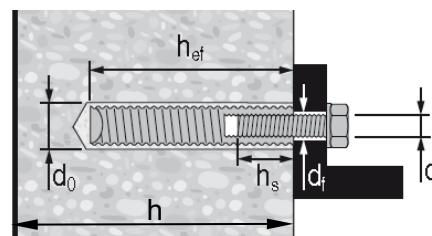THREADED ROD**HILTI HIS-N AND HIS-RN THREADED INSERTS****HAS / HIT-V**

	$\text{Ø } d_0$ [inch]	h_{ef} [inch]	$\text{Ø } d_f$ [inch]	T_{max} [ft-lb]	T_{max} [Nm]
	3/8	7/16	2 3/8...7 1/2	7/16	15
	1/2	9/16	2 3/4...10	9/16	30
	5/8	3/4	3 1/8...12 1/2	11/16	60
	3/4	7/8	3 1/2...15	13/16	100
	7/8	1	3 1/2...17 1/2	15/16	125
	1	1 1/8	4...20	1 1/8	150
	1 1/4	1 3/8	5...25	1 3/8	200

HIT-V

	$\text{Ø } d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\text{Ø } d_f$ [mm]	T_{max} [Nm]
	M8	10	60...160	9
	M10	12	60...200	12
	M12	14	70...240	14
	M16	18	80...320	18
	M20	22	90...400	22
	M24	28	100...480	26
	M27	30	110...540	30
	M30	35	120...600	33

	$\text{Ø } d$ [inch]	$\text{Ø } d_0$ [inch]	h_{ef} [inch]	$\text{Ø } d_f$ [inch]	h_s [inch]	T_{max} [ft-lb]	T_{max} [Nm]
	3/8	11/16	4 3/8	7/16	3/8...15/16	15	20
	1/2	7/8	5	9/16	1 2/8...1 3/16	30	41
	5/8	1 1/8	6 3/4	11/16	5 5/8...1 1/2	60	81
	3/4	1 1/4	8 1/8	13/16	3 3/4...17/8	100	136

	$\text{Ø } d$ [mm]	$\text{Ø } d_0$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\text{Ø } d_f$ [mm]	h_s [mm]	T_{max} [Nm]
	M8	14	90	9	8...20	10
	M10	18	110	12	10...25	20
	M12	22	125	14	12...30	40
	M16	28	170	18	16...40	80
	M20	32	205	22	20...50	150

FIGURE 4—INSTALLATION PARAMETERS (Continued)

TABLE 1—DESIGN TABLE INDEX

Design Table		Fractional		Metric	
		Table	Page	Table	Page
Standard Threaded Rod	Steel Strength - N_{sa} , V_{sa}	6A	16	14	23
	Concrete Breakout - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	7	18	15	24
	Bond Strength - N_a , N_{ag}	11-13	21-22	19-21	28-29

Hilti HIS-N and HIS-RN Internally Threaded Insert	Steel Strength - N_{sa} , V_{sa}	26	33	26	33
	Concrete Breakout - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	27	34	27	34
	Bond Strength - N_a , N_{ag}	28-30	35-37	28-30	35-37

Design Table		Fractional		EU Metric		Canadian	
		Table	Page	Table	Page	Table	Page
Steel Reinforcing Bars	Steel Strength - N_{sa} , V_{sa}	6B	17	14	23	22	30
	Concrete Breakout - N_{cb} , N_{cbg} , V_{cb} , V_{cbg} , V_{cp} , V_{cpq}	7	18	15	24	23	30
	Bond Strength - N_a , N_{ag}	8-10	19-20	16-18	25-27	24-25B	31-32
	Determination of development length for post-installed reinforcing bar connections	31	37	32	38	33	38

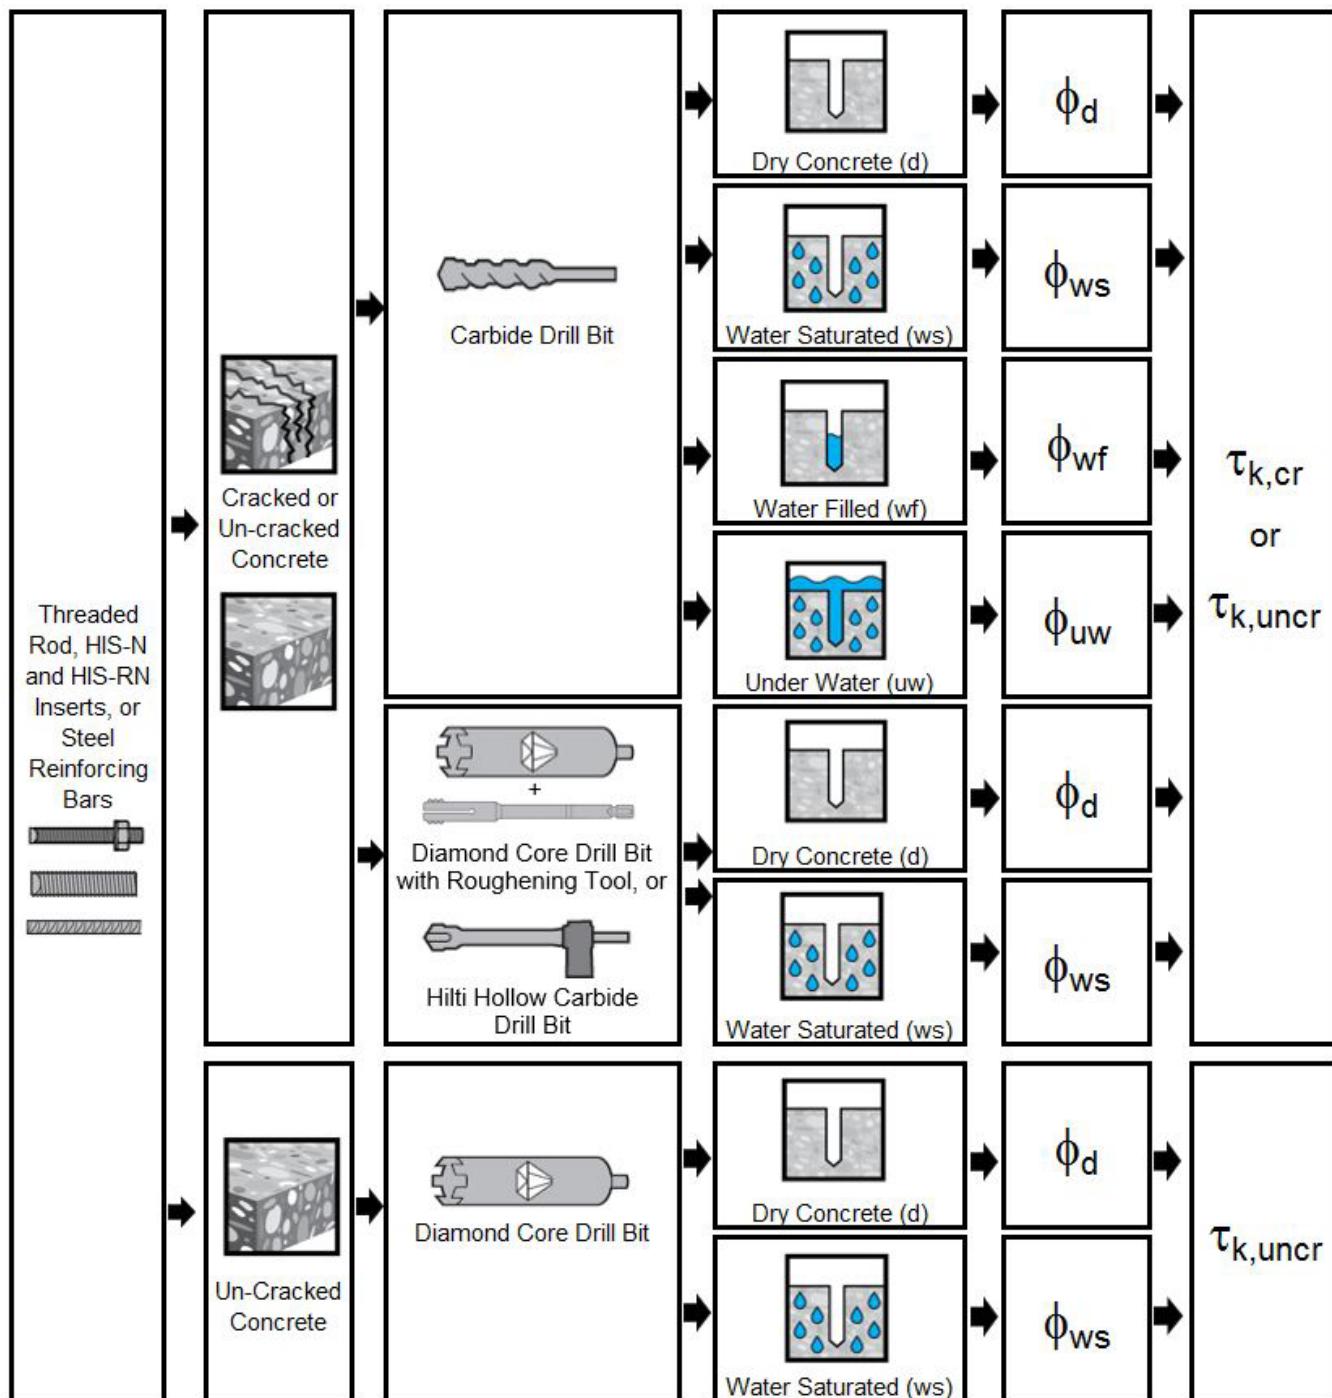


FIGURE 5—FLOWCHART FOR THE ESTABLISHMENT OF DESIGN BOND STRENGTH

**TABLE 2—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON
CARBON AND STAINLESS STEEL THREADED ROD MATERIALS¹**

THREADED ROD SPECIFICATION		Minimum specified ultimate strength, f_{uta}	Minimum specified yield strength 0.2 percent offset, f_{ya}	f_{uta}/f_{ya}	Elongation, min. percent ⁷	Reduction of Area, min. percent	Specification for nuts ⁸	
CARBON STEEL	ASTM A193 ² Grade B7 $\leq 2\frac{1}{2}$ in. (≤ 64 mm)	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.19	16	50	ASTM A563 Grade DH
	ASTM F568M ³ Class 5.8 M5 ($\frac{1}{4}$ in.) to M24 (1 in.) (equivalent to ISO 898-1)	psi (MPa)	72,500 (500)	58,000 (400)	1.25	10	35	ASTM A563 Grade DH ⁹ DIN 934 (8-A2K)
	ASTM F1554, Grade 36 ⁷	psi (MPa)	58,000 (400)	36,000 (248)	1.61	23	40	ASTM A194 or ASTM A563
	ASTM F1554, Grade 55 ⁷	psi (MPa)	75,000 (517)	55,000 (379)	1.36	21	30	ASTM A194 or ASTM A563
	ASTM F1554, Grade 105 ⁷	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.19	15	45	ASTM A194 or ASTM A563
	ISO 898-1 ⁴ Class 5.8	MPa (psi)	500 (72,500)	400 (58,000)	1.25	22	-	DIN 934 Grade 6
	ISO 898-1 ⁴ Class 8.8	MPa (psi)	800 (116,000)	640 (92,800)	1.25	12	52	DIN 934 Grade 8
STAINLESS STEEL	ASTM F593 ⁵ CW1 (316) $\frac{1}{4}$ -in. to $\frac{5}{8}$ -in.	psi (MPa)	100,000 (689)	65,000 (448)	1.54	20	-	ASTM F594
	ASTM F593 ⁵ CW2 (316) $\frac{3}{4}$ -in. to $1\frac{1}{2}$ -in.	psi (MPa)	85,000 (586)	45,000 (310)	1.89	25	-	ASTM F594
	ASTM A193 Grade 8(M), Class $1\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{4}$ -in.	psi (MPa)	75,000 (517)	30,000 (207)	2.50	30	50	ASTM F594
	ISO 3506-1 ⁶ A4-70 M8 – M24	MPa (psi)	700 (101,500)	450 (65,250)	1.56	40	-	ISO 4032
	ISO 3506-1 ⁶ A4-50 M27 – M30	MPa (psi)	500 (72,500)	210 (30,450)	2.38	40	-	ISO 4032

¹Hilti HIT-RE 500 V3 adhesive may be used in conjunction with all grades of continuously threaded carbon or stainless steel rod (all-thread) that comply with the code reference standards and that have thread characteristics comparable with ANSI B1.1 UNC Coarse Thread Series or ANSI B1.13M M Profile Metric Thread Series. Values for threaded rod types and associated nuts supplied by Hilti are provided here.

²Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature Service

³Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Externally Threaded Metric Fasteners

⁴Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs

⁵Standard Steel Specification for Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws, and Studs

⁶Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 1: Bolts, screws and studs

⁷Based on 2-in. (50 mm) gauge length except for A 193, which are based on a gauge length of 4d and ISO 898, which is based on 5d.

⁸Nuts of other grades and styles having specified proof load stresses greater than the specified grade and style are also suitable. Nuts must have specified proof load stresses equal to or greater than the minimum tensile strength of the specified threaded rod.

⁹Nuts for fractional rods.

TABLE 3—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON STEEL REINFORCING BARS

REINFORCING BAR SPECIFICATION			Minimum specified ultimate strength, f_{uta}	Minimum specified yield strength, f_{ya}
ASTM A615 ¹ Gr. 60	psi (MPa)	80,000 (550)	60,000 (414)	
ASTM A615 ¹ Gr. 40	psi (MPa)	60,000 (414)	40,000 (276)	
ASTM A706 ² Gr. 60	psi (MPa)	80,000 (550)	60,000 (414)	
DIN 488 ³ BSt 500	MPa (psi)	550 (79,750)	500 (72,500)	
CAN/CSA-G30.18 ⁴ Gr. 400	MPa (psi)	540 (78,300)	400 (58,000)	

¹Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement²Standard Specification for Low Alloy Steel Deformed and Plain Bars for Concrete Reinforcement³Reinforcing steel; reinforcing steel bars; dimensions and masses⁴Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement

TABLE 4—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF FRACTIONAL AND METRIC HIS-N AND HIS-RN INSERTS

HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS			Minimum specified ultimate strength, f_{uta}	Minimum specified yield strength, f_{ya}
Carbon Steel DIN EN 10277-3 11SMnPb30+c or DIN 1561 9SMnPb28K	psi (MPa)	71,050 (490)	56,550 (390)	
Stainless Steel EN 10088-3 X5CrNiMo 17-12-2	psi (MPa)	101,500 (700)	50,750 (350)	

TABLE 5—SPECIFICATIONS AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMMON BOLTS, CAP SCREWS AND STUDS FOR USE WITH HIS-N AND HIS-RN INSERTS^{1,2}

BOLT, CAP SCREW OR STUD SPECIFICATION		Minimum specified ultimate strength f_{uta}	Minimum specified yield strength 0.2 percent offset f_{ya}	f_{uta}/f_{ya}	Elongation, min.	Reduction of Area, min.	Specification for nuts ⁶
ASTM A193 Grade B7	psi (MPa)	125,000 (862)	105,000 (724)	1.119	16	50	ASTM A563 Grade DH
SAE J429 ³ Grade 5	psi (MPa)	120,000 (828)	92,000 (634)	1.30	14	35	SAE J995
ASTM A325 ⁴ 1/2 to 1-in.	psi (MPa)	120,000 (828)	92,000 (634)	1.30	14	35	A563 C, C3, D, DH, DH3 Heavy Hex
ASTM A193 ⁵ Grade B8M (AISI 316) for use with HIS-RN	psi (MPa)	110,000 (759)	95,000 (655)	1.16	15	45	ASTM F594 ⁷ Alloy Group 1, 2 or 3
ASTM A193 ⁵ Grade B8T (AISI 321) for use with HIS-RN	psi (MPa)	125,000 (862)	100,000 (690)	1.25	12	35	ASTM F594 ⁷ Alloy Group 1, 2 or 3

¹Minimum Grade 5 bolts, cap screws or studs must be used with carbon steel HIS inserts.²Only stainless steel bolts, cap screws or studs must be used with HIS-RN inserts.³Mechanical and Material Requirements for Externally Threaded Fasteners⁴Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength⁵Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High-Temperature Service⁶Nuts must have specified minimum proof load stress equal to or greater than the specified minimum full-size tensile strength of the specified stud.⁷Nuts for stainless steel studs must be of the same alloy group as the specified bolt, cap screw, or stud.



Fractional Threaded Rod

Steel Strength

TABLE 6A—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD


DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal rod diameter (in.) ¹						
				3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Rod O.D.		<i>d</i>	in. (mm)	0.375 (9.5)	0.5 (12.7)	0.625 (15.9)	0.75 (19.1)	0.875 (22.2)	1 (25.4)	1.25 (31.8)
Rod effective cross-sectional area		<i>A_{se}</i>	in. ² (mm ²)	0.0775 (50)	0.1419 (92)	0.2260 (146)	0.3345 (216)	0.4617 (298)	0.6057 (391)	0.9691 (625)
ISO 898-1 Class 5.8	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	5,620 (25.0)	10,290 (45.8)	16,385 (72.9)	24,250 (107.9)	33,470 (148.9)	43,910 (195.3)	70,260 (312.5)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	3,370 (15.0)	6,175 (27.5)	9,830 (43.7)	14,550 (64.7)	20,085 (89.3)	26,345 (117.2)	42,155 (187.5)
	Reduction for seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-					0.65		
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-					0.60		
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	9,685 (43.1)	17,735 (78.9)	28,250 (125.7)	41,810 (186.0)	57,710 (256.7)	75,710 (336.8)	121,135 (538.8)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	5,810 (25.9)	10,640 (47.3)	16,950 (75.4)	25,085 (111.6)	34,625 (154.0)	45,425 (202.1)	72,680 (323.3)
ASTM A193 B7	Reduction for seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (36.6)	8,230 (58.3)	13,110 (86.3)	19,400 (119.1)	26,780 (119.1)	35,130 (156.3)	56,210 (250.0)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (22.0)	4,940 (35.0)	7,865 (51.8)	11,640 (71.5)	16,070 (93.8)	21,080 (150.0)	33,725 (150.0)
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					0.6		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
ASTM F1554 Gr. 36	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (47.4)	10,645 (75.4)	16,950 (111.6)	25,090 (154.0)	34,630 (202.1)	45,430 (202.1)	72,685 (323.3)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (28.4)	6,385 (45.2)	10,170 (67.0)	15,055 (67.0)	20,780 (92.4)	27,260 (121.3)	43,610 (194.0)
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
ASTM F1554 Gr. 55	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (47.4)	10,645 (75.4)	16,950 (111.6)	25,090 (154.0)	34,630 (202.1)	45,430 (202.1)	72,685 (323.3)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (28.4)	6,385 (45.2)	10,170 (67.0)	15,055 (67.0)	20,780 (92.4)	27,260 (121.3)	43,610 (194.0)
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (78.9)	17,740 (125.7)	28,250 (186.0)	41,815 (256.7)	57,715 (336.8)	75,715 (538.8)	121,135 (538.8)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (47.4)	10,645 (75.4)	16,950 (111.6)	25,090 (154.0)	34,630 (202.1)	45,430 (202.1)	72,680 (323.3)
ASTM F1554 Gr. 105	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (78.9)	17,740 (125.7)	28,250 (186.0)	41,815 (256.7)	57,715 (336.8)	75,715 (538.8)	121,135 (538.8)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (47.4)	10,645 (75.4)	16,950 (111.6)	25,090 (154.0)	34,630 (202.1)	45,430 (202.1)	72,680 (323.3)
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					1.0		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-					0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-					0.65		
ASTM F1554 Gr. 105	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	- (34.5)	14,190 (63.1)	22,600 (100.5)	28,435 (126.5)	39,245 (174.6)	51,485 (229.0)	-
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	- (20.7)	8,515 (37.9)	13,560 (60.3)	17,060 (75.9)	23,545 (104.7)	30,890 (137.4)	-
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					0.80		-
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-					0.65		-
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-					0.60		-
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-				-		55,240 (245.7)
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-				-		33,145 (147.4)
ASTM A193, Gr. 8(M), Class 1 Stainless	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					-		0.8
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-					-		0.75
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-					-		0.65
	Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	lb (kN)	-				-		-
		<i>V_{sa}</i>	lb (kN)	-				-		-
	Reduction factor, seismic shear	<i>α_{v,seis}</i>	-					-		-
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-					-		-
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-					-		-

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N. For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf

¹Values provided for common rod material types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-19 Eq. (17.6.1.2) and Eq. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Eq. (17.4.1.2) and Eq. (17.5.1.2b) or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod.

²For use with the load combinations of Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC, ACI 318 (-19 and -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-19 17.5.3 or ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of ϕ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a brittle steel element.

³For use with the load combinations of Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC, ACI 318 (-19 and -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-19 17.5.3 or ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of ϕ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a ductile steel element.



Fractional Reinforcing Bars

Steel Strength

TABLE 6B—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS


DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal Reinforcing bar size (Rebar) ¹							
				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Nominal bar diameter		d	in. (mm)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)	5/8 (15.9)	3/4 (19.1)	7/8 (22.2)	1 (25.4)	1.128 (28.7)	1.270 (32.3)
Bar effective cross-sectional area		A_{se}	in. ² (mm ²)	0.11 (71)	0.2 (129)	0.31 (199)	0.44 (284)	0.60 (387)	0.79 (510)	1.00 (645)	1.27 (819)
ASTM A615 Grade 40	Nominal strength as governed by steel strength	N_{sa}	lb (kN)	6,600 (29.4)	12,000 (53.4)	18,600 (82.7)	26,400 (117.4)	36,000 (160.1)	47,400 (210.9)	60,000 (266.9)	76,200 (339.0)
		V_{sa}	lb (kN)	3,960 (17.6)	7,200 (32.0)	11,160 (49.6)	15,840 (70.5)	21,600 (96.1)	28,440 (126.5)	36,000 (160.1)	45,720 (203.4)
	Reduction for seismic shear	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-						0.65		
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-						0.60		
ASTM A615 Grade 60	Nominal strength as governed by steel strength	N_{sa}	lb (kN)	8,800 (39.1)	16,000 (71.2)	24,800 (110.3)	35,200 (156.6)	48,000 (213.5)	63,200 (281.1)	80,000 (355.9)	101,600 (451.9)
		V_{sa}	lb (kN)	5,280 (23.5)	9,600 (42.7)	14,880 (66.2)	21,120 (93.9)	28,800 (128.1)	37,920 (168.7)	48,000 (213.5)	60,960 (271.2)
	Reduction for seismic shear	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Strength reduction factor ϕ for tension ²	ϕ	-						0.65		
	Strength reduction factor ϕ for shear ²	ϕ	-						0.60		
ASTM A706 Grade 60	Nominal strength as governed by steel strength	N_{sa}	lb (kN)	8,800 (39.1)	16,000 (71.2)	24,800 (110.3)	35,200 (156.6)	48,000 (213.5)	63,200 (281.1)	80,000 (355.9)	101,600 (452.0)
		V_{sa}	lb (kN)	5,280 (23.5)	9,600 (42.7)	14,880 (66.2)	21,120 (94.0)	28,800 (128.1)	37,920 (168.7)	48,000 (213.5)	60,960 (271.2)
	Reduction for seismic shear	$\alpha_{V,seis}$	-						0.70		
	Strength reduction factor ϕ for tension ³	ϕ	-						0.75		
	Strength reduction factor ϕ for shear ³	ϕ	-						0.65		

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N. For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf

¹ Values provided for common rebar types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-19 Eq. (17.6.1.2) and Eq. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Eq. (17.4.1.2) and Eq (17.5.1.2b) or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29). Nuts and washers must be appropriate for the rod.

² For use with the load combinations of Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC, ACI 318 (-19 and -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as set forth in ACI 318-19 17.5.3 or ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of ϕ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a brittle steel element.

³ For use with the load combinations of Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC, ACI 318 (-19 and -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as set forth in ACI 318-19 17.5.3 or ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of ϕ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a ductile steel element.

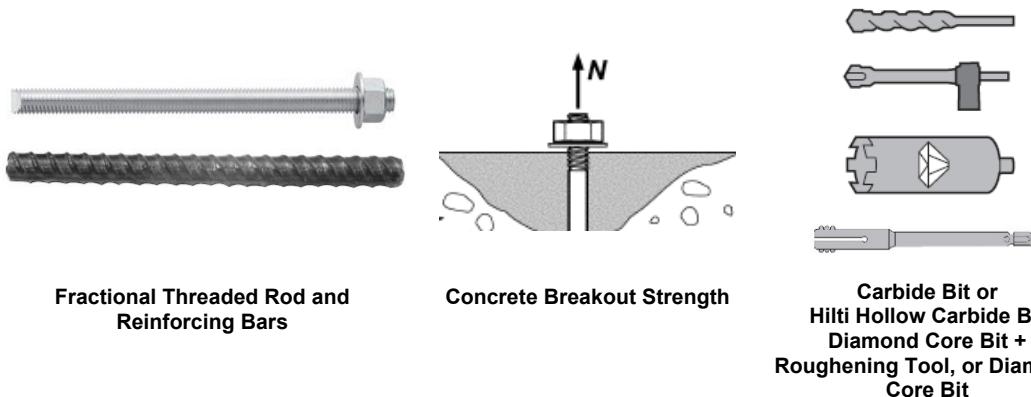

**TABLE 7—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD AND REINFORCING BARS
ALL DRILLING METHODS¹**

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal rod diameter (in.) / Reinforcing bar size																				
			$\frac{3}{8}$ or #3	$\frac{1}{2}$	#4	$\frac{5}{8}$	#5	$\frac{3}{4}$	#6	$\frac{7}{8}$	#7	1 or #8	#9	$1\frac{1}{4}$ or #10									
Effectiveness factor for cracked concrete	$k_{c,cr}$	in-lb (SI)							17														
									(7.1)														
Effectiveness factor for uncracked concrete	$k_{c,uncr}$	in-lb (SI)							24														
									(10)														
Minimum Embedment	$h_{ef,min}$	in. (mm)	$2\frac{3}{8}$ (60)	$2\frac{3}{4}$ (70)	$2\frac{3}{8}$ (60)	$3\frac{1}{8}$ (79)	3 (76)	$3\frac{1}{2}$ (89)	3 (76)	$3\frac{1}{2}$ (89)	$3\frac{3}{8}$ (85)	4 (102)	$4\frac{1}{2}$ (114)	5 (127)									
Maximum Embedment	$h_{ef,max}$	in. (mm)	$7\frac{1}{2}$ (191)	10 (254)	10 (254)	$12\frac{1}{2}$ (318)	$12\frac{1}{2}$ (318)	15 (381)	15 (381)	$17\frac{1}{2}$ (445)	$17\frac{1}{2}$ (445)	20 (508)	$22\frac{1}{2}$ (572)	25 (635)									
Min. anchor spacing ³	s_{min}	in. (mm)	$1\frac{7}{8}$ (48)	$2\frac{1}{2}$ (64)	$2\frac{1}{2}$ (64)	$3\frac{1}{8}$ (79)	$3\frac{1}{8}$ (79)	$3\frac{3}{4}$ (95)	$3\frac{3}{4}$ (95)	$4\frac{3}{8}$ (111)	$4\frac{3}{8}$ (111)	5 (127)	$5\frac{5}{8}$ (143)	$6\frac{1}{4}$ (159)									
Min. edge distance ³	c_{min}	-	5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances																				
Minimum concrete thickness	h_{min}	in. (mm)	$h_{ef} + 1\frac{1}{4}$ ($h_{ef} + 30$)			$h_{ef} + 2d_0^{(4)}$																	
Critical edge distance – splitting (for uncracked concrete)	c_{ac}	-	See Section 4.1.10 of this report.																				
Strength reduction factor for tension, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.65																				
Strength reduction factor for shear, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.70																				

For SI: 1 inch \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Additional setting information is described in Figure 8A and 8B, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII).

²The strength reduction factor applies when the load combinations from the IBC or ACI 318 are used and the requirements of ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, are met. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate strength reduction factor must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4.

³For installations with $1\frac{3}{4}$ -inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements.

⁴ d_0 = hole diameter.

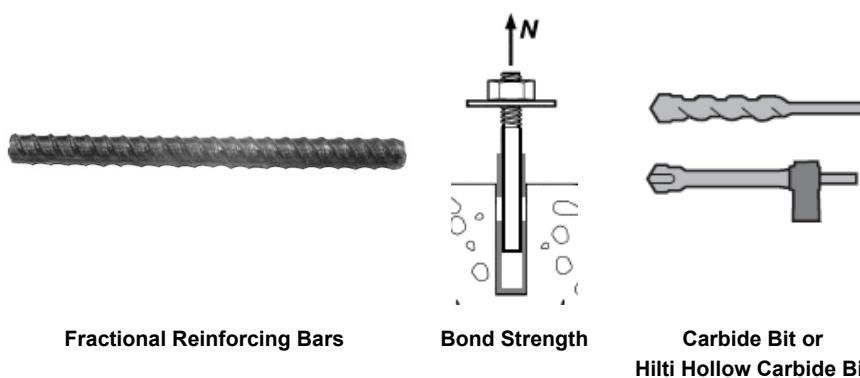


TABLE 8—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size								
					#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	2 ³ / ₈ (60)	2 ³ / ₈ (60)	3 (76)	3 (76)	3 ³ / ₈ (85)	4 (102)	4 ¹ / ₂ (114)	5 (127)	
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	7 ¹ / ₂ (191)	10 (254)	12 ¹ / ₂ (318)	15 (381)	17 ¹ / ₂ (445)	20 (508)	22 ¹ / ₂ (572)	25 (635)	
Dry concrete and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,350 (9.3)	1,360 (9.4)	1,390 (9.6)	1,410 (9.7)	1,410 (9.7)	1,420 (9.8)	1,390 (9.6)	1,340 (9.3)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,770 (12.2)	1,740 (12.0)	1,720 (11.9)	1,690 (11.7)	1,670 (11.5)	1,640 (11.3)	1,620 (11.2)	1,590 (11.0)	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	930 (6.4)	940 (6.5)	960 (6.6)	970 (6.7)	980 (6.7)	980 (6.8)	960 (6.6)	930 (6.4)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,220 (8.4)	1,200 (8.3)	1,190 (8.2)	1,170 (8.1)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,120 (7.7)	1,100 (7.6)	
	Anchor Category	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Strength Reduction factor	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	Water-filled hole	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,000 (6.9)	1,010 (6.9)	1,040 (7.2)	1,060 (7.3)	1,070 (7.4)	1,090 (7.5)	1,070 (7.4)	1,050 (7.2)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,300 (9.0)	1,290 (8.9)	1,290 (8.9)	1,280 (8.8)	1,270 (8.7)	1,260 (8.7)	1,240 (8.6)	1,240 (8.6)	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	690 (4.7)	700 (4.8)	720 (5.0)	730 (5.0)	740 (5.1)	750 (5.2)	740 (5.1)	720 (5.0)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	900 (6.2)	890 (6.1)	890 (6.1)	880 (6.1)	870 (6.0)	870 (6.0)	860 (5.9)	860 (5.9)	
Submerged concrete	Anchor Category	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor	ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	860 (5.9)	890 (6.1)	920 (6.3)	940 (6.5)	960 (6.6)	990 (6.9)	970 (6.7)	980 (6.8)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,140 (7.9)	1,130 (7.8)	1,140 (7.9)	1,140 (7.9)	1,140 (7.9)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,150 (8.0)	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	590 (4.1)	610 (4.2)	630 (4.4)	650 (4.5)	660 (4.6)	690 (4.7)	670 (4.6)	680 (4.7)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	790 (5.4)	780 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.4)	790 (5.5)	790 (5.4)	800 (5.5)	
	Anchor Category	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor	ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Reduction for seismic tension			$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C). Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

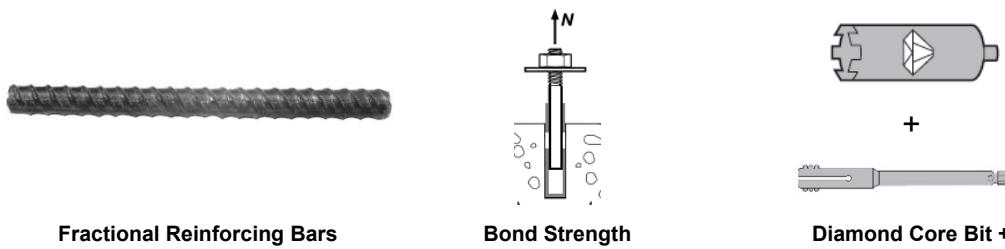


TABLE 9—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size				
					#5	#6	#7	#8	#9
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	3 (76)	3 (76)	$3\frac{3}{8}$ (85)	4 (102)	$4\frac{1}{2}$ (115)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	$12\frac{1}{2}$ (318)	$11\frac{1}{4}$ (286)	$17\frac{1}{2}$ (445)	20 (508)	$22\frac{1}{2}$ (573)
Dry and water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	970 (6.7)	990 (6.8)	990 (6.8)	995 (6.9)	970 (6.7)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,720 (11.9)	1,690 (11.7)	1,670 (11.5)	1,640 (11.3)	1,620 (11.2)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	670 (4.6)	680 (4.7)	680 (4.7)	690 (4.8)	670 (4.6)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,190 (8.2)	1,170 (8.1)	1,150 (7.9)	1,130 (7.8)	1,120 (7.7)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

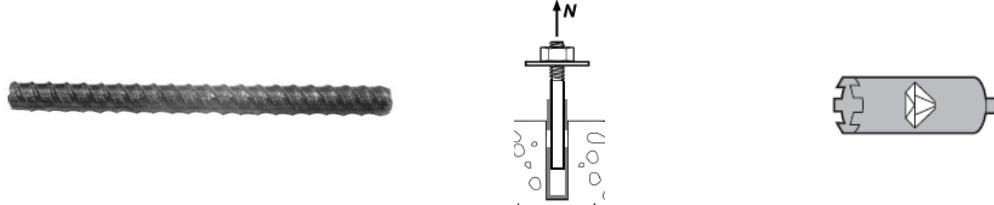

Fractional Reinforcing Bars

Bond Strength

Diamond Core Bit

TABLE 10—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size							
					#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	$2\frac{3}{8}$ (60)	$2\frac{3}{8}$ (60)	3 (76)	3 (76)	$3\frac{3}{8}$ (85)	4 (102)	$4\frac{1}{2}$ (114)	5 (127)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	$7\frac{1}{2}$ (191)	10 (254)	$12\frac{1}{2}$ (318)	15 (381)	$17\frac{1}{2}$ (445)	20 (508)	$22\frac{1}{2}$ (572)	25 (635)
Dry and water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)	1,150 (8.0)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)	800 (5.5)
	Anchor Category		-	-	2	2	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi (55.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete. [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$.] See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

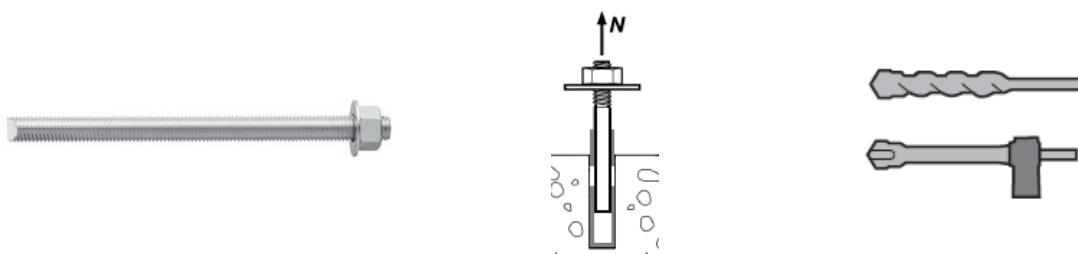

Fractional Threaded Rod

Bond Strength

Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide BitTABLE 11—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED ROD
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (in.)						
					3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	2 3/8 (60)	2 3/4 (70)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	7 1/2 (191)	10 (254)	12 1/2 (318)	15 (381)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Dry concrete and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,280 (8.8)	1,270 (8.7)	1,260 (8.7)	1,250 (8.6)	1,240 (8.6)	1,240 (8.5)	1,180 (8.1)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	2,380 (16.4)	2,300 (15.8)	2,210 (15.3)	2,130 (14.7)	2,040 (14.1)	1,960 (13.5)	1,790 (12.4)
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	880 (6.1)	870 (6.0)	870 (6.0)	860 (5.9)	860 (5.9)	850 (5.9)	810 (5.6)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,640 (11.3)	1,590 (10.9)	1,530 (10.5)	1,470 (10.1)	1,410 (9.7)	1,350 (9.3)	1,240 (8.5)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	ϕ_d, ϕ_{ws}	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Water-filled hole	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	940 (6.5)	950 (6.5)	920 (6.4)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,760 (12.1)	1,700 (11.7)	1,660 (11.4)	1,600 (11.0)	1,550 (10.7)	1,500 (10.4)	1,400 (9.7)
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	650 (4.5)	640 (4.4)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,210 (8.4)	1,170 (8.1)	1,140 (7.9)	1,110 (7.6)	1,070 (7.4)	1,040 (7.1)	970 (6.7)
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Submerged concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	820 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.8)	840 (5.8)	850 (5.9)	860 (5.9)	860 (5.9)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,530 (10.6)	1,500 (10.3)	1,470 (10.1)	1,430 (9.9)	1,400 (9.6)	1,370 (9.4)	1,300 (9.0)
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	570 (3.9)	570 (3.9)	580 (4.0)	580 (4.0)	590 (4.0)	590 (4.1)	590 (4.1)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,060 (7.3)	1,030 (7.1)	1,010 (7.0)	990 (6.8)	960 (6.6)	940 (6.5)	900 (6.2)
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reduction for seismic tension			$\alpha_{N,seis}$	-	0.92	0.93	0.95	1	1	1	1

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

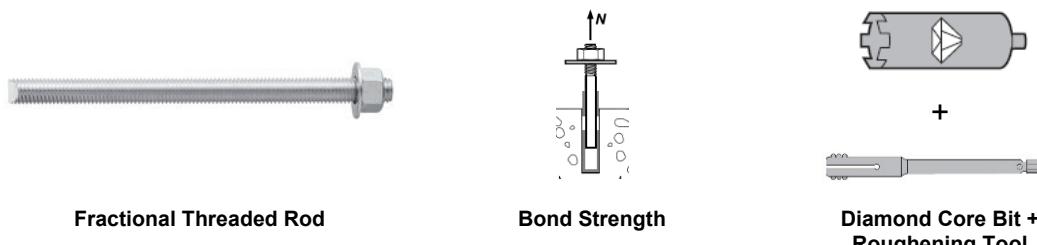


TABLE 12—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR U.S. CUSTOMARY UNIT THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (in.)				
					5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	12 1/2 (318)	11 1/4 (286)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Dry and water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	880 (6.1)	875 (6.0)	870 (6.0)	870 (6.0)	825 (5.7)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	2,210 (15.3)	2,130 (14.7)	2,040 (14.1)	1,960 (13.5)	1,790 (12.4)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	610 (4.2)	605 (4.2)	605 (4.2)	600 (4.1)	570 (3.9)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,530 (10.5)	1,470 (10.1)	1,410 (9.7)	1,350 (9.3)	1,240 (8.5)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	0.95	1	1	1	1

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Fractional Threaded Rod Bond Strength Diamond Core Bit

TABLE 13—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (in.)						
					3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	in. (mm)	2 3/8 (60)	2 3/4 (70)	3 1/8 (79)	3 1/2 (89)	3 1/2 (89)	4 (102)	5 (127)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	in. (mm)	7 1/2 (191)	10 (254)	12 1/2 (318)	15 (381)	17 1/2 (445)	20 (508)	25 (635)
Dry concrete and Water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)	1,550 (10.7)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)
	Anchor Category		-	-	2	2	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Metric Threaded Rod and EU Metric Reinforcing Bars

Steel Strength

TABLE 14—STEEL DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED ROD AND EU METRIC REINFORCING BARS

DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal rod diameter (mm) ¹								
				8	10	12	16	20	24	27	30	
Rod Outside Diameter		d	mm (in.)	8 (0.31)	10 (0.39)	12 (0.47)	16 (0.63)	20 (0.79)	24 (0.94)	27 (1.06)	30 (1.18)	
Rod effective cross-sectional area		A _{se}	mm ² (in. ²)	36.6 (0.057)	58.0 (0.090)	84.3 (0.131)	157 (0.243)	245 (0.380)	353 (0.547)	459 (0.711)	561 (0.870)	
ISO 898-1 Class 5.8	Nominal strength as governed by steel strength	N _{sa}	kN (lb)	18.3 (4,114)	29.0 (6,519)	42.0 (9,476)	78.5 (17,647)	122.5 (27,539)	176.5 (39,679)	229.5 (51,594)	280.5 (63,059)	
		V _{sa}	kN (lb)	11.0 (2,648)	14.5 (3,260)	25.5 (5,685)	47.0 (10,588)	73.5 (16,523)	106.0 (23,807)	137.5 (30,956)	168.5 (37,835)	
	Reduction for seismic shear	α _{V,seis}	-					1.00				
	Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-					0.65				
	Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-					0.60				
	Nominal strength as governed by steel strength	N _{sa}	kN (lb)	29.3 (6,582)	46.5 (10,431)	67.5 (15,161)	125.5 (28,236)	196.0 (44,063)	282.5 (63,486)	367.0 (82,550)	449.0 (100,894)	
		V _{sa}	kN (lb)	17.6 (3,949)	23.0 (5,216)	40.5 (9,097)	75.5 (16,942)	117.5 (26,438)	169.5 (38,092)	220.5 (49,530)	269.5 (60,537)	
ISO 898-1 Class 8.8	Reduction for seismic shear	α _{V,seis}	-					1.00				
	Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-					0.65				
	Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-					0.60				
	Nominal strength as governed by steel strength	N _{sa}	kN (lb)	25.6 (5,760)	40.6 (9,127)	59.0 (13,266)	109.9 (24,706)	171.5 (38,555)	247.1 (55,550)	229.5 (51,594)	280.5 (63,059)	
		V _{sa}	kN (lb)	15.4 (3,456)	20.3 (4,564)	35.4 (7,960)	65.9 (14,824)	102.9 (23,133)	148.3 (33,330)	137.7 (30,956)	168.3 (37,835)	
	Reduction for seismic shear	α _{V,seis}	-					0.80				
	Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-					0.65				
	Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-					0.60				
DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal reinforcing bar diameter (mm)								
				10	12	14	16	20	25	28	30	32
Nominal bar diameter		d	mm (in.)	10.0 (0.394)	12.0 (0.472)	14.0 (0.551)	16.0 (0.630)	20.0 (0.787)	25.0 (0.984)	28.0 (1.102)	30.0 (1.224)	32.0 (1.260)
Bar effective cross-sectional area		A _{se}	mm ² (in. ²)	78.5 (0.122)	113.1 (0.175)	153.9 (0.239)	201.1 (0.312)	314.2 (0.487)	490.9 (0.761)	615.8 (0.954)	706.9 (1.096)	804.2 (1.247)
DIN 488 BST 550/500	Nominal strength as governed by steel strength	N _{sa}	kN (lb)	43.0 (9,711)	62.0 (13,984)	84.5 (19,034)	110.5 (24,860)	173.0 (38,844)	270.0 (60,694)	338.5 (76,135)	388.8 (87,406)	442.5 (99,441)
		V _{sa}	kN (lb)	26.0 (5,827)	37.5 (8,390)	51.0 (11,420)	66.5 (14,916)	103.0 (23,307)	162.0 (36,416)	203.0 (45,681)	233.3 (52,444)	265.5 (59,665)
	Reduction for seismic shear	α _{V,seis}	-					0.70				
	Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-					0.65				
	Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-					0.60				


¹ Values provided for common rod and rebar material types are based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-19 Eq. (17.6.1.2) and Eq. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Eq (17.4.1.2) or Eq (17.5.1.2b) or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod.

² For use with the load combinations of Section 1605.1 of the 2021 IBC or Section 1605.2 of the 2018, 2015, and 2012 IBC, ACI 318 (-19 or -14) 5.3, or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318 D.4.3, as applicable. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate value of ϕ must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4. Values correspond to a brittle steel element.


³ A4-70 Stainless (M8- M24); A4-502 Stainless (M27- M30)



Metric Threaded Rod and EU Metric Reinforcing Bars

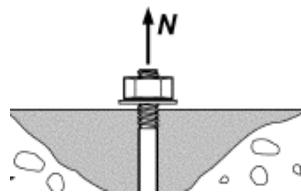

Concrete Breakout Strength



**Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide Bit
Diamond Core Bit +
Roughening Tool, or
Diamond Core Bit**

TABLE 15—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADDED ROD AND EU METRIC REINFORCING BARS ALL DRILLING METHODS¹

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal rod diameter (mm)													
			8	10	12	16	20	24	27	30						
Minimum Embedment	$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)						
Maximum Embedment	$h_{ef,max}$	mm (in.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)						
Min. anchor spacing ³	s_{min}	mm (in.)	40 (1.6)	50 (2.0)	60 (2.4)	80 (3.2)	100 (3.9)	120 (4.7)	135 (5.3)	150 (5.9)						
Min. edge distance ³	c_{min}	-	5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances													
Minimum concrete thickness	h_{min}	mm (in.)	$h_{ef} + 30$ $(h_{ef} + 1\frac{1}{4})$		$h_{ef} + 2d_o^{(4)}$											
DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal reinforcing bar diameter (mm)													
			10	12	14	16	20	25	28	30						
Minimum Embedment	$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)						
Maximum Embedment	$h_{ef,max}$	mm (in.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)						
Min. anchor spacing ³	s_{min}	mm (in.)	50 (2.0)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.2)	100 (3.9)	125 (4.9)	140 (5.5)	150 (5.9)						
Min. edge distance ³	c_{min}	-	5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances													
Minimum concrete thickness	h_{min}	mm (in.)	$h_{ef} + 30$ $(h_{ef} + 1\frac{1}{4})$		$h_{ef} + 2d_o^{(4)}$											
Critical edge distance – splitting (for uncracked concrete)	c_{ac}	-	See Section 4.1.10 of this report.													
Effectiveness factor for cracked concrete	$k_{c,cr}$	SI (in-lb)	7.1 (17)													
Effectiveness factor for uncracked concrete	$k_{c,uncr}$	SI (in-lb)	10 (24)													
Strength reduction factor for tension, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.65													
Strength reduction factor for shear, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.70													

For SI: 1 inch \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Additional setting information is described in Figure 8A and 8B, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPI).

²The strength reduction factor applies when the load combinations from the IBC or ACI 318 are used and the requirements of ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, are met. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate strength reduction factor must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4.

³For installations with 1 $\frac{3}{4}$ -inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements.

⁴ d_o = hole diameter.

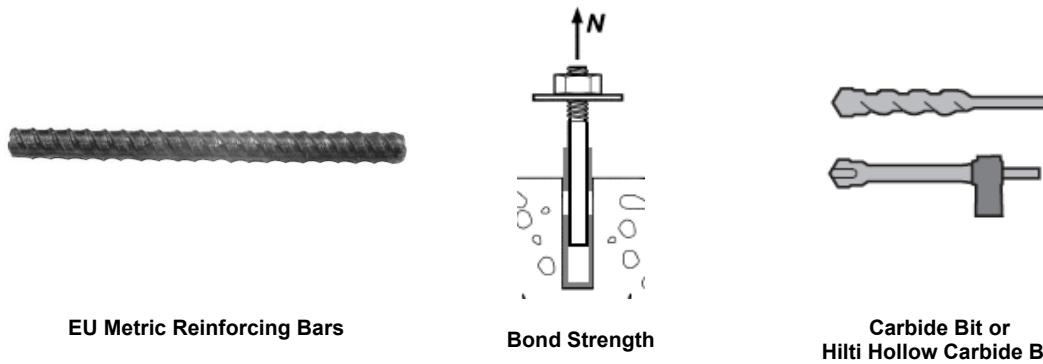

EU Metric Reinforcing Bars

Bond Strength

Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide Bit

**TABLE 16—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹**

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar diameter (mm)								
					10	12	14	16	20	25	28	30	32
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)	128 (5.0)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)	640 (25.2)
Dry concrete and Water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	9.3 (1,350)	9.4 (1,360)	9.5 (1,380)	9.6 (1,390)	9.7 (1,410)	9.8 (1,420)	9.7 (1,400)	9.5 (1,370)	9.3 (1,350)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.2 (1,770)	12.1 (1,750)	12.0 (1,730)	11.8 (1,720)	11.6 (1,690)	11.4 (1,650)	11.2 (1,620)	11.1 (1,610)	11.0 (1,590)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.4 (930)	6.5 (940)	6.5 (950)	6.6 (960)	6.7 (970)	6.8 (980)	6.7 (970)	6.5 (950)	6.4 (930)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.4 (1,220)	8.3 (1,210)	8.3 (1,200)	8.2 (1,190)	8.0 (1,160)	7.8 (1,140)	7.7 (1,120)	7.7 (1,110)	7.6 (1,100)
	Anchor Category		-		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_{d}, ϕ_{ws}		0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Water-filled hole	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.9 (1,000)	6.9 (1,010)	7.0 (1,020)	7.2 (1,040)	7.4 (1,070)	7.4 (1,080)	7.4 (1,080)	7.4 (1,070)	7.2 (1,050)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	9.0 (1,310)	8.9 (1,300)	8.9 (1,280)	8.8 (1,280)	8.8 (1,270)	8.7 (1,250)	8.6 (1,250)	8.6 (1,250)	8.6 (1,240)
Submerged concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.7 (690)	4.8 (700)	4.8 (700)	5.0 (720)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.0 (720)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	6.2 (900)	6.2 (890)	6.1 (890)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (870)	5.9 (860)	5.9 (860)	5.9 (860)
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.0 (880)	6.1 (890)	6.2 (890)	6.3 (920)	6.6 (960)	6.8 (980)	6.8 (980)	6.8 (990)	6.8 (980)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.9 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,130)	7.8 (1,140)	7.9 (1,140)	7.8 (1,140)	7.9 (1,140)	8.0 (1,150)	8.0 (1,160)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (600)	4.2 (610)	4.3 (620)	4.4 (630)	4.6 (660)	4.7 (680)	4.7 (680)	4.7 (680)	4.7 (680)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Reduction for seismic tension			$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

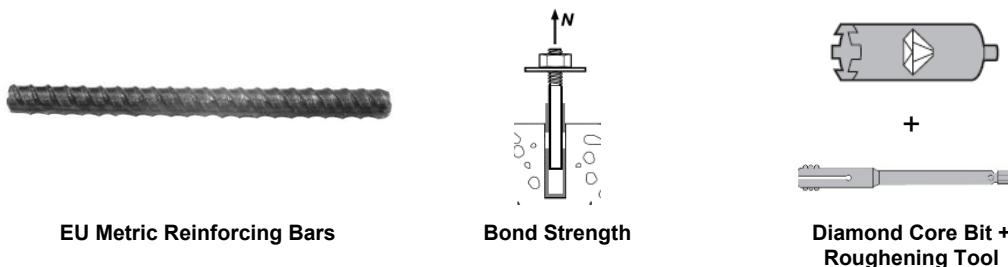


TABLE 17—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar diameter (mm)				
					14	16	20	25	28
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)
Dry and water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.7 (965)	6.7 (970)	6.8 (985)	6.9 (995)	6.8 (980)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.0 (1,730)	11.8 (1,720)	11.6 (1,690)	11.4 (1,650)	11.2 (1,620)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.6 (665)	4.6 (670)	4.7 (680)	4.8 (685)	4.7 (680)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.3 (1,200)	8.2 (1,190)	8.0 (1,160)	7.8 (1,140)	7.7 (1,120)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Reduction for seismic tension			αN_{seis}	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi $\leq f'_c \leq$ 8,000 psi).

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



EU Metric Reinforcing Bars



Bond Strength



Diamond Core Bit

TABLE 18—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar diameter (mm)								
					10	12	14	16	20	25	28	30	32
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	112 (4.4)	120 (4.7)	128 (5.0)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	200 (7.9)	240 (9.4)	280 (11.0)	320 (12.6)	400 (15.7)	500 (19.7)	560 (22.0)	600 (23.7)	640 (25.2)
Dry and Water Saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Anchor Category		-		2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}		0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

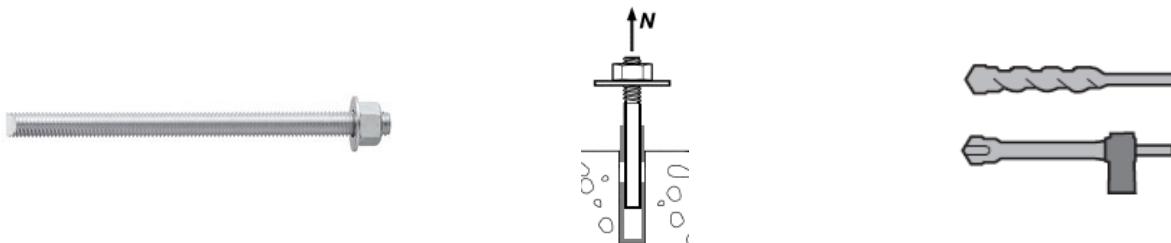

Metric Threaded Rod

Bond Strength

Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide BitTABLE 19—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (mm)							
					8	10	12	16	20	24	27	30
Minimum Embedment		$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)	
Maximum Embedment		$h_{ef,max}$	mm (in.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)	
Dry and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	8.8 (1,280)	8.8 (1,280)	8.8 (1,270)	8.7 (1,260)	8.6 (1,250)	8.5 (1,240)	8.5 (1,230)	8.4 (1,220)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	16.7 (2,420)	16.3 (2,370)	16.0 (2,320)	15.2 (2,210)	14.5 (2,100)	13.8 (2,000)	13.2 (1,920)	12.7 (1,840)
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (880)	6.0 (870)	5.9 (860)	5.9 (860)	5.9 (850)	5.8 (840)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	11.5 (1,670)	11.3 (1,630)	11.0 (1,600)	10.5 (1,520)	10.0 (1,450)	9.5 (1,380)	9.1 (1,320)	8.7 (1,270)
	Anchor Category	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Strength Reduction factor	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (940)	6.5 (950)	6.5 (950)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.3 (1,780)	12.1 (1,750)	11.8 (1,710)	11.4 (1,650)	11.0 (1,590)	10.5 (1,520)	10.2 (1,470)	9.8 (1,430)
Water-filled hole	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)	4.5 (650)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.5 (1,230)	8.3 (1,210)	8.2 (1,180)	7.9 (1,140)	7.6 (1,100)	7.2 (1,050)	7.0 (1,020)	6.8 (990)
	Anchor Category	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor	ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	5.7 (820)	5.7 (820)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.8 (840)	5.9 (860)	6.0 (870)	6.0 (870)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.7 (1,550)	10.5 (1,530)	10.4 (1,500)	10.1 (1,460)	9.8 (1,420)	9.5 (1,380)	9.3 (1,350)	9.1 (1,320)
	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	3.9 (570)	3.9 (570)	3.9 (570)	4.0 (580)	4.0 (580)	4.1 (590)	4.1 (600)	4.2 (600)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.3 (1,060)	7.2 (1,040)	7.0 (1,010)	6.8 (980)	6.6 (950)	6.4 (930)	6.3 (910)
Submerged concrete	Anchor Category	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor	ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	1	0.92	0.93	0.95	1	1	1	1	

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).


Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Metric Threaded Rod



Bond Strength



Diamond Core Bit + Roughening Tool

TABLE 20—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (mm)				
					16	20	24	27	30
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	80 (3.1)	90 (3.5)	100 (3.9)	110 (4.3)	120 (4.7)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	320 (12.6)	400 (15.7)	480 (18.9)	540 (21.4)	600 (23.7)
Dry and water saturated concrete	Temp. range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (880)	6.0 (875)	6.0 (870)	6.0 (860)	5.9 (855)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	Mpa (psi)	15.2 (2,210)	14.5 (2,100)	13.8 (2,000)	13.2 (1,920)	12.7 (1,840)
	Temp. range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (610)	4.2 (605)	4.2 (600)	4.2 (595)	4.1 (590)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.5 (1,520)	10.0 (1,450)	9.5 (1,385)	9.1 (1,320)	8.7 (1,270)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	0.95	1	1	1	1

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi


¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f_c ≤ 8,000 psi.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Metric Threaded Rod



Bond Strength



Diamond Core Bit

TABLE 21—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR METRIC THREADED RODS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal rod diameter (mm)				
					8	10	12	16	20
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	60 (2.4)	70 (2.8)	80 (3.1)	90 (3.5)
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	160 (6.3)	200 (7.9)	240 (9.4)	320 (12.6)	400 (15.7)
Dry and water saturated concrete	Temp. range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)	10.7 (1,550)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)
	Anchor Category		-	-	2	2	2	3	3
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength f'_c = 2,500 psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.





Canadian Reinforcing Bars Steel Strength

TABLE 22—STEEL DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS¹

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size				
			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M
Nominal bar diameter	<i>d</i>	mm (in.)	11.3 (0.445)	16.0 (0.630)	19.5 (0.768)	25.2 (0.992)	29.9 (1.177)
Bar effective cross-sectional area	<i>A_{se}</i>	mm ² (in. ²)	100.3 (0.155)	201.1 (0.312)	298.6 (0.463)	498.8 (0.773)	702.2 (1.088)
Nominal strength as governed by steel strength	<i>N_{sa}</i>	kN (lb)	54.0 (12,175)	108.5 (24,408)	161.5 (36,255)	270.0 (60,548)	380.0 (85,239)
	<i>V_{sa}</i>	kN (lb)	32.5 (7,305)	65.0 (14,645)	97.0 (21,753)	161.5 (36,329)	227.5 (51,144)
Reduction for seismic shear	$\alpha_{V,seis}$	-			0.70		
Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-			0.65		
Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-			0.60		

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Values provided for common rod material types based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-19 Eq. (17.6.1.2) and Eq. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Eq (17.4.1.2) or Eq (17.5.1.2b) or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Other material specifications are admissible.²For use with the load combinations of ACI 318 (-19 or -14) 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable.

Canadian Reinforcing Bars

Concrete Breakout Strength

Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide Bit
or Diamond Core BitTABLE 23—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT), OR DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nonnominal reinforcing bar size				
			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M
Effectiveness factor for cracked concrete	<i>K_{c,cr}</i>	SI (in-lb)			7.1 (17)		
Effectiveness factor for uncracked concrete	<i>K_{c,uncr}</i>	SI (in-lb)			10 (24)		
Minimum Embedment	<i>h_{ef,min}</i>	mm (in.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)
Maximum Embedment	<i>h_{ef,max}</i>	mm (in.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)
Min. bar spacing ³	<i>s_{min}</i>	mm (in.)	57 (2.2)	80 (3.1)	98 (3.8)	126 (5.0)	150 (5.9)
Min. edge distance ³	<i>c_{min}</i>	mm (in.)	5d; or see Section 4.1.9 of this report for design with reduced minimum edge distances				
Minimum concrete thickness	<i>h_{min}</i>	mm (in.)	<i>h_{ef}</i> + 30 (<i>h_{ef}</i> + 1 ^{1/4})			<i>h_{ef}</i> + 2 <i>d_o</i> ⁽⁴⁾	
Critical edge distance – splitting (for uncracked concrete)	<i>c_{ac}</i>	-			See Section 4.1.10 of this report.		
Strength reduction factor for tension, concrete failure modes ²	ϕ	-			0.65		
Strength reduction factor for shear, concrete failure modes ²	ϕ	-			0.70		

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi


¹Additional setting information is described in Figure 8A, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII).²The strength reduction factor applies when the load combinations from the IBC or ACI 318 are used and the requirements of ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, are met. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate strength reduction factor must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4.³For installations with 1^{3/4}-inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements.⁴ *d_o* = hole diameter.



Canadian Reinforcing Bars



Bond Strength

Carbide Bit or
Hilti Hollow Carbide BitTABLE 24—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS
IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size					
					10M	15M	20M	25M	30M	
Minimum Embedment			$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)	
Maximum Embedment			$h_{ef,max}$	mm (in.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)	
Dry concrete and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	9.4 (1,360)	9.6 (1,390)	9.7 (1,410)	9.8 (1,420)	9.5 (1,380)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	12.1 (1,760)	11.8 (1,720)	11.7 (1,690)	11.3 (1,650)	11.1 (1,610)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.5 (940)	6.6 (960)	6.7 (970)	6.8 (980)	6.5 (950)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.4 (1,210)	8.2 (1,190)	8.0 (1,170)	7.8 (1,140)	7.7 (1,110)	
	Anchor Category		-	-	1	1	1	1	1	
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
	Water-filled hole	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.9 (1,010)	7.2 (1,040)	7.3 (1,060)	7.4 (1,080)	7.3 (1,060)
			Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.9 (1,300)	8.9 (1,280)	8.8 (1,270)	8.6 (1,250)	8.5 (1,240)
		Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.8 (700)	5.0 (720)	5.0 (730)	5.1 (740)	5.0 (730)
			Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	6.2 (900)	6.1 (890)	6.1 (880)	6.0 (860)	5.9 (850)
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Submerged concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.1 (880)	6.3 (920)	6.5 (940)	6.8 (980)	6.6 (960)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	7.8 (1,130)	7.8 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,140)	7.8 (1,130)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.2 (610)	4.4 (630)	4.5 (650)	4.7 (680)	4.6 (660)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.4 (780)	5.4 (790)	5.4 (780)	5.4 (780)	5.4 (780)	
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
	Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi


¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Canadian Reinforcing Bars



Bond Strength

Diamond Core Bit + Roughening Tool

TABLE 25A—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size	
				15M	20M
Minimum Embedment		$h_{ef,min}$	mm (in.)	80 (3.1)	90 (3.5)
Maximum Embedment		$h_{ef,max}$	mm (in.)	320 (12.6)	390 (15.4)
Dry and Water Saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	6.7 (970)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	11.8 (1,720)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	MPa (psi)	4.6 (670)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.2 (1,190)
	Anchor Category	-		1	1
	Strength Reduction factor	ϕ_d, ϕ_{ws}		0.65	0.65
	Reduction for seismic tension	$\alpha_{N,seis}$	-	0.9	0.9

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.



Canadian Reinforcing Bars

Bond Strength

Diamond Core Bit

TABLE 25B—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR CANADIAN METRIC REINFORCING BARS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION		Symbol	Units	Nominal reinforcing bar size				
				10M	15M	20M	25M	30M
Minimum Embedment		$h_{ef,min}$	mm (in.)	60 (2.4)	80 (3.1)	90 (3.5)	101 (4.0)	120 (4.7)
Maximum Embedment		$h_{ef,max}$	mm (in.)	226 (8.9)	320 (12.6)	390 (15.4)	504 (19.8)	598 (23.5)
Dry and Water Saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)	8.0 (1,150)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	MPa (psi)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)	5.5 (800)
	Anchor Category	-	-	2	3	3	3	3
	Strength Reduction factor	ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength f'_c between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN
Internal Threaded Insert

Steel Strength

TABLE 26—STEEL DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HIS-N AND HIS-RN THREADED INSERTS¹

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal Bolt/Cap Screw Diameter (in.) Fractional				Units	Nominal Bolt/Cap Screw Diameter (mm) Metric				
			3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20
HIS Insert O.D.	D	in. (mm)	0.65 (16.5)	0.81 (20.5)	1.00 (25.4)	1.09 (27.6)	mm (in.)	12.5 (0.49)	16.5 (0.65)	20.5 (0.81)	25.4 (1.00)	27.6 (1.09)
HIS insert length	l	in. (mm)	4.33 (110)	4.92 (125)	6.69 (170)	8.07 (205)	mm (in.)	90 (3.54)	110 (4.33)	125 (4.92)	170 (6.69)	205 (8.07)
Bolt effective cross-sectional area	A _{se}	in. ² (mm ²)	0.0775 (50)	0.1419 (92)	0.2260 (146)	0.3345 (216)	mm ² (in. ²)	36.6 (0.057)	58 (0.090)	84.3 (0.131)	157 (0.243)	245 (0.380)
HIS insert effective cross-sectional area	A _{insert}	in. ² (mm ²)	0.178 (115)	0.243 (157)	0.404 (260)	0.410 (265)	mm ² (in. ²)	51.5 (0.080)	108 (0.167)	169.1 (0.262)	256.1 (0.397)	237.6 (0.368)
ASTM A193 B7	N _{sa}	lb (kN)	9,690 (43.1)	17,740 (78.9)	28,250 (125.7)	41,815 (186.0)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	V _{sa}	lb (kN)	5,815 (25.9)	10,645 (47.3)	16,950 (75.4)	25,090 (111.6)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	N _{sa}	lb (kN)	12,645 (56.3)	17,250 (76.7)	28,680 (127.6)	29,145 (129.7)	kN (lb)	-	-	-	-	-
ASTM A193 Grade B8M SS	N _{sa}	lb (kN)	8,525 (37.9)	15,610 (69.4)	24,860 (110.6)	36,795 (163.7)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	V _{sa}	lb (kN)	5,115 (22.8)	9,365 (41.7)	14,915 (66.3)	22,075 (98.2)	kN (lb)	-	-	-	-	-
	N _{sa}	lb (kN)	18,065 (80.4)	24,645 (109.6)	40,970 (182.2)	41,635 (185.2)	kN (lb)	-	-	-	-	-
ISO 898-1 Class 8.8	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	29.5 (6,582)	46.5 (10,431)	67.5 (15,161)	125.5 (28,236)	196.0 (44,063)
	V _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	17.5 (3,949)	28.0 (6,259)	40.5 (9,097)	75.5 (16,942)	117.5 (26,438)
	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	25.0 (5,669)	53.0 (11,894)	83.0 (18,628)	125.5 (28,210)	116.5 (26,176)
ISO 3506-1 Class A4-70 Stainless	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	25.5 (5,760)	40.5 (9,127)	59.0 (13,266)	110.0 (24,706)	171.5 (38,555)
	V _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	15.5 (3,456)	24.5 (5,476)	35.5 (7,960)	66.0 (14,824)	103.0 (23,133)
	N _{sa}	lb (kN)	-	-	-	-	kN (lb)	36.0 (8,099)	75.5 (16,991)	118.5 (26,612)	179.5 (40,300)	166.5 (37,394)
Reduction for seismic shear	$\alpha_{V,seis}$	-	0.94				-	0.94				
Strength reduction factor for tension ²	ϕ	-	0.65				-	0.65				
Strength reduction factor for shear ²	ϕ	-	0.60				-	0.60				

For SI: 1 inch ≡ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Values provided for common rod material types based on specified strengths and calculated in accordance with ACI 318-19 Eq. (17.6.1.2) and Eq. (17.7.1.2b), ACI 318-14 Eq. (17.4.1.2) or Eq. (17.5.1.2b) or ACI 318-11 Eq. (D-2) and Eq. (D-29), as applicable. Nuts and washers must be appropriate for the rod.

²For use with the load combinations of ACI 318-19 or -14 5.3 or ACI 318-11 9.2, as applicable, as set forth in ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable. Values correspond to a brittle steel element for the HIS insert.

³For the calculation of the design steel strength in tension and shear for the bolt or screw, the ϕ factor for ductile steel failure according to ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, can be used.

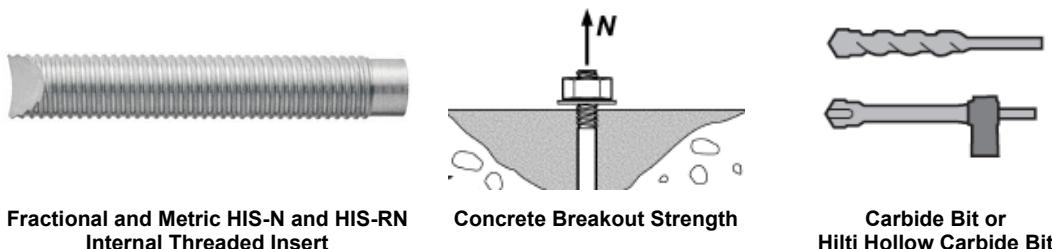


TABLE 27—CONCRETE BREAKOUT DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION	Symbol	Units	Nominal Bolt/Cap Screw Diameter (in.) Fractional				Units	Nominal Bolt/Cap Screw Diameter (mm) Metric				
			$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$		8	10	12	16	20
Effectiveness factor for cracked concrete	$k_{c,cr}$	in-lb (SI)	17 (7.1)				SI (in-lb)	7.1 (17)				
Effectiveness factor for uncracked concrete	$k_{c,uncr}$	in-lb (SI)	24 (10)				SI (in-lb)	10 (24)				
Effective embedment depth	h_{ef}	in. (mm)	$4\frac{3}{8}$ (110)	5 (125)	$6\frac{3}{4}$ (170)	$8\frac{1}{8}$ (205)	mm (in.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Min. anchor spacing ³	s_{min}	in. (mm)	$3\frac{1}{4}$ (83)	4 (102)	5 (127)	$5\frac{1}{2}$ (140)	mm (in.)	63 (2.5)	83 (3.25)	102 (4.0)	127 (5.0)	140 (5.5)
Min. edge distance ³	c_{min}	in. (mm)	$3\frac{1}{4}$ (83)	4 (102)	5 (127)	$5\frac{1}{2}$ (140)	mm (in.)	63 (2.5)	83 (3.25)	102 (4.0)	127 (5.0)	140 (5.5)
Minimum concrete thickness	h_{min}	in. (mm)	5.9 (150)	6.7 (170)	9.1 (230)	10.6 (270)	mm (in.)	120 (4.7)	150 (5.9)	170 (6.7)	230 (9.1)	270 (10.6)
Critical edge distance – splitting (for uncracked concrete)	c_{ac}	-	See Section 4.1.10 of this report				-	See Section 4.1.10 of this report				
Strength reduction factor for tension, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.65				-	0.65				
Strength reduction factor for shear, concrete failure modes ²	ϕ	-	0.70				-	0.70				

For SI: 1 inch \equiv 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Additional setting information is described in Figure 8A, Manufacturers Printed Installation Instructions (MPII).

²The strength reduction factor applies when the load combinations from the IBC or ACI 318 are used and the requirements of ACI 318-19 17.5.3, ACI 318-14 17.3.3 or ACI 318-11 D.4.3, as applicable, are met. If the load combinations of ACI 318-11 Appendix C are used, the appropriate strength reduction factor must be determined in accordance with ACI 318-11 D.4.4.

³For installations with $1\frac{3}{4}$ -inch edge distance, refer to Section 4.1.9 for spacing and maximum torque requirements.

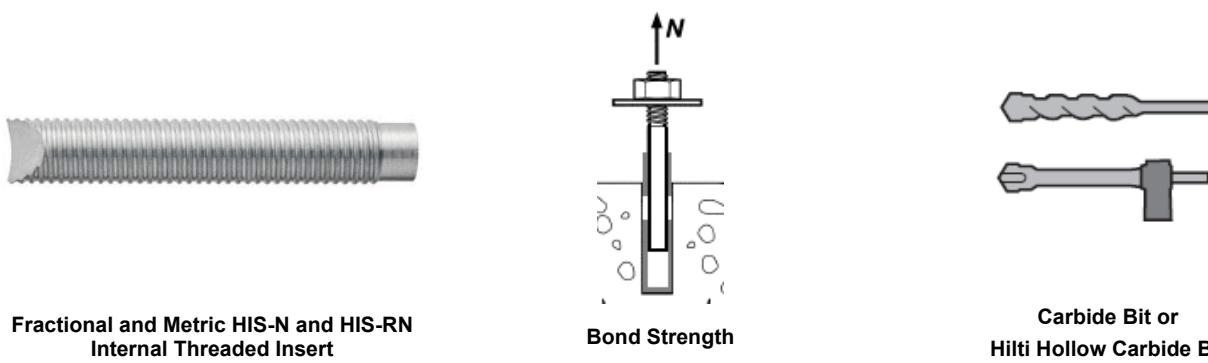


TABLE 28—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT (OR HILTI HOLLOW CARBIDE DRILL BIT)¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal bolt/cap screw diameter (in.)				Units	Nominal bolt/cap screw diameter (mm)					
					3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20	
Embedment			h_{ef}	in. (mm)	4 ³ / ₈ (110)	5 (125)	6 ³ / ₄ (170)	8 ¹ / ₈ (205)	mm (in.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)	
Dry concrete and Water saturated concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	1,070 (7.4)	MPa (psi)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	7.4 (1,070)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	MPa (psi)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	740 (5.1)	740 (5.1)	740 (5.1)	740 (5.1)	MPa (psi)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	5.1 (740)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	MPa (psi)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	
Anchor Category			-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
Strength Reduction factor			ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
Water-filled hole	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	800 (5.5)	810 (5.6)	820 (5.7)	820 (5.7)	MPa (psi)	5.5 (790)	5.5 (800)	5.6 (810)	5.7 (820)	5.7 (820)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,340 (9.2)	1,350 (9.3)	1,370 (9.5)	1,380 (9.5)	MPa (psi)	9.1 (1,330)	9.2 (1,340)	9.3 (1,350)	9.5 (1,370)	9.5 (1,380)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	550 (3.8)	560 (3.8)	570 (3.9)	570 (3.9)	MPa (psi)	3.8 (550)	3.8 (550)	3.8 (560)	3.9 (570)	3.9 (570)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	920 (6.4)	930 (6.4)	950 (6.5)	950 (6.6)	MPa (psi)	6.3 (920)	6.4 (920)	6.4 (930)	6.5 (950)	6.6 (950)	
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor		ϕ_{wf}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Submerged concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	710 (4.9)	720 (5.0)	750 (5.1)	750 (5.2)	MPa (psi)	4.8 (700)	4.9 (710)	5.0 (720)	5.1 (750)	5.2 (750)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,190 (8.2)	1,210 (8.4)	1,250 (8.6)	1,260 (8.7)	MPa (psi)	8.0 (1,160)	8.2 (1,190)	8.4 (1,210)	8.6 (1,250)	8.7 (1,260)	
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	490 (3.4)	500 (3.4)	510 (3.5)	520 (3.6)	MPa (psi)	3.3 (480)	3.4 (490)	3.4 (500)	3.5 (510)	3.6 (520)	
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	820 (5.6)	840 (5.8)	860 (5.9)	870 (6.0)	MPa (psi)	5.5 (800)	5.6 (820)	5.8 (840)	5.9 (860)	6.0 (870)	
	Anchor Category		-	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	
	Strength Reduction factor		ϕ_{uw}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
Reduction for seismic tension			$\alpha_{t,seis}$	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4,448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength $f'_c = 2,500$ psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$] and $(f'_c / 2,500)^{0.15}$ for cracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.15}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN
Internal Threaded Insert

Bond Strength


Diamond Core Bit +
Roughening Tool

TABLE 29—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal bolt/cap screw diameter (in.)			Units	Nominal bolt/cap screw diameter (mm)		
					1/2	5/8	3/4		12	16	20
Embedment			h_{ref}	in. (mm)	5 (125)	6 3/4 (170)	8 1/8 (205)	mm (in.)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Dry concrete and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	750 (5.2)	750 (5.2)	750 (5.2)	MPa (psi)	5.2 (750)	5.2 (750)	5.2 (750)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	1,790 (12.3)	MPa (psi)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)	12.3 (1,790)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in cracked concrete	$\tau_{k,cr}$	psi (MPa)	515 (3.6)	515 (3.6)	515 (3.6)	MPa (psi)	3.6 (515)	3.6 (515)	3.6 (515)
		Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	1,240 (8.5)	MPa (psi)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)	8.5 (1,240)
	Anchor Category		-	-	1	1	1	-	1	1	1
	Strength Reduction factor		ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.65	0.65	0.65	-	0.65	0.65	0.65
	Reduction for seismic tension		$\alpha_{N,seis}$	-	1	1	1	-	1	1	1

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.


For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength in the range 2,500 psi ≤ f'c ≤ 8,000 psi.

²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

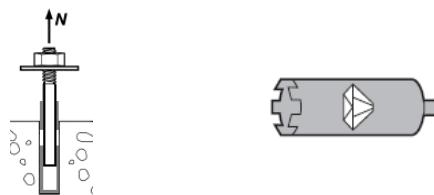

Fractional and Metric HIS-N and HIS-RN Internal Threaded Insert

Bond Strength



Diamond Core Bit

TABLE 30—BOND STRENGTH DESIGN INFORMATION FOR FRACTIONAL AND METRIC HILTI HIS-N AND HIS-RN INSERTS IN HOLES CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT¹

DESIGN INFORMATION			Symbol	Units	Nominal bolt/cap screw diameter (in.)				Units	Nominal bolt/cap screw diameter (mm)				
					3/8	1/2	5/8	3/4		8	10	12	16	20
Embedment			h_{ef}	in. (mm)	43/8 (110)	5 (125)	63/4 (170)	81/8 (205)	mm (in.)	90 (3.5)	110 (4.3)	125 (4.9)	170 (6.7)	205 (8.1)
Dry concrete and Water Saturated Concrete	Temperature range A ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	1,200 (8.3)	MPa (psi)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)	8.3 (1,200)
	Temperature range B ²	Characteristic bond strength in uncracked concrete	$\tau_{k,uncr}$	psi (MPa)	830 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.7)	830 (5.7)	MPa (psi)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)	5.7 (830)
Anchor Category			-	-	3	3	3	3	-	2	3	3	3	3
Strength Reduction factor			ϕ_d, ϕ_{ws}	-	0.45	0.45	0.45	0.45	-	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Bond strength values correspond to concrete compressive strength f'_c = 2,500 psi (17.2 MPa). For concrete compressive strength, f'_c , between 2,500 psi (17.2 MPa) and 8,000 psi (55.2 MPa), the tabulated characteristic bond strength may be increased by a factor of $(f'_c / 2,500)^{0.25}$ for uncracked concrete [For SI: $(f'_c / 17.2)^{0.25}$]. See Section 4.1.4 of this report for bond strength determination.²Temperature range A: Maximum short term temperature = 130°F (55°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Temperature range B: Maximum short term temperature = 176°F (80°C), Maximum long term temperature = 110°F (43°C).

Short term elevated concrete temperatures are those that occur over brief intervals, e.g., as a result of diurnal cycling. Long term concrete temperatures are roughly constant over significant periods of time.

TABLE 31—DEVELOPMENT LENGTH FOR U.S. CUSTOMARY UNIT REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL^{1,2,5,6}

DESIGN INFORMATION	Symbol	Criteria Section of Reference Standard	Units	Bar Size							
				#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
Nominal reinforcing bar diameter	d_b	ASTM A615/A706	in. (mm)	0.375 (9.5)	0.500 (12.7)	0.625 (15.9)	0.750 (19.1)	0.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.128 (28.7)	1.270 (32.3)
Nominal bar area	A_b	ASTM A615/A706	in ² (mm ²)	0.11 (71)	0.20 (129)	0.31 (199)	0.44 (284)	0.60 (387)	0.79 (510)	1.00 (645)	1.27 (819)
Development length for $f_y = 60$ ksi and $f'_c = 2,500$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	in. (mm)	12.0 (304.8)	14.4 (365.8)	18.0 (457.2)	21.6 (548.6)	31.5 (800.1)	36.0 (914.4)	40.6 (1031.4)	45.7 (1161.3)
Development length for $f_y = 60$ ksi and $f'_c = 4,000$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	in. (mm)	12.0 (304.8)	12.0 (304.8)	14.2 (361.4)	17.1 (433.7)	24.9 (632.5)	28.5 (722.9)	32.1 (815.4)	36.1 (918.1)

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B).²Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318 (-19 or -14) Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21, as applicable, and section 4.2.4 of this report.³For all-lightweight concrete, increase development length by 33% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.75$. For sand-lightweight concrete, increase development length by 18% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.85$.⁴ $\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}\right) = 2.5, \psi_1=1.0, \psi_e=1.0, \psi_s=0.8$ for $d_b \leq #6, 1.0$ for $d_b > #6$ ⁵Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318 (-19 or -14) Chapter 25 or ACI 318-11 Chapter 12.⁶Minimum development length shall not be less than 12 in (305 mm) per ACI 318 (-19 or -14) Section 25.4.2.1.

TABLE 32—DEVELOPMENT LENGTH FOR EU METRIC REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL^{1,2,5,6}

DESIGN INFORMATION	Symbol	Criteria Section of Reference Standard	Units	Bar Size					
				10	12	16	20	25	32
Nominal reinforcing bar diameter	d_b	BS4449: 2005	mm (in.)	10 (0.394)	12 (0.472)	16 (0.630)	20 (0.787)	25 (0.984)	32 (1.260)
Nominal bar area	A_b	BS 4449: 2005	mm ² (in ²)	78.5 (0.12)	113.1 (0.18)	201.1 (0.31)	314.2 (0.49)	490.9 (0.76)	804.2 (1.25)
Development length for $f_y = 72.5$ ksi and $f_c = 2,500$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ⁷ ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (in.)	348 (13.7)	417 (16.4)	556 (21.9)	871 (34.3)	1087 (42.8)	1392 (54.8)
Development length for $f_y = 72.5$ ksi and $f_c = 4,000$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ⁷ ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (in.)	305 (12.0)	330 (13.0)	439 (17.3)	688 (27.1)	859 (33.8)	1100 (43.3)

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B).

²Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318 (-19 or -14) Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21 and section 4.2.4 of this report.

³ For all-lightweight concrete, increase development length by 33% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.75$. For sand-lightweight concrete, increase development length by 18% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.85$.

⁴ $\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}\right) = 2.5$, $\psi_e = 1.0$, $\psi_s = 0.8$ for $d_b < 20$ mm, 1.0 for $d_b \geq 20$ mm

⁵ Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318 (-19 or -14) Chapter 25 or ACI 318-11 Chapter 12.

⁶ Minimum development length shall not be less than 12 in (305 mm) per ACI 318 (-19 or -14) Section 25.4.2.1.

⁷ l_d must be increased by 9.5% to account for ψ_g in ACI 318-19 25.4.2.4. ψ_g has been interpolated from Table 25.4.2.5 of ACI 318-19 for $f_y = 72.5$ ksi.

TABLE 33—DEVELOPMENT LENGTH FOR CANADIAN REINFORCING BARS IN HOLES DRILLED WITH A HAMMER DRILL AND CARBIDE BIT OR HILTI HOLLOW CARBIDE BIT OR CORE DRILLED WITH A DIAMOND CORE BIT OR A DIAMOND CORE BIT AND ROUGHENED WITH A HILTI ROUGHENING TOOL^{1,2,5,6}

DESIGN INFORMATION	Symbol	Criteria Section of Reference Standard	Units	Bar Size				
				10M	15M	20M	25M	30M
Nominal reinforcing bar diameter	d_b	CAN/CSA-G30.18 Gr.400	mm (in.)	11.3 (0.445)	16.0 (0.630)	19.5 (0.768)	25.2 (0.992)	29.9 (1.177)
Nominal bar area	A_b	CAN/CSA-G30.18 Gr.400	mm ² (in ²)	100.3 (0.16)	201.1 (0.31)	298.6 (0.46)	498.8 (0.77)	702.2 (1.09)
Development length for $f_y = 58$ ksi and $f_c = 2,500$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (in.)	315 (12.4)	445 (17.5)	678 (26.7)	876 (34.5)	1,041 (41.0)
Development length for $f_y = 58$ ksi and $f_c = 4,000$ psi (normal weight concrete) ^{3,4}	l_d	ACI 318-19 25.4.2.4 ACI 318-14 25.4.2.3 ACI 318-11 12.2.3	mm (in.)	305 (12.0)	353 (13.9)	536 (21.1)	693 (27.3)	823 (32.4)

For SI: 1 inch ≈ 25.4 mm, 1 lbf = 4.448 N, 1 psi = 0.006897 MPa.

For pound-inch units: 1 mm = 0.03937 inches, 1 N = 0.2248 lbf, 1 MPa = 145.0 psi

¹Development lengths valid for static, wind, and earthquake loads (SDC A and B).

²Development lengths in SDC C through F must comply with ACI 318 (-19 or -14) Chapter 18 or ACI 318-11 Chapter 21 and section 4.2.4 of this report.

³ For all-lightweight concrete, increase development length by 33% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.75$. For sand-lightweight concrete, increase development length by 18% unless the provisions of ACI 318-19 25.4.2.5 or ACI 318-14 25.4.2.4 are met to permit $\lambda > 0.85$.

⁴ $\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b}\right) = 2.5$, $\psi_e = 1.0$, $\psi_s = 0.8$ for $d_b < 20$ M, 1.0 for $d_b \geq 20$ M

⁵ Calculations may be performed for other steel grades per ACI 318 (-19 or -14) Chapter 25 or ACI 318-11 Chapter 12.

⁶ Minimum development length shall not be less than 12 in (305 mm) per ACI 318 (-19 or -14) Section 25.4.2.1.

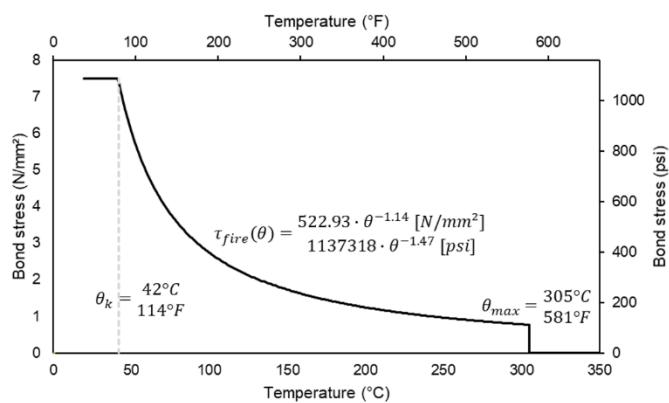


FIGURE 6A

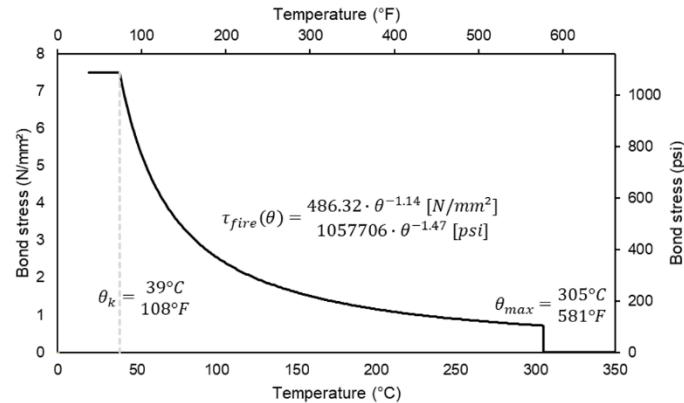


FIGURE 6B

FIGURE 6 – BOND STRESS VS TEMPERATURE OF POST INSTALLED REINFORCING BAR APPLICATIONS SUBJECT TO ELEVATED TEMPERATURE / FIRE.

FIGURE 6A FOR SHORT TERM LOADS INCLUDING SEISMIC; FIGURE 6B FOR SUSTAINED LOADS INCLUDING SEISMIC



HILTI HIT-RE 500 V3 FOIL PACK AND MIXING NOZZLE



HILTI DISPENSER



ANCHORING ELEMENTS



HILTI TE-CD OR TE-YD HOLLOW CARBIDE DRILL BIT



HILTI TE-YRT ROUGHENING TOOL


FIGURE 7—HILTI HIT-RE 500 V3 ANCHORING SYSTEM



1					16 17
2					18 19
3					20 21
4					22 23
5					24 25
6					26 27
7					28 29

8					30 31
9					32 33
10					34 35
11					36 37
12					38 39
13					22 23
14					24 25
15					40 41

HIT-V (-R, -F, -HCR) / HAS-E (-B7) / HAS-R

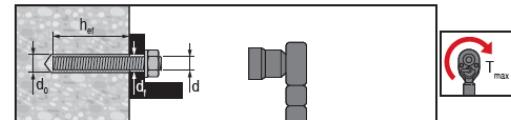


HAS / HIT-V

	$\text{Ø } d_{\text{0}}$ [inch]	h_{ef} [inch]	$\text{Ø } d_{\text{f}}$ [inch]	T_{max} [ft-lb]	T_{max} [Nm]
5/8	7/16	2 3/8...7 1/2	7/16	15	20
1/2	9/16	2 3/4...10	9/16	30	41
5/8	3/4	3 1/8...12 1/2	11/16	60	81
9/4	7/8	3 1/8...15	13/16	100	136
7/8	1	3 1/8...17 1/2	15/16	125	169
1	1 1/8	4...20	1 1/8	150	203
1 1/4	1 3/8	5...25	1 3/8	200	271


HIT-V

	$\text{Ø } d$ [mm]	$\text{Ø } d_{\text{0}}$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\text{Ø } d_{\text{f}}$ [mm]	T_{max} [Nm]
M8	10	60...160	9	10	
M10	12	60...200	12	20	
M12	14	70...240	14	40	
M16	18	80...320	18	80	
M20	22	90...400	22	150	
M24	28	100...480	26	200	
M27	30	110...540	30	270	
M30	35	120...600	33	300	

1 inch = 25,4 mm

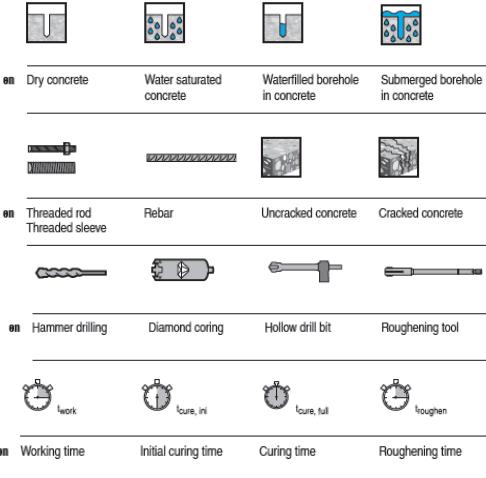

HIS (-N, -RN)




	$\text{Ø } d_{\text{0}}$ [inch]	h_{ef} [inch]	$\text{Ø } d_{\text{f}}$ [inch]	h_{s} [inch]	T_{max} [ft-lb]	T_{max} [Nm]
5/8	1 1/16	4 1/8	7/16	3 1/8...15 1/16	15	20
1/2	7/8	5	9/16	1 1/2...1 3/16	30	41
5/8	1 1/8	6 3/4	11/16	5 1/8...11 1/2	60	81
3/4	1 1/4	8 1/8	13/16	3 1/4...17 7/8	100	136

	$\text{Ø } d$ [mm]	$\text{Ø } d_{\text{0}}$ [mm]	h_{ef} [mm]	$\text{Ø } d_{\text{f}}$ [mm]	h_{s} [mm]	T_{max} [Nm]
M8	14	90	9	8...20	10	
M10	18	110	12	10...25	20	
M12	22	125	14	12...30	40	
M16	28	170	18	16...40	80	
M20	32	205	22	20...50	150	

FIGURE 8A—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII)

Rebar



US Rebar

d	$\varnothing d_0$ [inch]	h_{eff} [inch]
#3	1/2	2 3/8...22 1/2
#4	5/8	2 3/4...30
#5	3/4	3 1/8...37 1/2
#6	7/8	3 1/2...15
	1	15...45
#7	1 1/8	3 1/2...17 1/2
#8	1 1/4	4...20
#9	1 1/8	20...60
#10	1 1/2	5...75
#11	1 3/4	5 1/2...82 1/2

Rebar



EU Rebar

$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing d_0$ [mm]	h_{eff} [mm]
8	12	60...480
10	14	60...600
12	16	70...720
14	18	75...840
16	20	80...960
18	22	85...1080
20	25	90...1200
22	28	95...1320
24	32	96...1440
25	32	100...1500
26	35	104...1560
28	35	112...1680
30	37	120...1800
32	40	128...1920

CA Rebar

d	$\varnothing d_0$ [inch]	h_{eff} [mm]
10 M	5/16	70...678
15 M	3/8	80...960
20 M	1	90...1170
25 M	1 1/4 (32 mm)	101...1512
30 M	1 1/2	120...1794

1 inch = 25.4 mm

\varnothing	HAS	HIS-N	Rebar	HIT-RB	HIT-SZ	HIT-DL	TE-YRT
d_0 [inch]				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
7/8	—	—	—	7/8	—	—	—
1 1/8	—	—	#3	1 1/8	1 1/2	1 1/8	—
1 1/4	—	—	10M	5/8	5/8	5/8	—
5/8	—	—	#4	5/8	5/8	5/8	—
1 1/8	—	5/8	—	1 1/8	1 1/8	1 1/8	—
5/8	—	—	15M #5	3/4	3/4	3/4	—
7/8	—	—	#6	7/8	7/8	7/8	—
1	—	—	20M #6 #7	1	1	1	—
1 1/8	1	5/8	#7 #8	1 1/8	1 1/8	1	1 1/8
1 1/4	—	—	25M #8	1 1/4	1 1/4	1	—
1 1/8	1 1/4	—	#9	1 1/8	1 1/8	1 1/8	—
1 1/2	—	—	30M #10	1 1/2	1 1/2	1 1/8	—
1 1/4	—	—	#11	1 1/4	1 1/4	1 1/8	—

HIT-DL: $h_{eff} > 10^*$ HIT-RB: $h_{eff} > 20 \times d$

	HIT-RE-M		HIT-OHW
	Art. No.		Art. No.
Hilti VC	337111	HDM 330 HDM 500 HDE 500-A18	387550

\varnothing			
d_0 [inch]	[inch]	Art. No. 381215	
7/8...1 1/8"	2 1/4...52 1/4"	✓	≥ 6 bar/90 psi @ 6 m/h
1 1/4...1 1/2"	4"...75"	—	≥ 140 m/h/≥ 82 CFM

	${}^{\circ}F$	${}^{\circ}C$	
	23	-5	2 h
	32	0	24 h
	40	4	2 h
	50	10	1.5 h
	60	16	1 h
	72	22	25 min
	85	29	15 min
	95	35	12 min
	105	41	10 min

$t_{cure, ini}$ = $t_{cure, full}$

	$t_{cure, ini}$	$t_{cure, full}$
	2 h	48 h
	24 h	36 h
	16 h	24 h
	12 h	16 h
	8 h	16 h
	4 h	6.5 h
	2.5 h	5 h
	2 h	4.5 h
	2 h	4 h

 $\geq +5^{\circ}C / 41^{\circ}F$ $= 2x t_{cure}$

h_{eff} [inch]	h_{eff} [mm]	$t_{roughen}$
0 ... 4	0 ... 100	10 sec
4.01 ... 8	101 ... 200	20 sec
8.01 ... 12	201 ... 300	30 sec
12.01 ... 16	301 ... 400	40 sec
16.01 ... 20	401 ... 500	50 sec

 $t_{roughen} = h_{eff}$ [inch] * 2.5 $t_{roughen} = h_{eff}$ [mm] / 10Rebar - $h_{eff} \geq 20d$

HDM, HDE, HIT-P 8000D	\leq US #5	$12\frac{1}{2}...37\frac{1}{2}$ [inch]	$23^{\circ}F...104^{\circ}F$
	\leq EU 16mm	320...960 [mm]	$-5^{\circ}C...40^{\circ}C$
	\leq CAN 15M	320...960 [mm]	$5^{\circ}C...40^{\circ}C$


HDE, HIT-P 8000D	\leq US #7	$17\frac{1}{2}...32\frac{1}{2}$ [inch]	$23^{\circ}F...104^{\circ}F$
	\leq EU 20mm	400...1200 [mm]	$-5^{\circ}C...40^{\circ}C$
	\leq CAN 20M	390...1170 [mm]	$5^{\circ}C...40^{\circ}C$

HIT-P 8000D	\leq US #10	25 ... 75 [inch]	$23^{\circ}F...104^{\circ}F$
	\leq EU 32mm	640 ... 1920 [mm]	$-5^{\circ}C...40^{\circ}C$
	\leq CAN 30M	598 ... 1794 [mm]	$5^{\circ}C...40^{\circ}C$

HDM, HDE, HIT-P 8000D	\leq US #5	$12\frac{1}{2}...37\frac{1}{2}$ [inch]	$23^{\circ}F...104^{\circ}F$
	\leq EU 16mm	320...960 [mm]	$-5^{\circ}C...40^{\circ}C$

HDE, HIT-P 8000D	\leq US #7	$17\frac{1}{2}...39\frac{3}{8}$ [inch]	$23^{\circ}F...104^{\circ}F$
	\leq EU 20mm	400...1000 [mm]	$-5^{\circ}C...40^{\circ}C$

FIGURE 8A—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued)

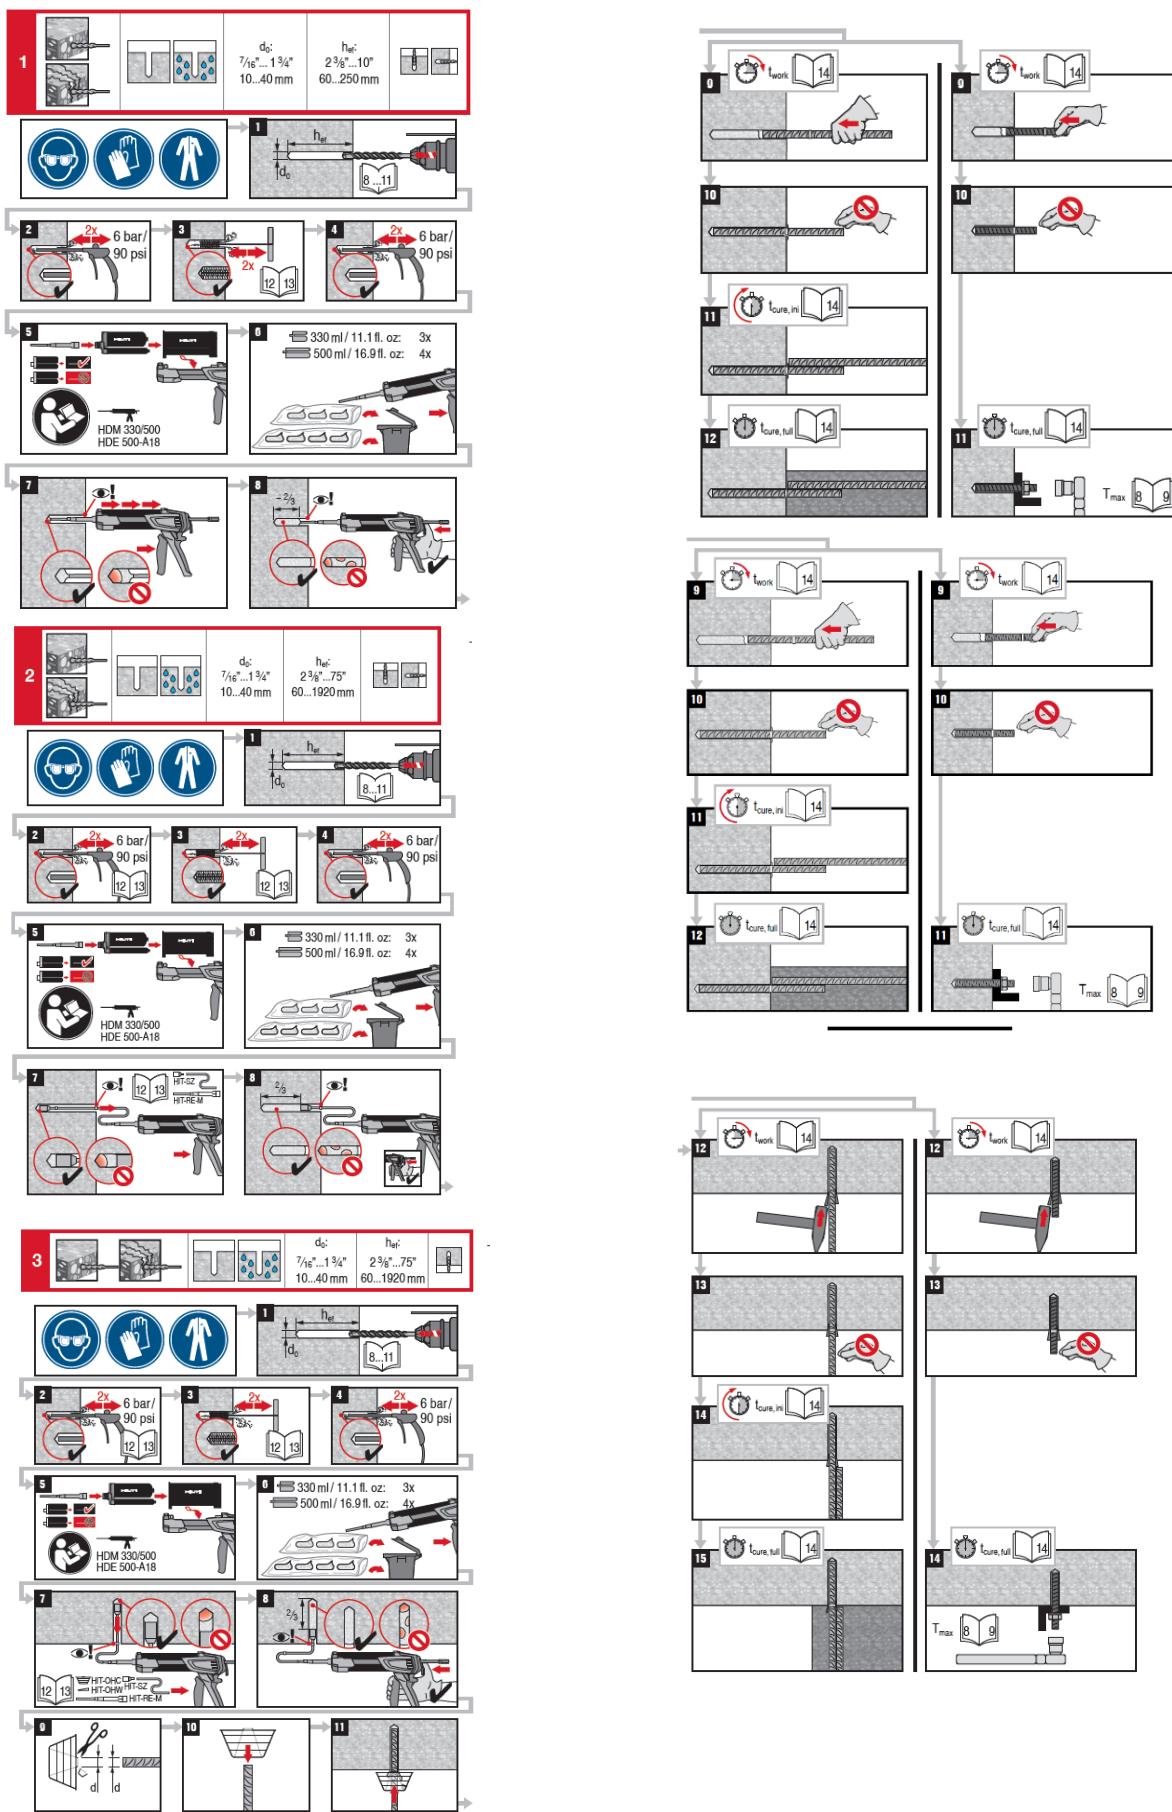

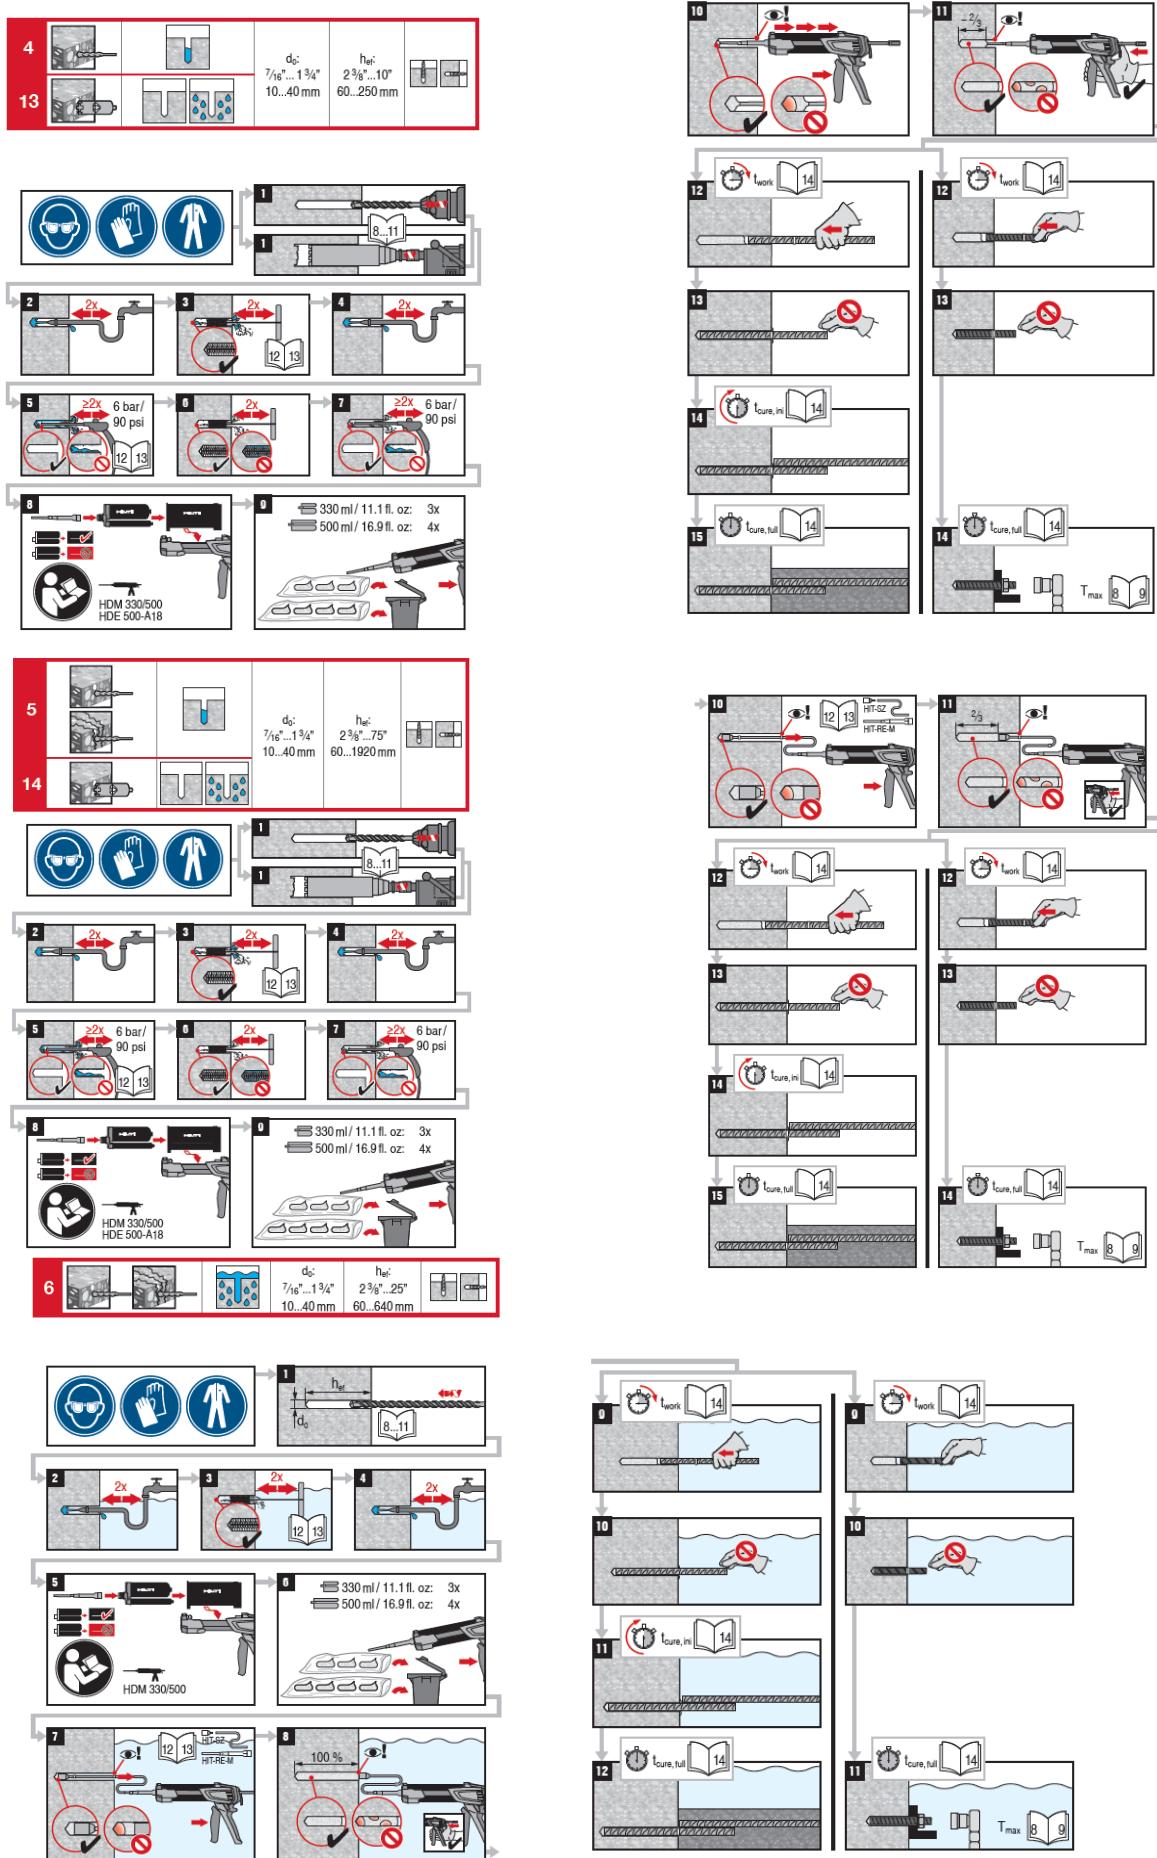
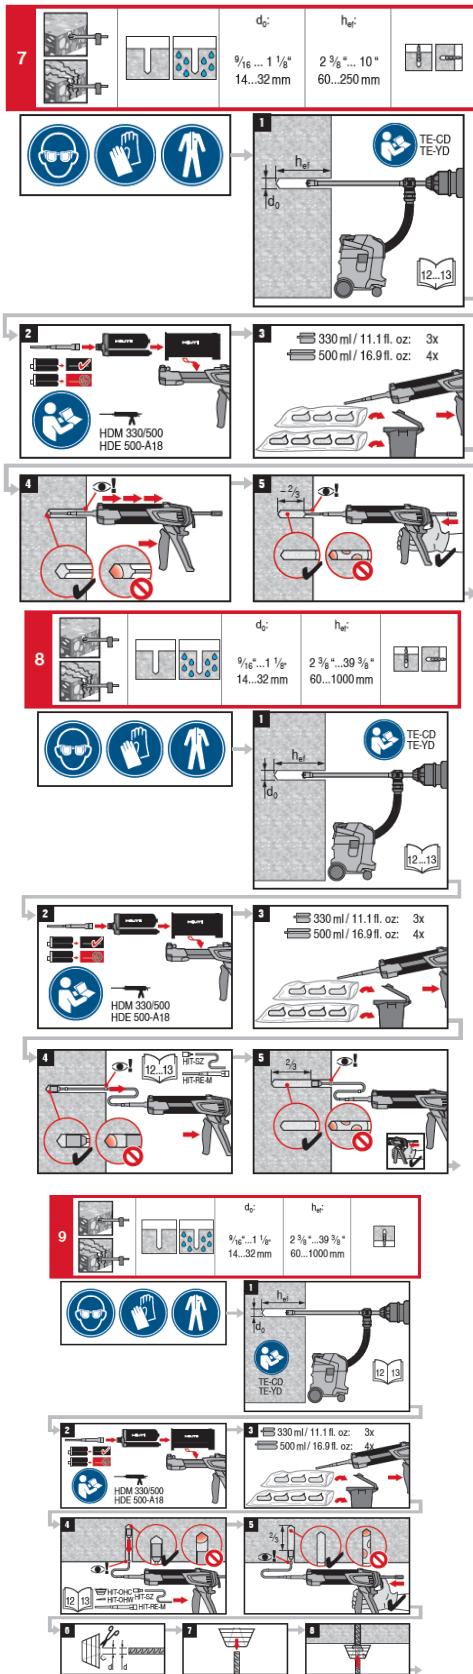


FIGURE 8A—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued)



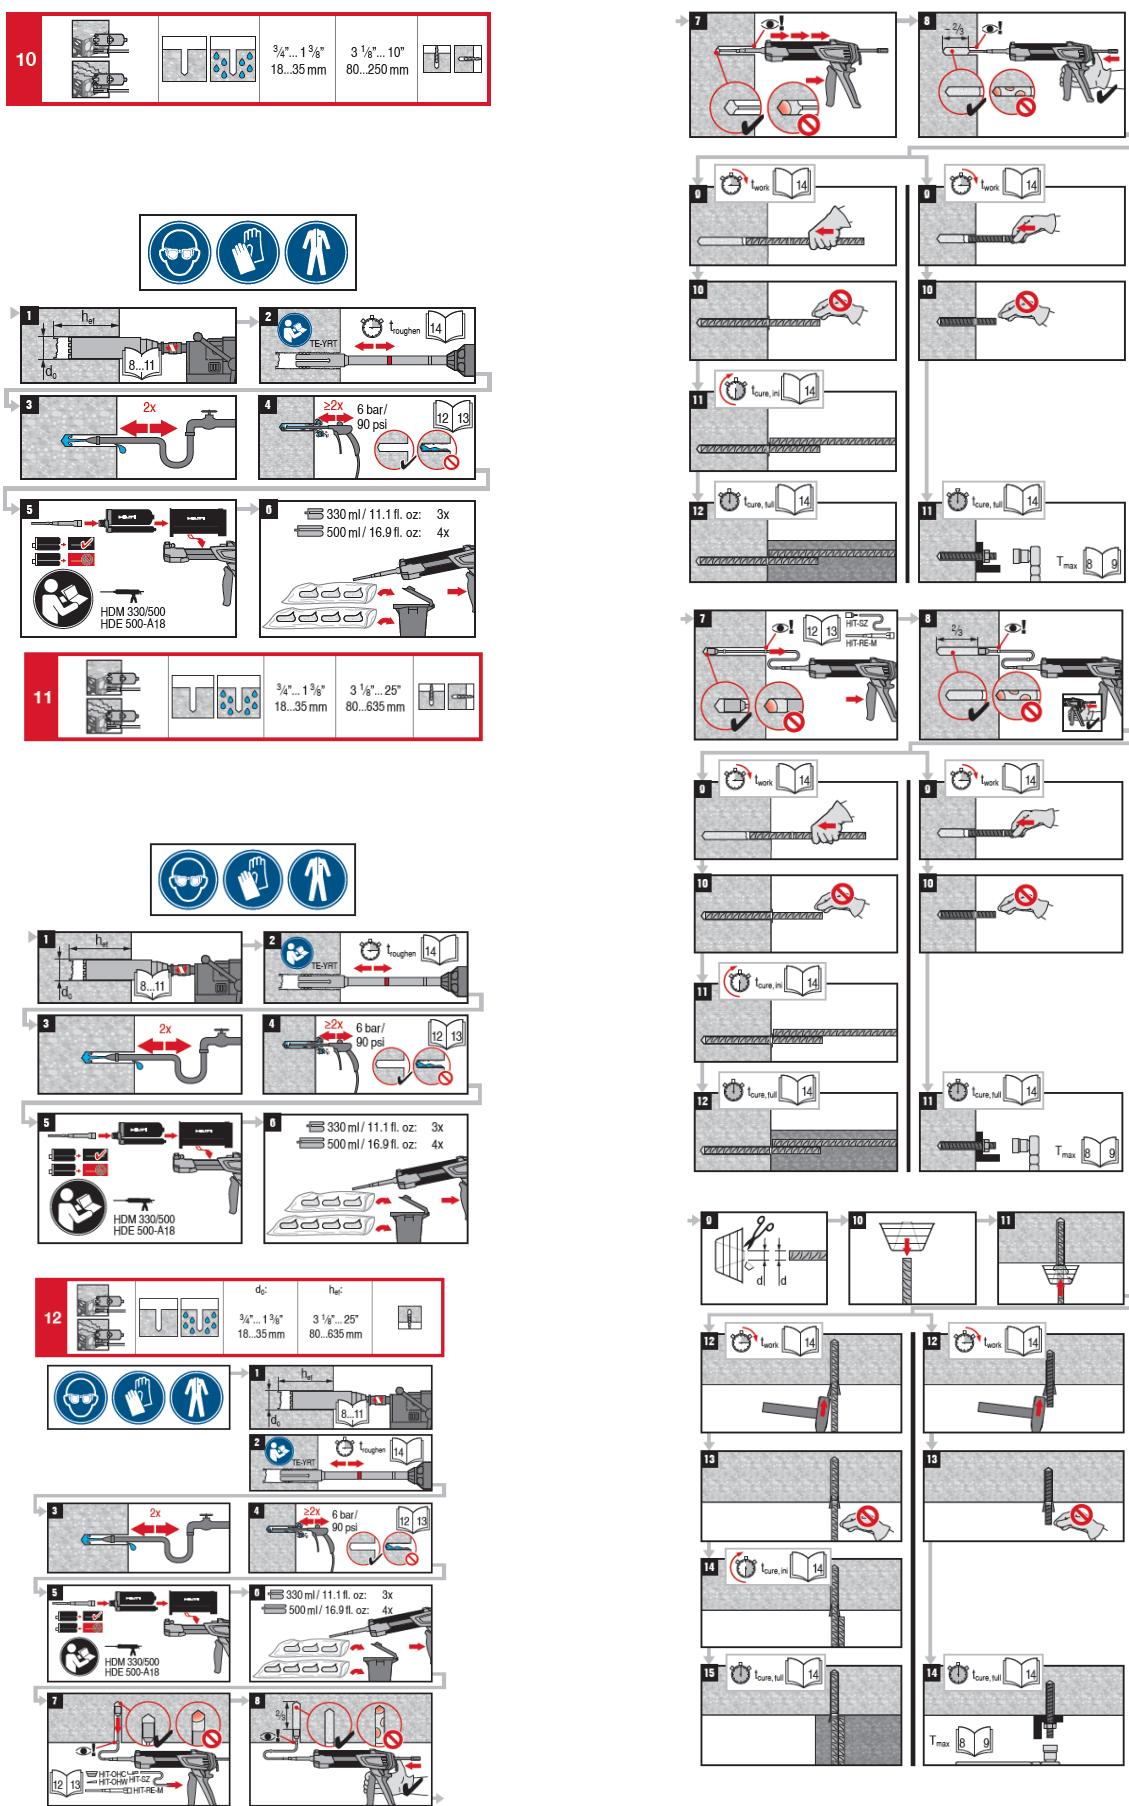
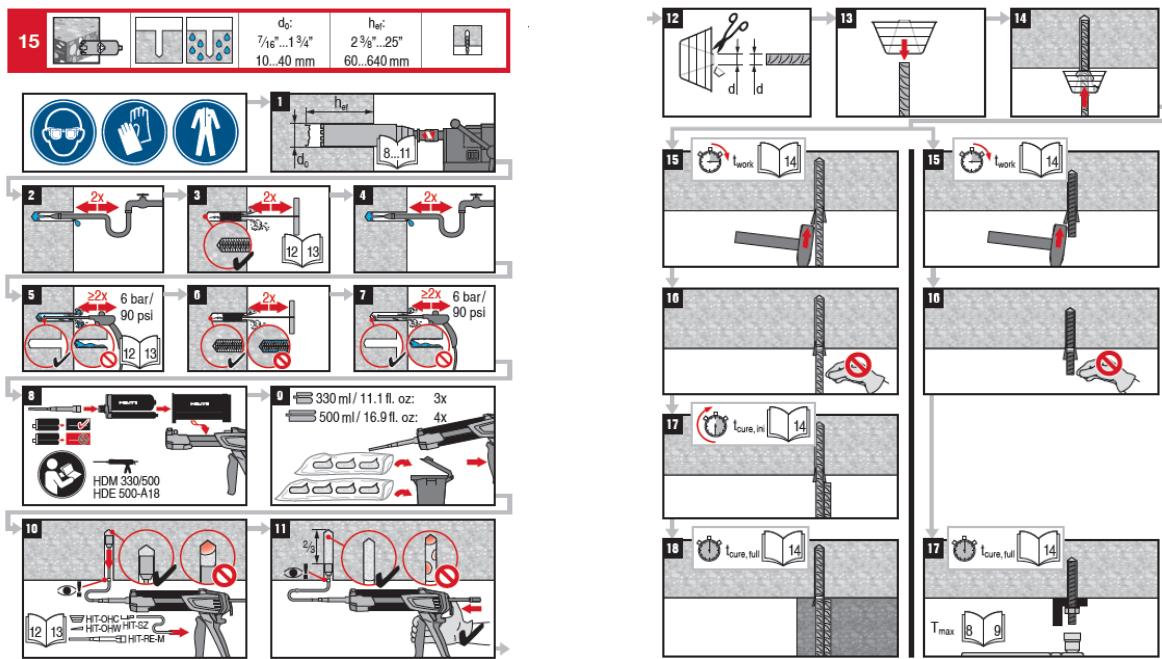


FIGURE 8A—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued)

**Adhesive anchoring system for rebar and anchor fastenings in concrete**

- Prior to use of product, follow the instructions for use and the legally obligated safety precautions.
- See the Safety Data Sheet for this product.

Hilti HIT-RE 500 V3

Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction (A)
Contains: reaction product: bisphenol-A-F-(epichlorohydrin) epoxy resin MW ≤ 700 (A), butanedioldiglycidyl ether (A), m-Xylenediamine (B), 2-methyl-1,5-pentanediamine (B)

**Danger**

- H314 Causes severe skin burns and eye damage (A,B)
- H317 May cause an allergic skin reaction (A,B)
- H335 May cause respiratory irritation (B)
- H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects (A)

P280	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P260	Do not breathe vapours.
P303+P361+P333	IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P333+P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P337+P313	If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Recommended protective equipment:

Eye protection: Tightly sealed safety glasses; e.g.: #02065449 Safety glasses PP EY-CA NCH clear; #02065591 Goggles PP EY-HA R HC/AF clear;

Protective gloves: EN 374 - Material of gloves: Nitrile rubber, NBR

Avoid direct contact with the chemical/the product/ the preparation by organizational measures.

Final selection of appropriate protective equipment is the responsibility of the user

Disposal considerations**Empty packs:**

- Leave the Mixer attached and dispose of via the local Green Dot collecting system
- or EAK waste material code 15 01 02 plastic packaging.

Foil or partially emptied packs:

- dispose of as special waste in accordance with official regulations.
- EAK waste material code 20 01 27 paint, inks, adhesives and resins containing dangerous substances.
- or waste material code: EAK 06 04 09 waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances.

Content: 330 ml / 11.1 fl.oz

Weight: 465 g / 16.4 oz

Warranty: Refer to standard Hilti terms and conditions of sale for warranty information.

Failure to observe these installation instructions, use of non-Hilti anchors, poor or questionable concrete conditions, or unique applications may affect the reliability or performance of the fasteners.

Product Information

- Always keep this instruction for use together with the product.
- Ensure that the instruction for use is with the product when it is given to other persons.
- Safety Data Sheet: Review the DS before use.
- Check expiration date: See expiration date imprint on foilpack manifold (month/year). Do not use expired product.
- Foil pack temperature during usage: +5 °C to 40 °C / 41 °F to 104 °F.
- Conditions for transport and storage: Keep in a cool, dry and dark place between +5 °C to 25 °C / 41 °F to 77 °F.
- For any application not covered by this document/ beyond values specified, please contact Hilti.
- Partly used foil packs must be used up within 4 weeks. Leave the mixer attached on the foil pack manifold and store under the recommended storage conditions. If reused, attach a new mixer and discard the initial quantity of anchor adhesive.

WARNING

- **Improper handling may cause mortar splashes. Eye contact with mortar may cause irreversible eye damage!**
 - Always wear lightly sealed safety glasses, gloves and protective clothes before handling the mortar!
 - Never start dispensing without a mixer properly secured on.
 - When using an extension hose: Discard of initial mortar flow must be done through supplied mixer only (not through the extension hose).
 - Attach a new mixer prior to dispensing a new foil pack (snug fit).
 - Caution! Never remove the mixer while the foil pack system is under pressure. Press the release button of the dispensing gun to avoid mortar splashing.
 - Use only one type of nozzle to dispense with the adhesive. Do not modify the mixer in any way.
 - Never use damaged foil packs and/or damaged or unclear foil pack holders.
- **Poor lead values / potential failure of fastening pins due to inadequate borehole cleaning. The boreholes must be dry and free of debris, dust, water, ice, oil, grease and other contaminants prior to adhesive injection.**
 - For blowing out the borehole - blow out with oil free air until return air stream is free of noticeable dust.
 - For flushing the borehole - flush with water line pressure until water runs clear.
 - Important! Remove all water from the borehole and blow out with oil free compressor air until borehole is completely dried before mortar injection (not applicable to hammer drilled hole in underwater application).

► Ensure that boreholes are filled from the back of the borehole without forming air voids.


- If necessary, use the accessories / extensions to reach the back of the borehole.
- For overhead applications use the overhead accessories HIT-SZ / IP and take special care when inserting the fastening element. Excess adhesive may be forced out of the borehole. Make sure that no mortar drips onto the installer.
- If a new mixer is installed onto a previously-opened foil pack, the first trigger pulls must be discarded.
- A new mixer must be used for each new foil pack.



FIGURE 8A—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII) (Continued)


HILTI 
TE-YRT



1 


2 

3 

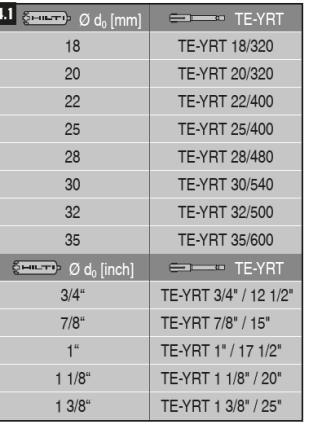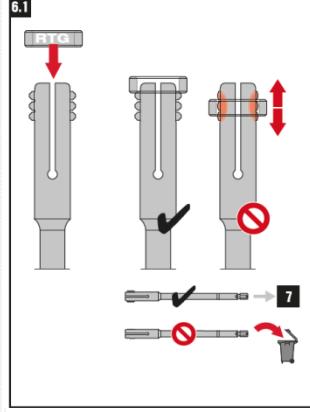
4 
4.1 
4.2 


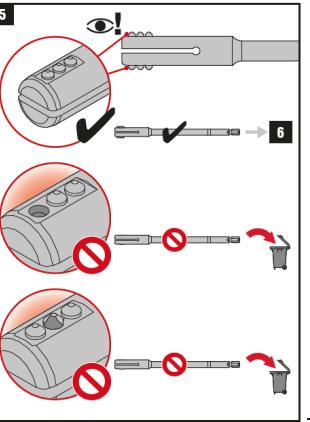
5 

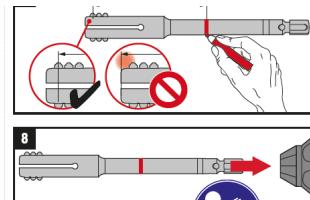
6 

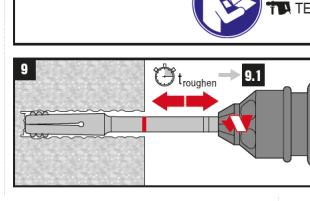7 

8 

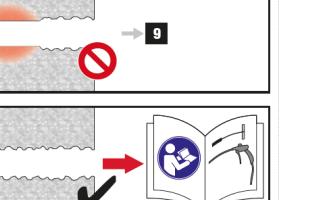9 

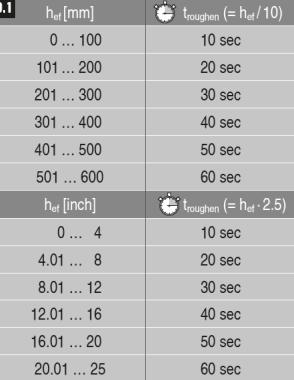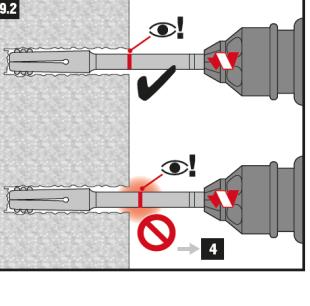9.1 
9.2 

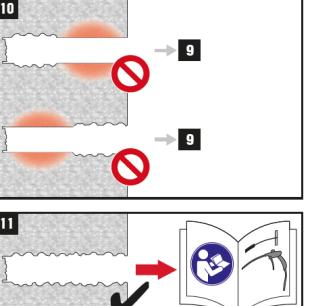10 

11 

12 

FIGURE 8B—MANUFACTURER'S PRINTED INSTALLATION INSTRUCTIONS (MPII)

Reissued January 2025

This report is subject to renewal January 2027.

www.icc-es.org | (800) 423-6587 | (562) 699-0543

A Subsidiary of the International Code Council®

DIVISION: 03 00 00—CONCRETE**Section: 03 16 00—Concrete Anchors****DIVISION: 05 00 00—METALS****Section: 05 05 19—Post-Installed Concrete Anchors****REPORT HOLDER:****HILTI, INC.****EVALUATION SUBJECT:****HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS IN CRACKED AND UNCRACKED CONCRETE****1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE****Purpose:**

The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that the Hilti HIT RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System for cracked and uncracked concrete, described in ICC-ES evaluation report [ESR-3814](#), has also been evaluated for compliance with the codes noted below as adopted by the Los Angeles Department of Building and Safety (LADBS).

Applicable code editions:

- 2023 City of Los Angeles Building Code ([LABC](#))
- 2023 City of Los Angeles Residential Code ([LARC](#))

2.0 CONCLUSIONS

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System for cracked and uncracked concrete, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report [ESR-3814](#), complies with LABC Chapter 19, and the LARC, and is subject to the conditions of use described in this supplement.

3.0 CONDITIONS OF USE

The Hilti HIT RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System described in this evaluation report supplement must comply with all of the following conditions:

- All applicable sections in the evaluation report [ESR-3814](#).
- The design, installation, conditions of use and identification of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchoring System and Post-Installed Reinforcing Bar System are in accordance with the 2021 *International Building Code*® (IBC) provisions noted in the evaluation report [ESR-3814](#).
- The design, installation and inspection are in accordance with additional requirements of LABC Chapters 16 and 17, as applicable.
- Under the LARC, an engineered design in accordance with LARC Section R301.1.3 must be submitted.
- The allowable and strength design values listed in the evaluation report and tables are for the connection of the adhesive anchors and post installed reinforcing bars to the concrete. The connection between the adhesive anchors or post installed reinforcing bars and the connected members shall be checked for capacity (which may govern).
- For use in wall anchorage assemblies to flexible diaphragm, anchors shall be designed per the requirements of City of Los Angeles Information Bulletin P/BC 2020-071.

This supplement expires concurrently with the evaluation report, reissued January 2025.

Reissued January 2025

This report is subject to renewal January 2027.

www.icc-es.org | (800) 423-6587 | (562) 699-0543

A Subsidiary of the International Code Council®

DIVISION: 03 00 00—CONCRETE**Section: 03 16 00—Concrete Anchors****DIVISION: 05 00 00—METALS****Section: 05 05 19—Post-Installed Concrete Anchors****REPORT HOLDER:****HILTI, INC.****EVALUATION SUBJECT:****HILTI HIT-RE 500 V3 ADHESIVE ANCHORS AND POST-INSTALLED REINFORCING BAR CONNECTIONS IN CRACKED AND UNCRACKED CONCRETE****1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE****Purpose:**

The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchors and Post-Installed Reinforcing Bar System in Concrete, described in ICC-ES evaluation report ESR-3814, have also been evaluated for compliance with the codes noted below.

Applicable code editions:

- 2023 Florida Building Code—Building
- 2023 Florida Building Code—Residential

2.0 CONCLUSIONS

The Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System, described in Sections 2.0 through 7.0 of ICC-ES evaluation report ESR-3814, comply with the *Florida Building Code—Building* and the *Florida Building Code—Residential*, provided the design requirements are determined in accordance with the *Florida Building Code—Building* or the *Florida Building Code—Residential*, as applicable. The installation requirements noted in ICC-ES evaluation report ESR-3814 for the 2021 *International Building Code*® meet the requirements of the *Florida Building Code—Building* or the *Florida Building Code—Residential*, as applicable.

Use of the Hilti HIT-RE 500 V3 Adhesive Anchor System and Post-Installed Reinforcing Bar System has also been found to be in compliance with the High-Velocity Hurricane Zone provisions of the *Florida Building Code—Building* and the *Florida Building Code—Residential* with the following condition.

- a) For anchorage of wood members, the connection subject to uplift must be designed for no less than 700 pounds (3114 N).

For products falling under Florida Rule 61G20-3, verification that the report holder's quality-assurance program is audited by a quality-assurance entity approved by the Florida Building Commission for the type of inspections being conducted is the responsibility of an approved validation entity (or the code official, when the report holder does not possess an approval by the Commission).

This supplement expires concurrently with the evaluation report, reissued January 2025.